

LETTRE DE REPERAGE DES ELEMENTS DU SCHEMA

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|------|---------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------------|
| QI | INTERRUPTEUR | PCPI | CONTROLEUR D'ISOLEMENT | KT | RELAIS TEMPORISE | SA | COMMUTATEUR D'AMPEREMETRE |
| QIG | INTERRUPTEUR GENERAL | TR | TRANSFORMATEUR DE TENSION | KAU | RELAIS ARRET D'URGENCE | SV | COMMUTATEUR DE VOLTMETRE |
| QD | DISJONCTEUR | TC | TRANSFORMATEUR DE COURANT | UF | VARIATEUR | ECH | RESISTANCE CHAUFFANTE |
| QDG | DISJONCTEUR GENERAL | U | ONDULEUR, ALIMENTATION | UM | DEMARREUR | ECL | ECLAIRAGE |
| FP | PARAFONDRE | KIC | INTER CREPUSCULAIRE | S | ORGANE DE COMMANDE | G | BATTERIE |
| FU | FUSIBLE | KIH | HORLOGE | H | VOYANT, SIRENE | P | INSTRUMENTATION |
| F | THERMIQUE | KTH | THERMOSTAT | PCH | COMPTEUR HORAIRE | X | PRISE DE COURANT, BORNIER |
| QF | SECTIONNEUR FUSIBLE | KM | CONTACTEUR | PA | AMPEREMETRE | E | MATERIELS AUTRES |
| PF | CONTROLEUR DE PHASE | KA | RELAIS | PV | VOLTMETRE | KTL | TELERUPTEUR |

LETTER CODES FOR ITEMS DESIGNATION ON THE DRAWING

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|------|-----------------------|-----|----------------------|-----|------------------------|
| QI | SWITCH | PCPI | INSULATION CONTROLLER | KT | TEMPORIZES RELAY | SA | AMPEREMETER SWITCH |
| QIG | GENERAL SWITCH | TR | TENSION TRANSFORMER | KAU | EMERGENCY STOP RELAY | SV | VOLTMETER SWITCH |
| QD | BREAKER | TC | CURRENT TRANSFORMER | UF | VELOCITY VARIATOR | ECL | LIGHT |
| QDG | GENERAL BREAKER | U | INVERTER, SUPPLY | UM | MOTOR STARTER | ECH | HEATER |
| FP | LIGHTNING PROTECTOR | KIC | DIMMER | S | CONTROL UNIT | G | BATTERY |
| FU | FUSE | KIH | CLOCK | H | INDICATOR | P | INSTRUMENTATION |
| F | THERMAL RELAY | KTH | THERMOSTAT | PCH | TIMER | X | SOCKET, TERMINAL BLOCK |
| QF | DISCONNECTING SWITCH | KM | CONTACTOR | PA | AMPEREMETER | E | OTHER EQUIPMENTS |
| PF | PHASE CONTROLLER | KA | RELAY | PV | VOLTMETER | KTL | TELEBREAKER |

COULEURS DE FILS

TRI 400V: <= 6 mm2 Noir Rouge Brun
> 6 mm2 Noir Bagué Noir Rouge Brun

NEUTRE: Bleu Clair

230VAC: Rouge avec Commun Bobines Blanc (*)

230VAC ONDULE: Neutre Bleu Clair Bagué Orange
Phase Noir Bagué Orange

110VAC: Noir avec Commun Bobines Blanc (*)

24VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (*)

24VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (*)

48VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (*)

48VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (*)

REPORTS: Orange

TERRE: Vert/Jaune

ANALOGIQUE: Une Paire + Brun - Blanc
Unifilaire Blanc

TENSION EXTERNE PERMANENTE INTER GENERAL OUVERT: Orange

ATTENTION

Si plusieurs tensions de télécommande, alors prendre uniquement le 230VAC avec Commun Bobines Blanc

(*) Si Télécommande

WIRE COLOR

TRI 400V: <= 6 mm2 Black Red Brown
> 6 mm2 Black with Ring Black Red Brown

NEUTRE: Light Blue

230VAC: Red with Spods Common White (*)

230VAC UPS: Neutre Light Blue with Ring Orange
Phase Black with Ring Orange

110VAC: Black with Spods Common White (*)

24VAC: Purple with Spods Common White (*)

24VDC: Dark Bleu with Spods Common White (*)

48VAC: Purple with Spods Common White (*)

48VDC: Dark Bleu with Spods Common White (*)

REPORTS: Orange

GROUND: Green/Yellow

ANALOGICAL: One Pair + Brown - White
Unifilar White


PERMANENTLY EXTERNAL POWER GENERAL BREAKER OPEN: Orange

CAUTION


If There are Several Tensions of Command Then to take Only the 230VAC with Spods Common White

(*) If Command

TYPE DE RELAIS ET DE CONTACT DANS LE SCHEMA

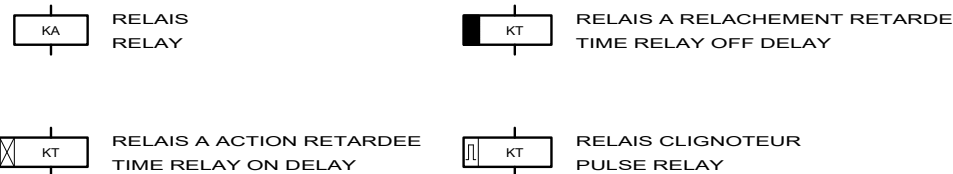

RELAY AND CONTACT TYPE IN THE DRAWING

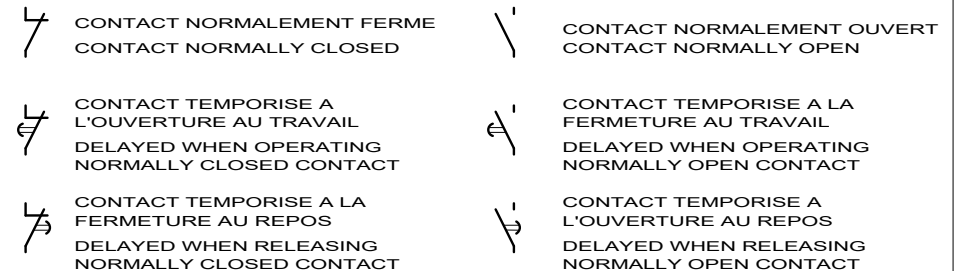

LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE

THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

| | | |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR | | 0 |
| Armoire PR BUTAGAZ | | |
| DESSINATEUR / DRAWER | A.C. | IGE-XAO |
| N° AFFAIRE / N° PROJECT | 190386 | FOLIO/SHEET 03/04 |
| | | VARS SERVICE PACK 6 - (4.868) |

CODE DU REPERAGE

LETTER CODE

1/ DES APPAREILS DANS LES ARMOIRES
APPARATUS IN THE CABINETS



EXEMPLE:KA RELAIS
EXAMPLE:KA RELAY


52 KA 01

N° D'ORDRE DANS LE FOLIO D'ORIGINE
ORDER NUMBER ON ORIGINAL SHEET

LETTRE DE REPERAGE
LETTER CODES FOR ITEM

N° DU FOLIO D'ORIGINE
ORIGINAL SHEET NUMBER


2/ DES FILS DE CABLAGE
WIRING



N° DU FOLIO D'ORIGINE
ORIGINAL SHEET NUMBER

N° DU FIL DANS LE FOLIO D'ORIGINE
NUMBER OF THE WIRE ON ORIGINAL SHEET

3/ REPORT DES CONTACTS DANS LE SCHEMA
CONTACT REPORT IN THE DRAWING



17.29

N° DE LA COLONNE OU EST UTILISE LE CONTACT
COLUMN NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

N° DU FOLIO OU EST UTILISE LE CONTACT
SHEET NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

4/ REPRESENTATION DES BORNES ET BORNIERES DANS LE SCHEMA
BINDINGS SCREWS VIEW IN THE DRAWING



N° D'ORDRE (SI NECESSAIRE)
ORDER NUMBER (IF NECESSARY)

NATURE DU BORNIER
NATURE OF TERMINAL BLOCK

A : ALIMENTATION
P : PUISSANCE
T : TELECOMMANDE
M : MESURE
R : REPORTS



LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE


THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

| | | |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR | | 0 |
| Armoire PR BUTAGAZ | | |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | IGE-XAO |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | FOLIO/SHEET 04/05 |
| | | VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.868) |

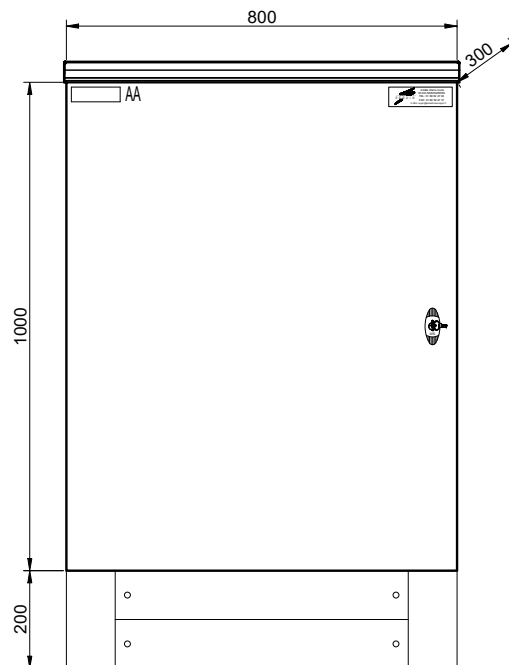

ETIQUETTES 100x35


AA - PR BUTAGAZ - MONTEREAU




3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

IMPLANTATION FACADE

| | | |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| FOLIO/SHEET 05 / 06 | | VARS SERVICE PACK 6 - (4.868) |

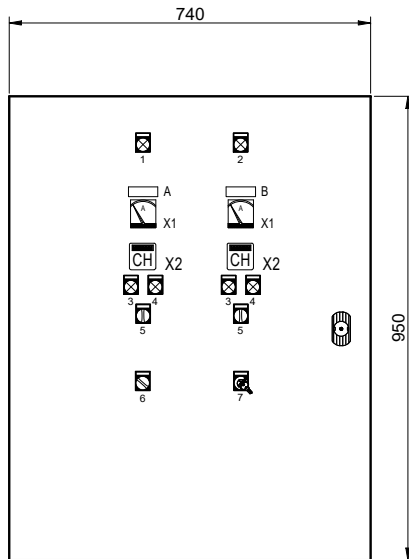

PORTE INTERIEURE

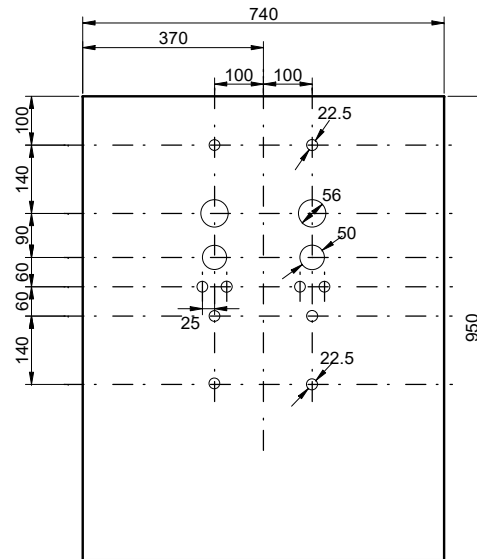

PLAN DE DECOUPE
PORTE INTERIEURE

ETIQUETTES 60x20

- A - POMPE 1
- B - POMPE 2

ETIQUETTES SCHNEIDER

- 1 - SOUS TENSION
- 2 - NIVEAU TROP PLEIN
- 3 - MARCHE
- 4 - DEFAUT
- 5 - AUTO / 0 / MAIN
- 6 - NORMAL / DEGRADE
- 7 - NORMAL / INTERVENTION

DIVERS


- X1 - AMPEREMETRE
- X2 - COMPTEUR HORAIRE



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr


INPLANTATION PORTE INTERIEURE


| | | |
|--|--------|-----------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | IGE-XAO |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| FOLIO/SHEET 06 / 10 | | VARS SERVICE PACK 6 (4.868) |

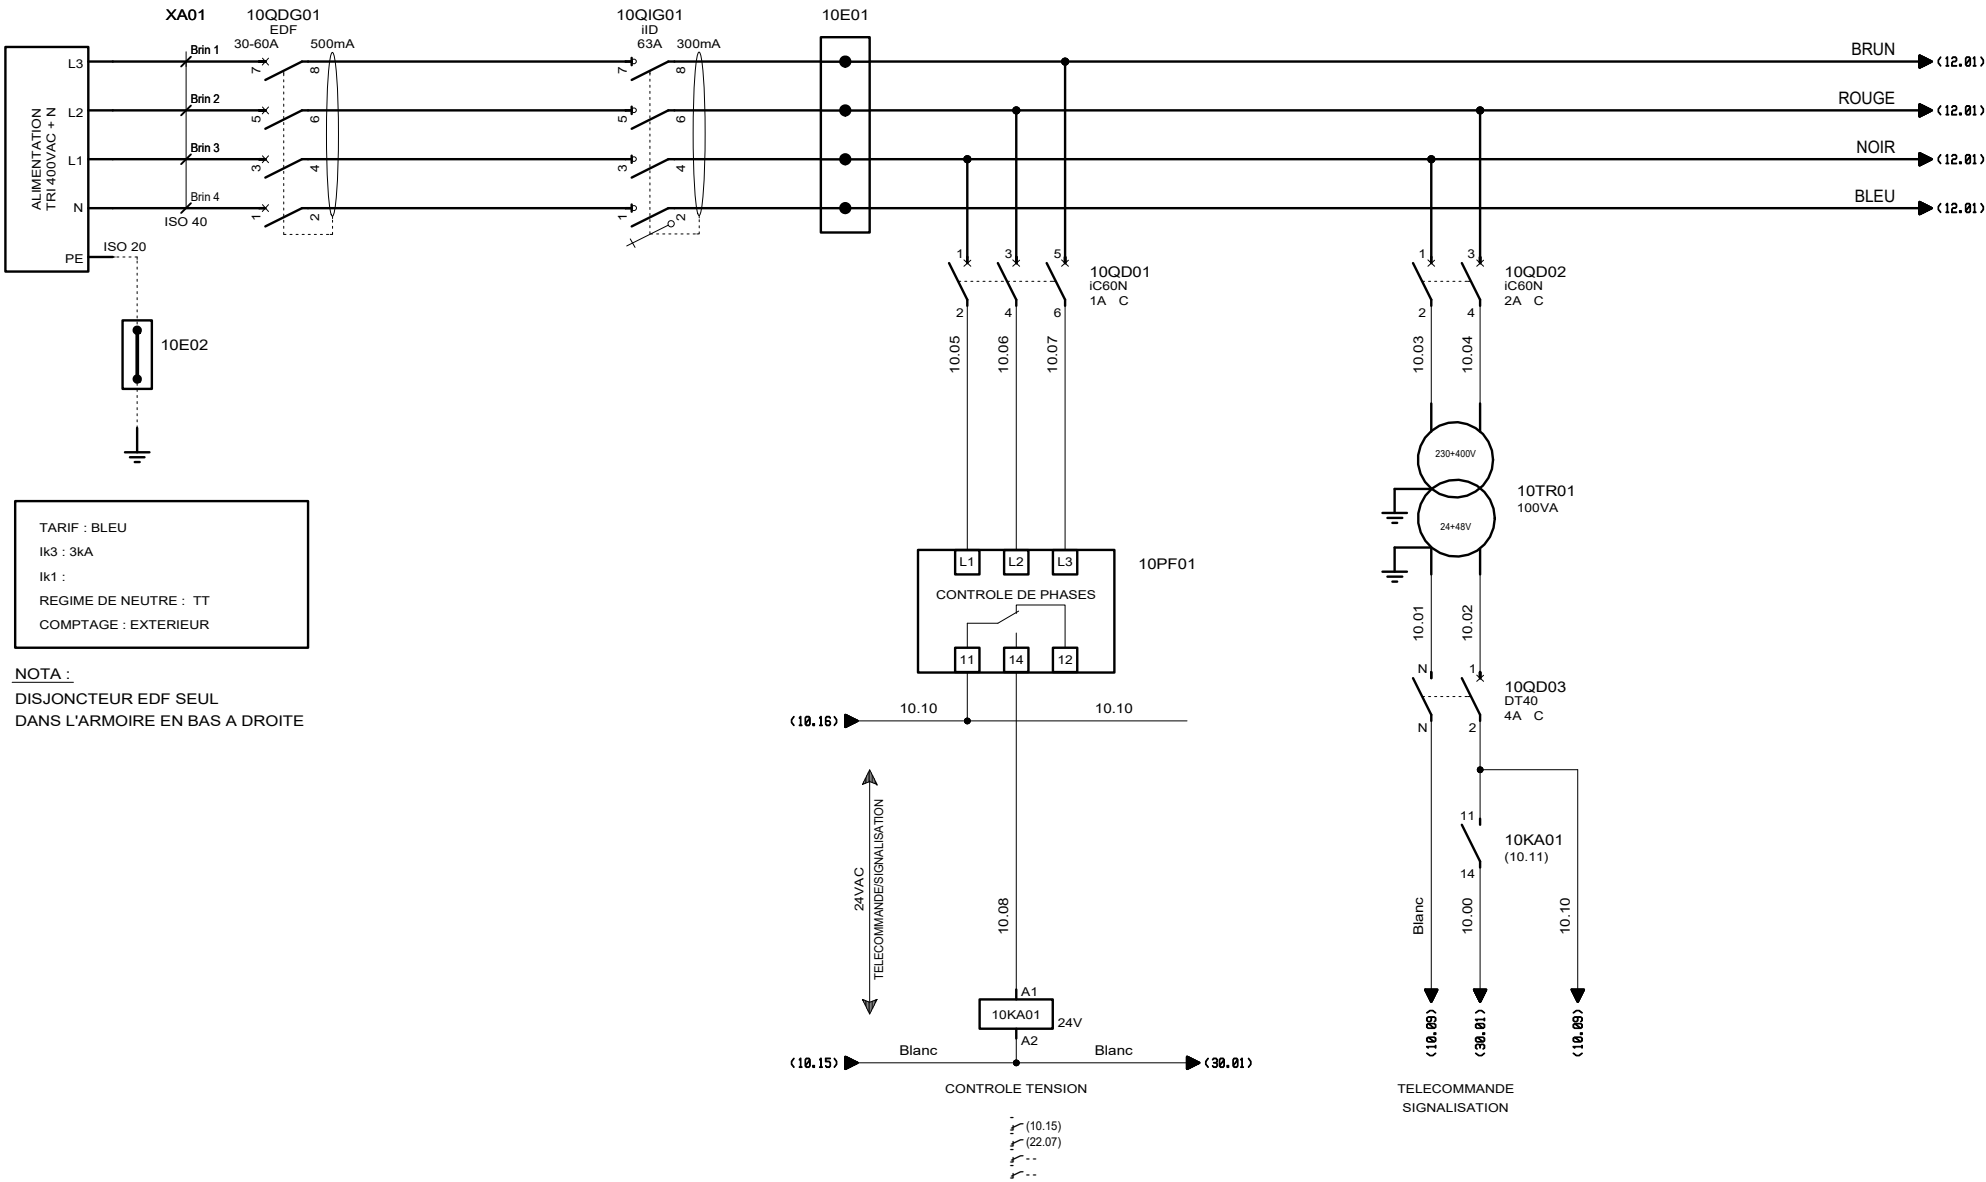

ARRIVEE GENERALE


| | | |
|--|--------|--------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | IGE XAO |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| FOLIO/SHEET 10 / 12 | | VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.8/05) |

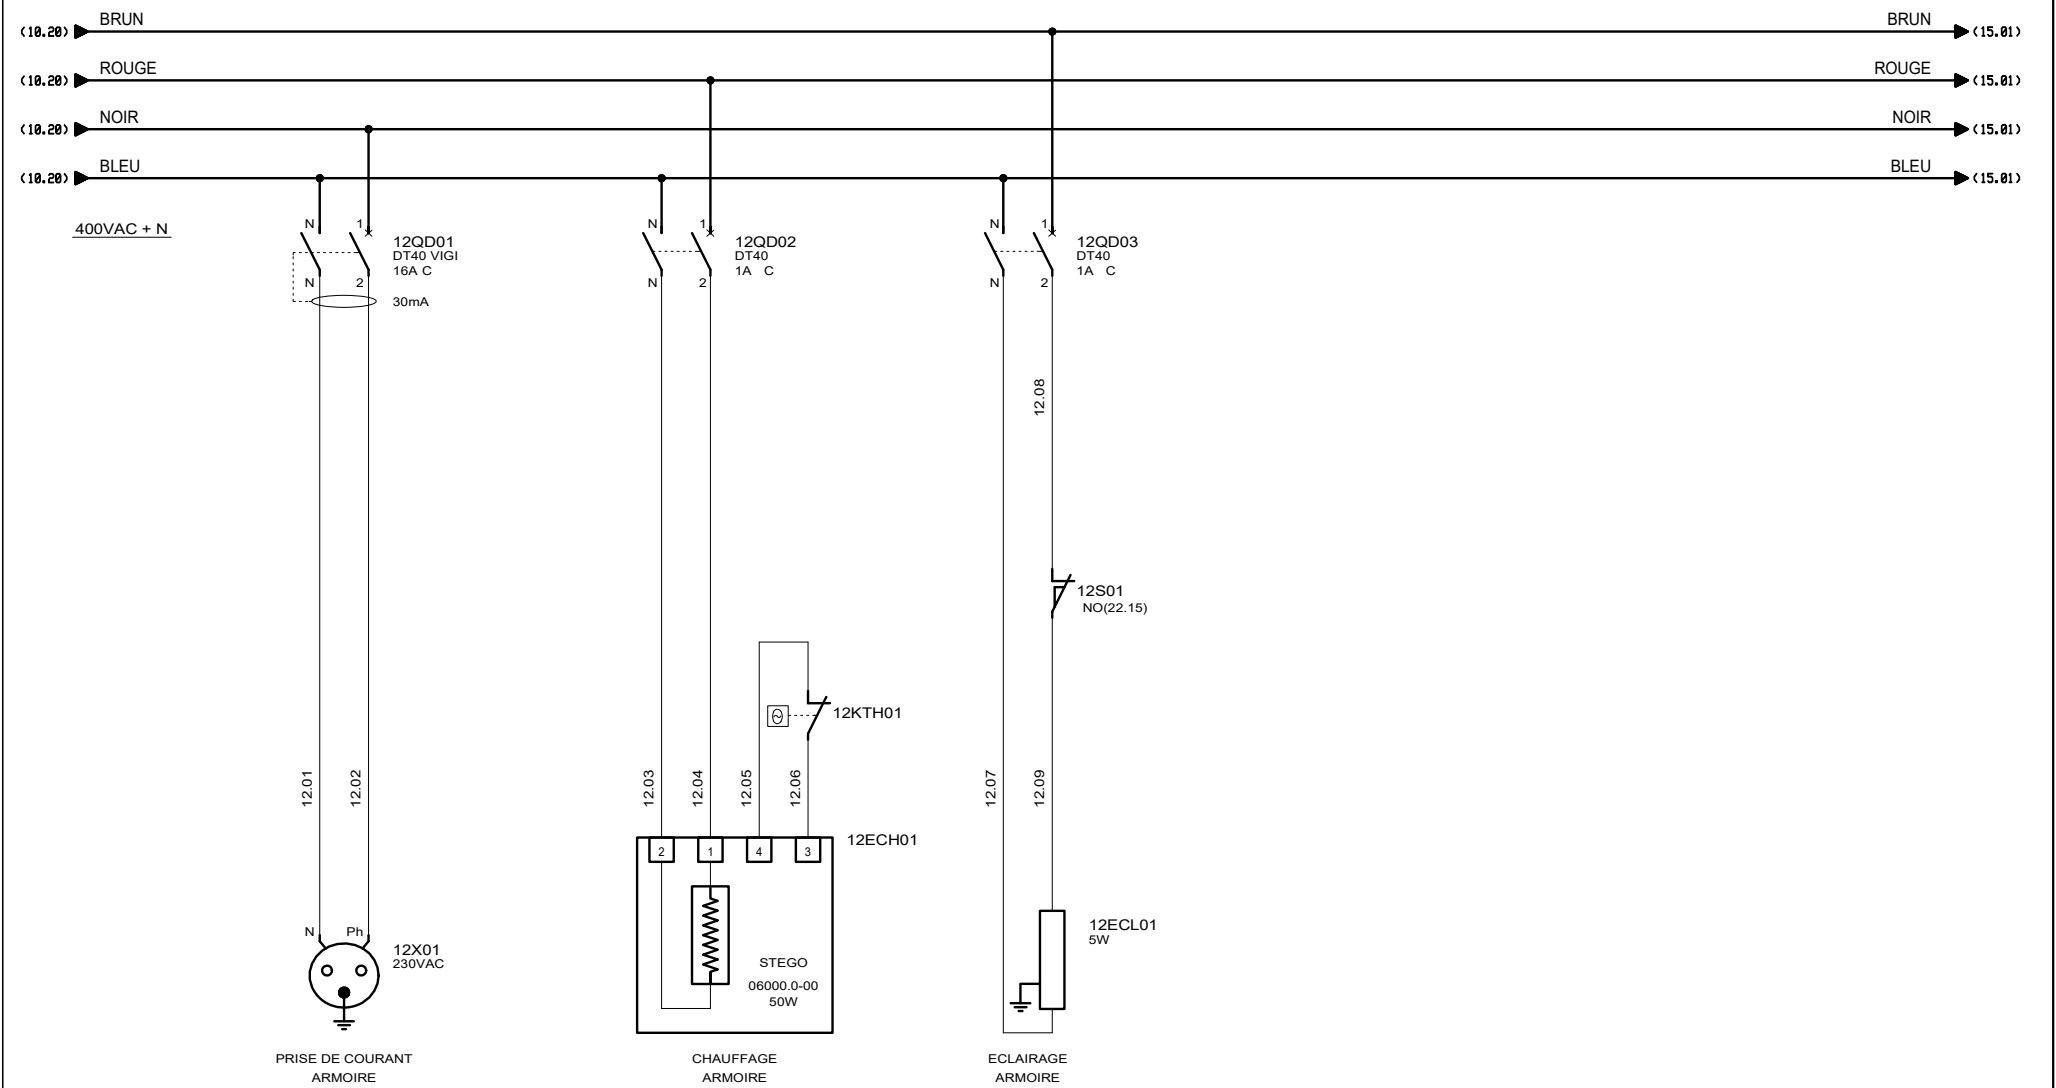


 3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

DISTRIBUTION 400VAC + N UTILITES


| | | |
|--|--------|-----------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | FOLIO/SHEET 12 / 15 |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| | | VARS SERVICE PACK 6 (4.868) |

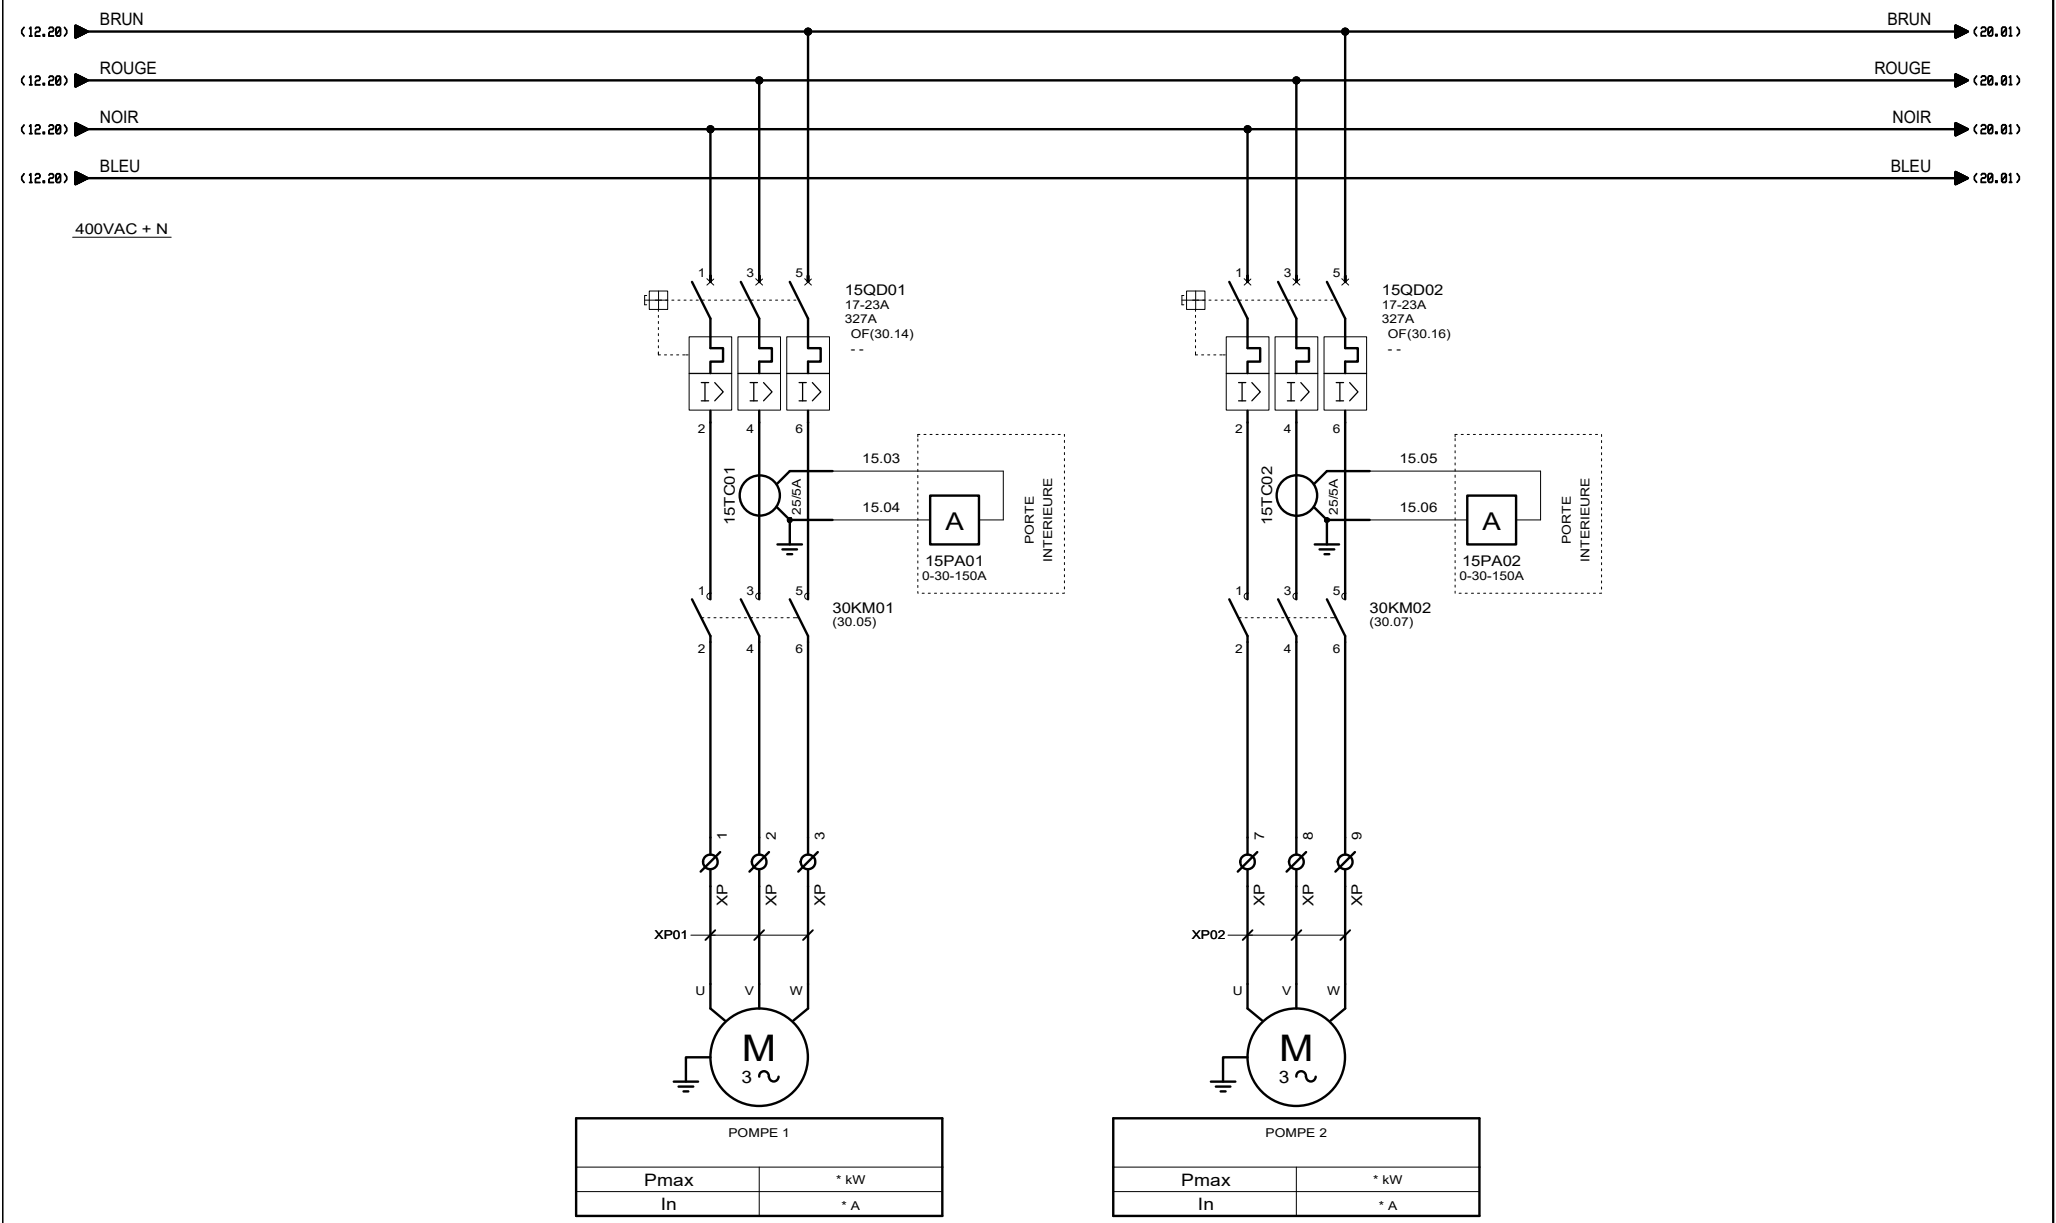



AUTOMATISMES SEGUIN
 Systeme Qualité
 3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr


PUISSANCE POMPES

| | | | |
|--|--------|-------------|-----------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | | INDICE / REVIEW |
| SAUR | | | 0 |
| Armoire PR BUTAGAZ | | | |
| DESSINATEUR / DRAWER | A.C. | FOLIO/SHEET | 15 / 20 |
| N° AFFAIRE / N° PROJECT | 190386 | | |

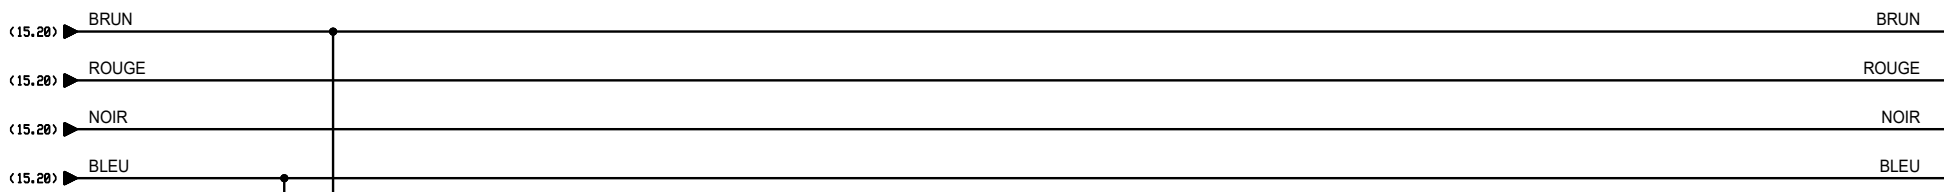

SOFREL S550 (VUE DE DESSOUS)

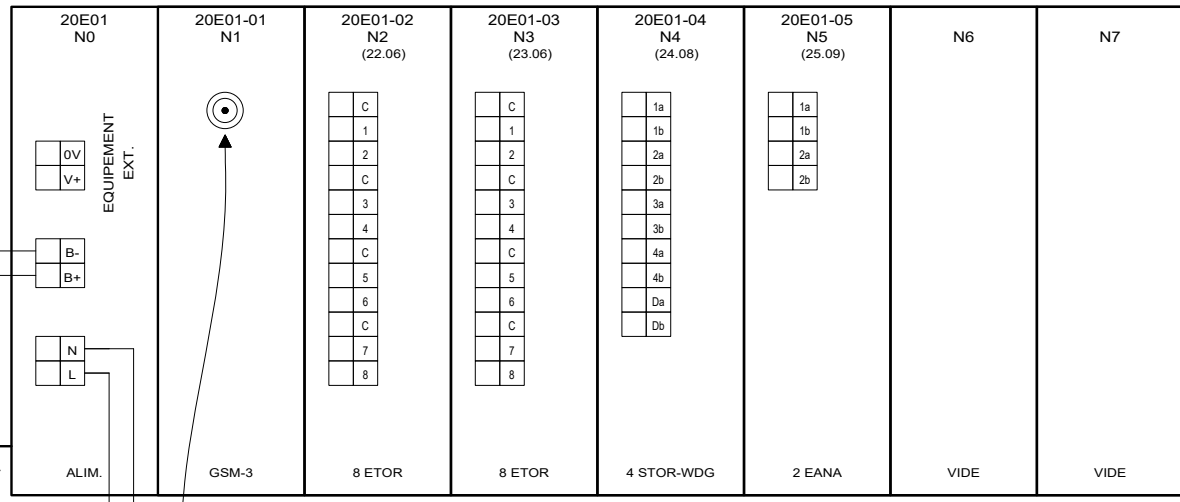


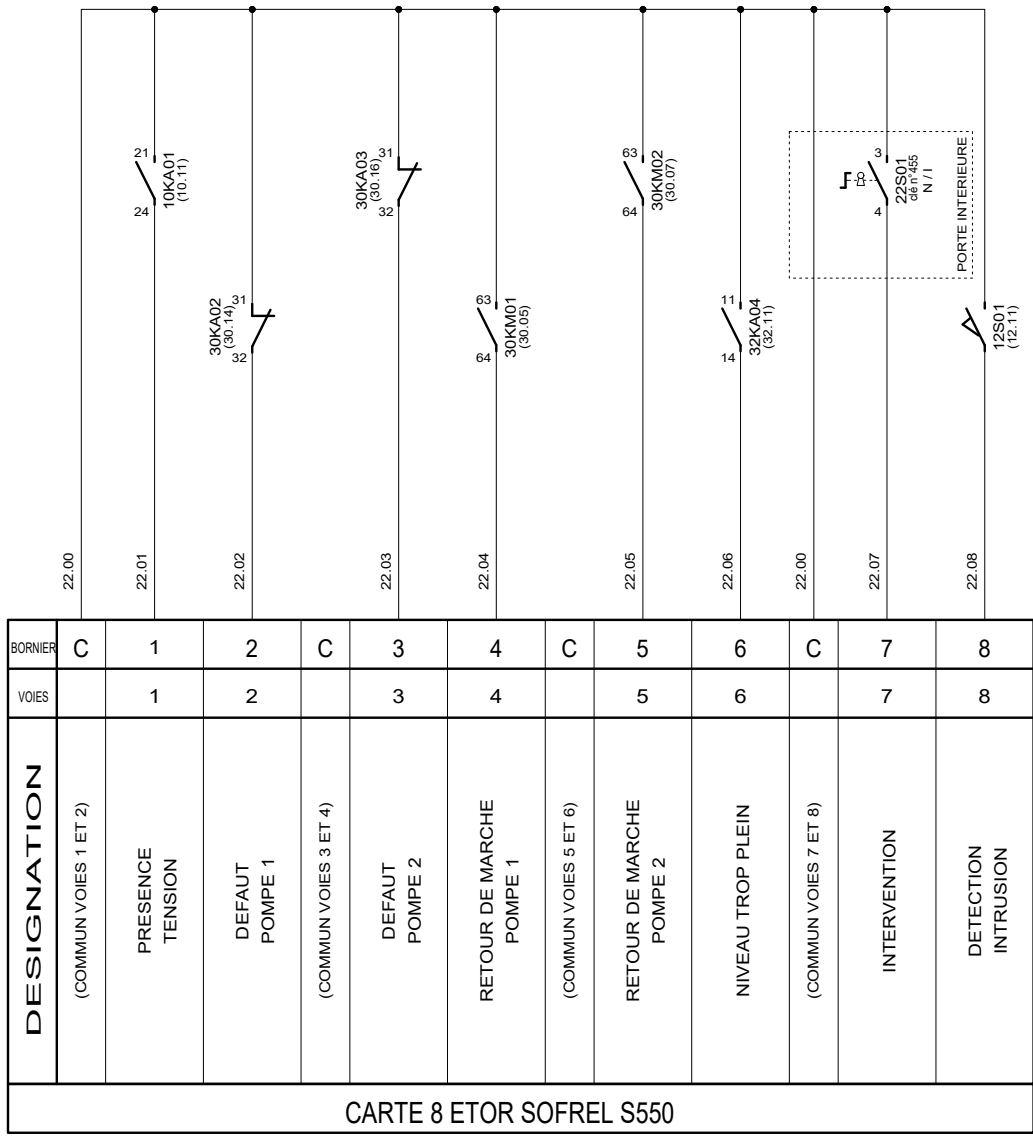

20E01-02
(20.09)

CARTE 8 ENTrees TOR EMPLACEMENT 3

| | | |
|--|--------|-----------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | FOLIO/SHEET 22 / 23 |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| | | VARS SERVICE PACK 6 (4.868) |

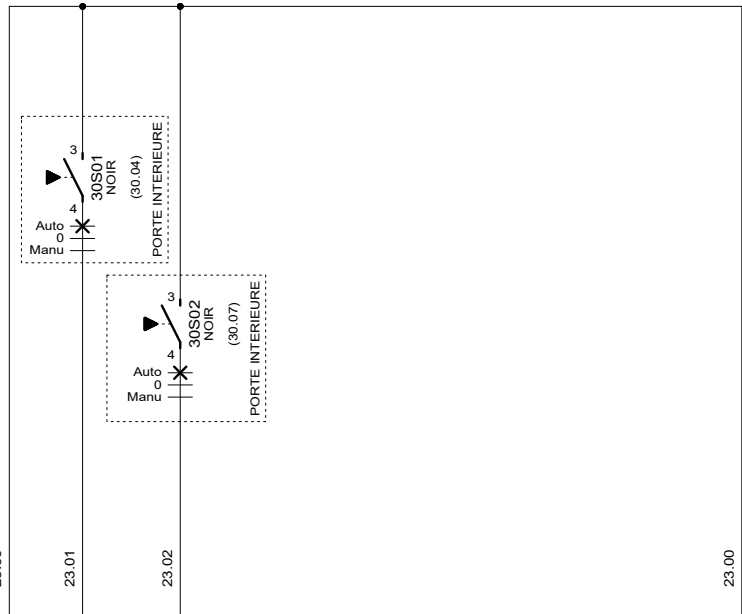

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| BORNIER | C | 1 | 2 | C | 3 | 4 | C | 5 | 6 | C | 7 | 8 |
| VOIES | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| DESIGNATION | (COMMUN VOIES 1 ET 2) | POSITION AUTO POMPE 1 | POSITION AUTO POMPE 2 | (COMMUN VOIES 3 ET 4) | | | (COMMUN VOIES 5 ET 6) | | | (COMMUN VOIES 7 ET 8) | | |
| | CARTE 8 ETOR SOFREL S550 | | | | | | | | | | | |

20E01-03
(20.10)




3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

**CARTE 8 ENTRES TOR
EMPLACEMENT 4**

| | | |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | FOLIO/SHEET 23 / 24 |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| | | IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868) |

| CARTE 4 STOR-WDG SOFREL S550 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----|------------------|----|----|----|----|----|----------------|----|
| DESIGNATION | COMMANDE POMPE 1 | | COMMANDE POMPE 2 | | | | | | CHIEN DE GARDE | |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| VOIES | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| BORNIER | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | Da | Db |

20E01-04
(20.11)

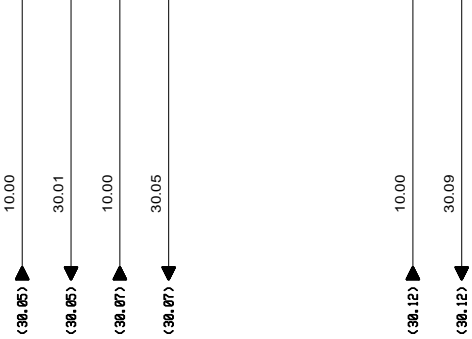


3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr



**CARTE 4 SORTIES TOR
EMPLACEMENT 4**

| | | |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | FOLIO/SHEET 24 / 25 |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| | | IGE XAO VARS SERVICE PACK 6 (4.868) |

RACCORDEMENT :
POUR CAPTEUR AUTONOME



RACCORDEMENT :
POUR CAPTEUR TELEALIMENTE

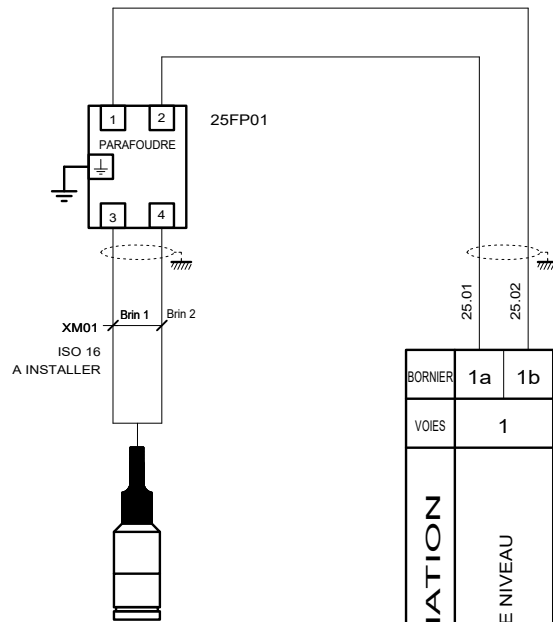

| BORNIER | 1a | 1b | 2a | 2b |
|--------------------------|------------------|----|----|----|
| VOIES | 1 | | 2 | |
| DESIGNATION | MESURE DE NIVEAU | | | |
| CARTE 2 EANA SOFREL S550 | | | | |


20E01-05
(20.13)



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

CARTE 2 ENTREES ANALOGIQUES EMPLACEMENT 5


| | | | |
|--|--------|---|-----------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | FOLIO/SHEET | 25 / 30 |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | IGE XAO <small>VAR3 SERVICE PACK 6 (11.0405)</small> | |

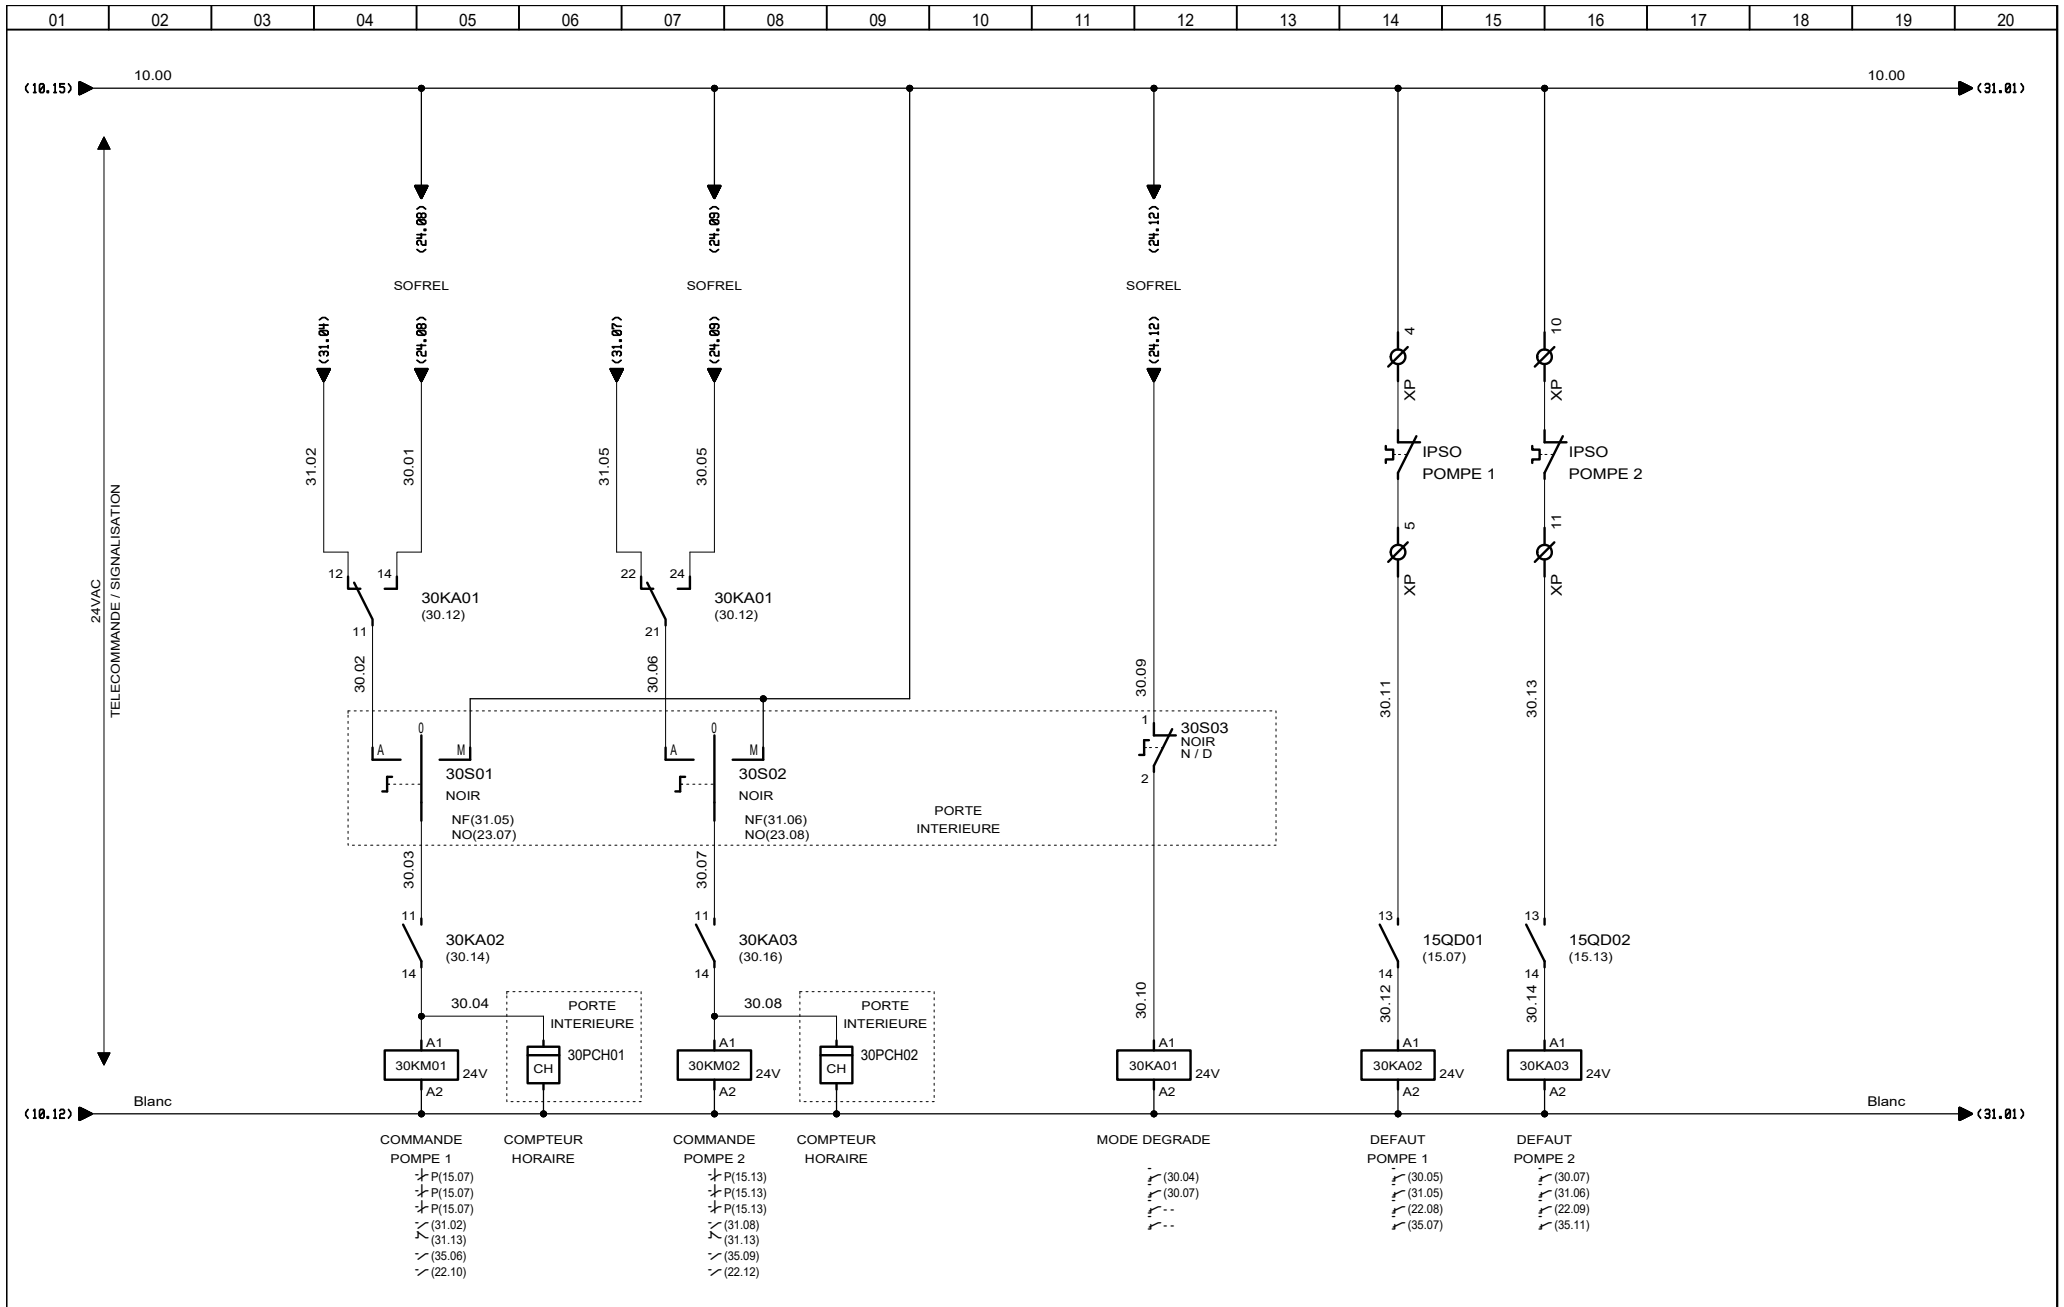

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

TELECOMMANDE POMPES


| | | |
|--|--------|-----------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR | | 0 |
| Armoire PR BUTAGAZ | | |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | IGE-XAO |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | FOLIO/SHEET 30/31 |
| | | VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868) |

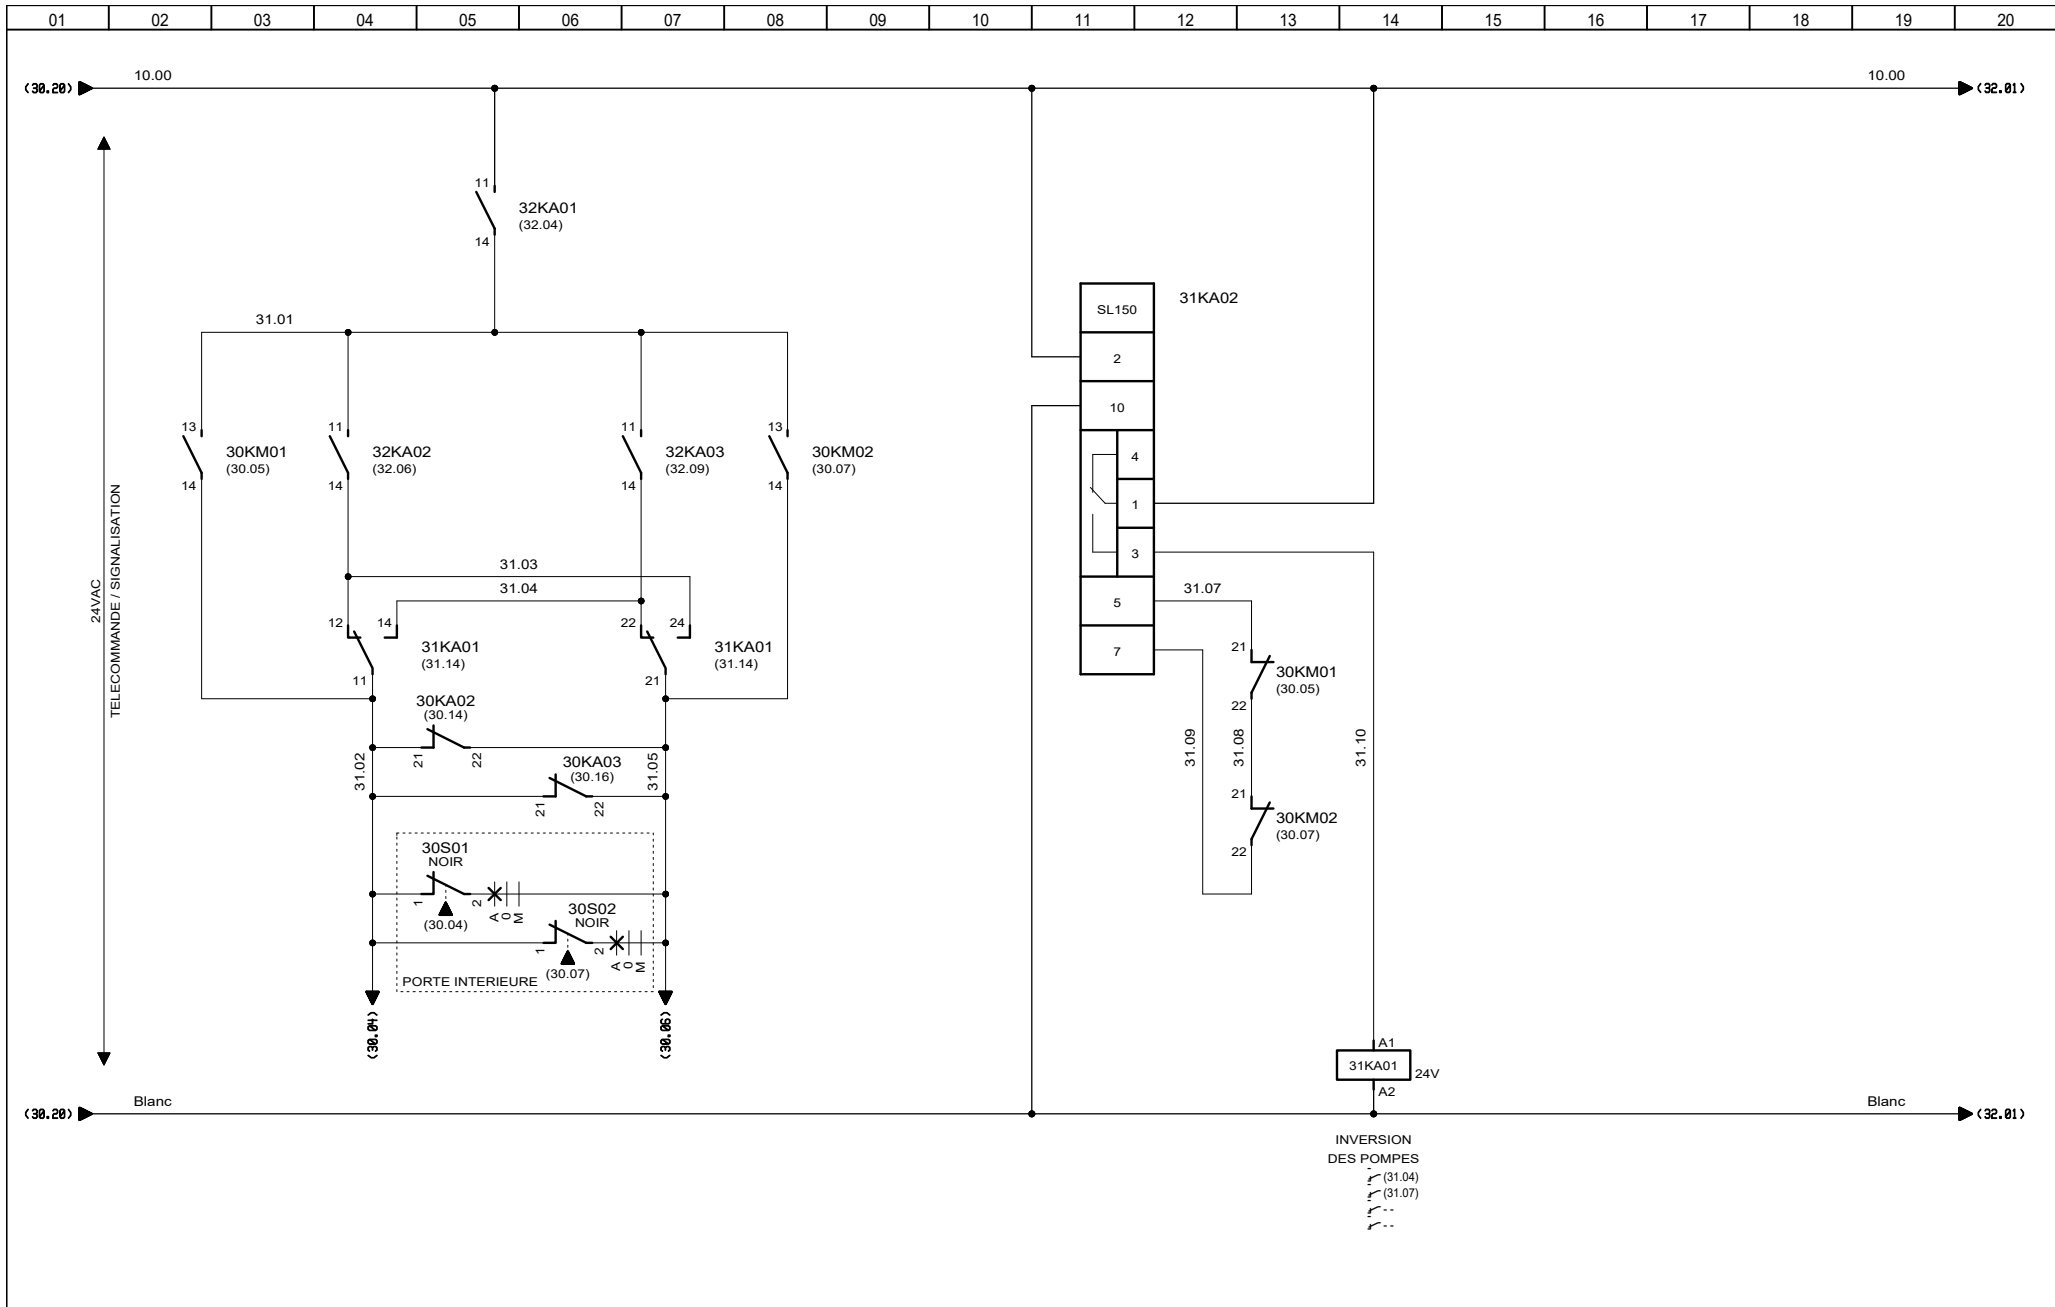


3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr


TELECOMMANDE POMPES


| | | |
|--|--------|------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| FOLIO/SHEET 31/32 | | VAR3 SERVICE PACK 6 (4.8/05) |

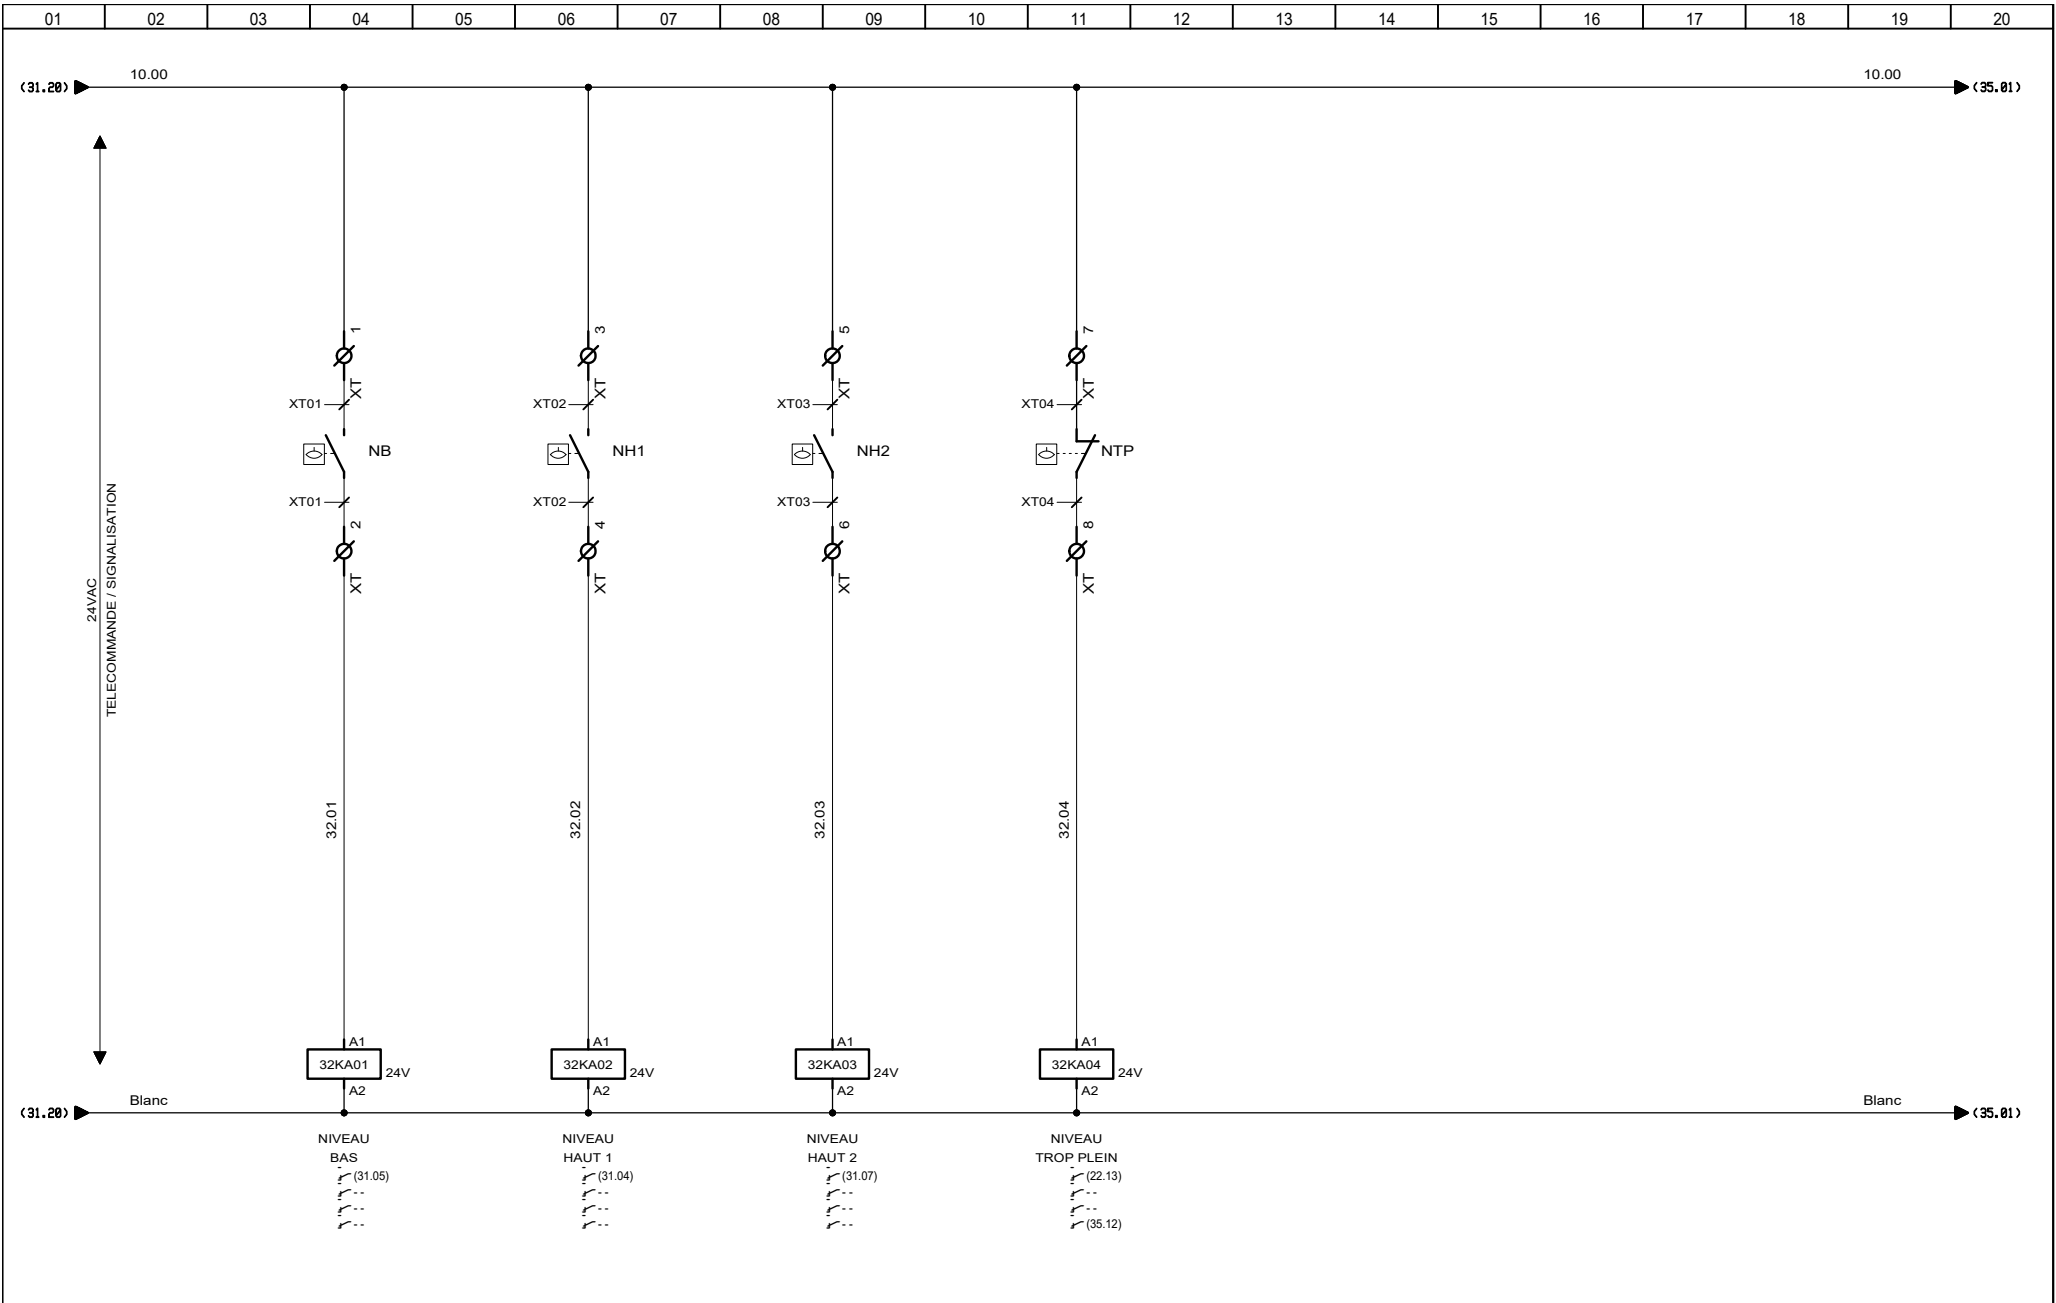


 3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr


TELECOMMANDE NIVEAUX

| | | |
|--|--------|---|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. |  <small>VARS SERVICE PACK 6 (4.868)</small> |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| FOLIO/SHEET | | 32 / 35 |

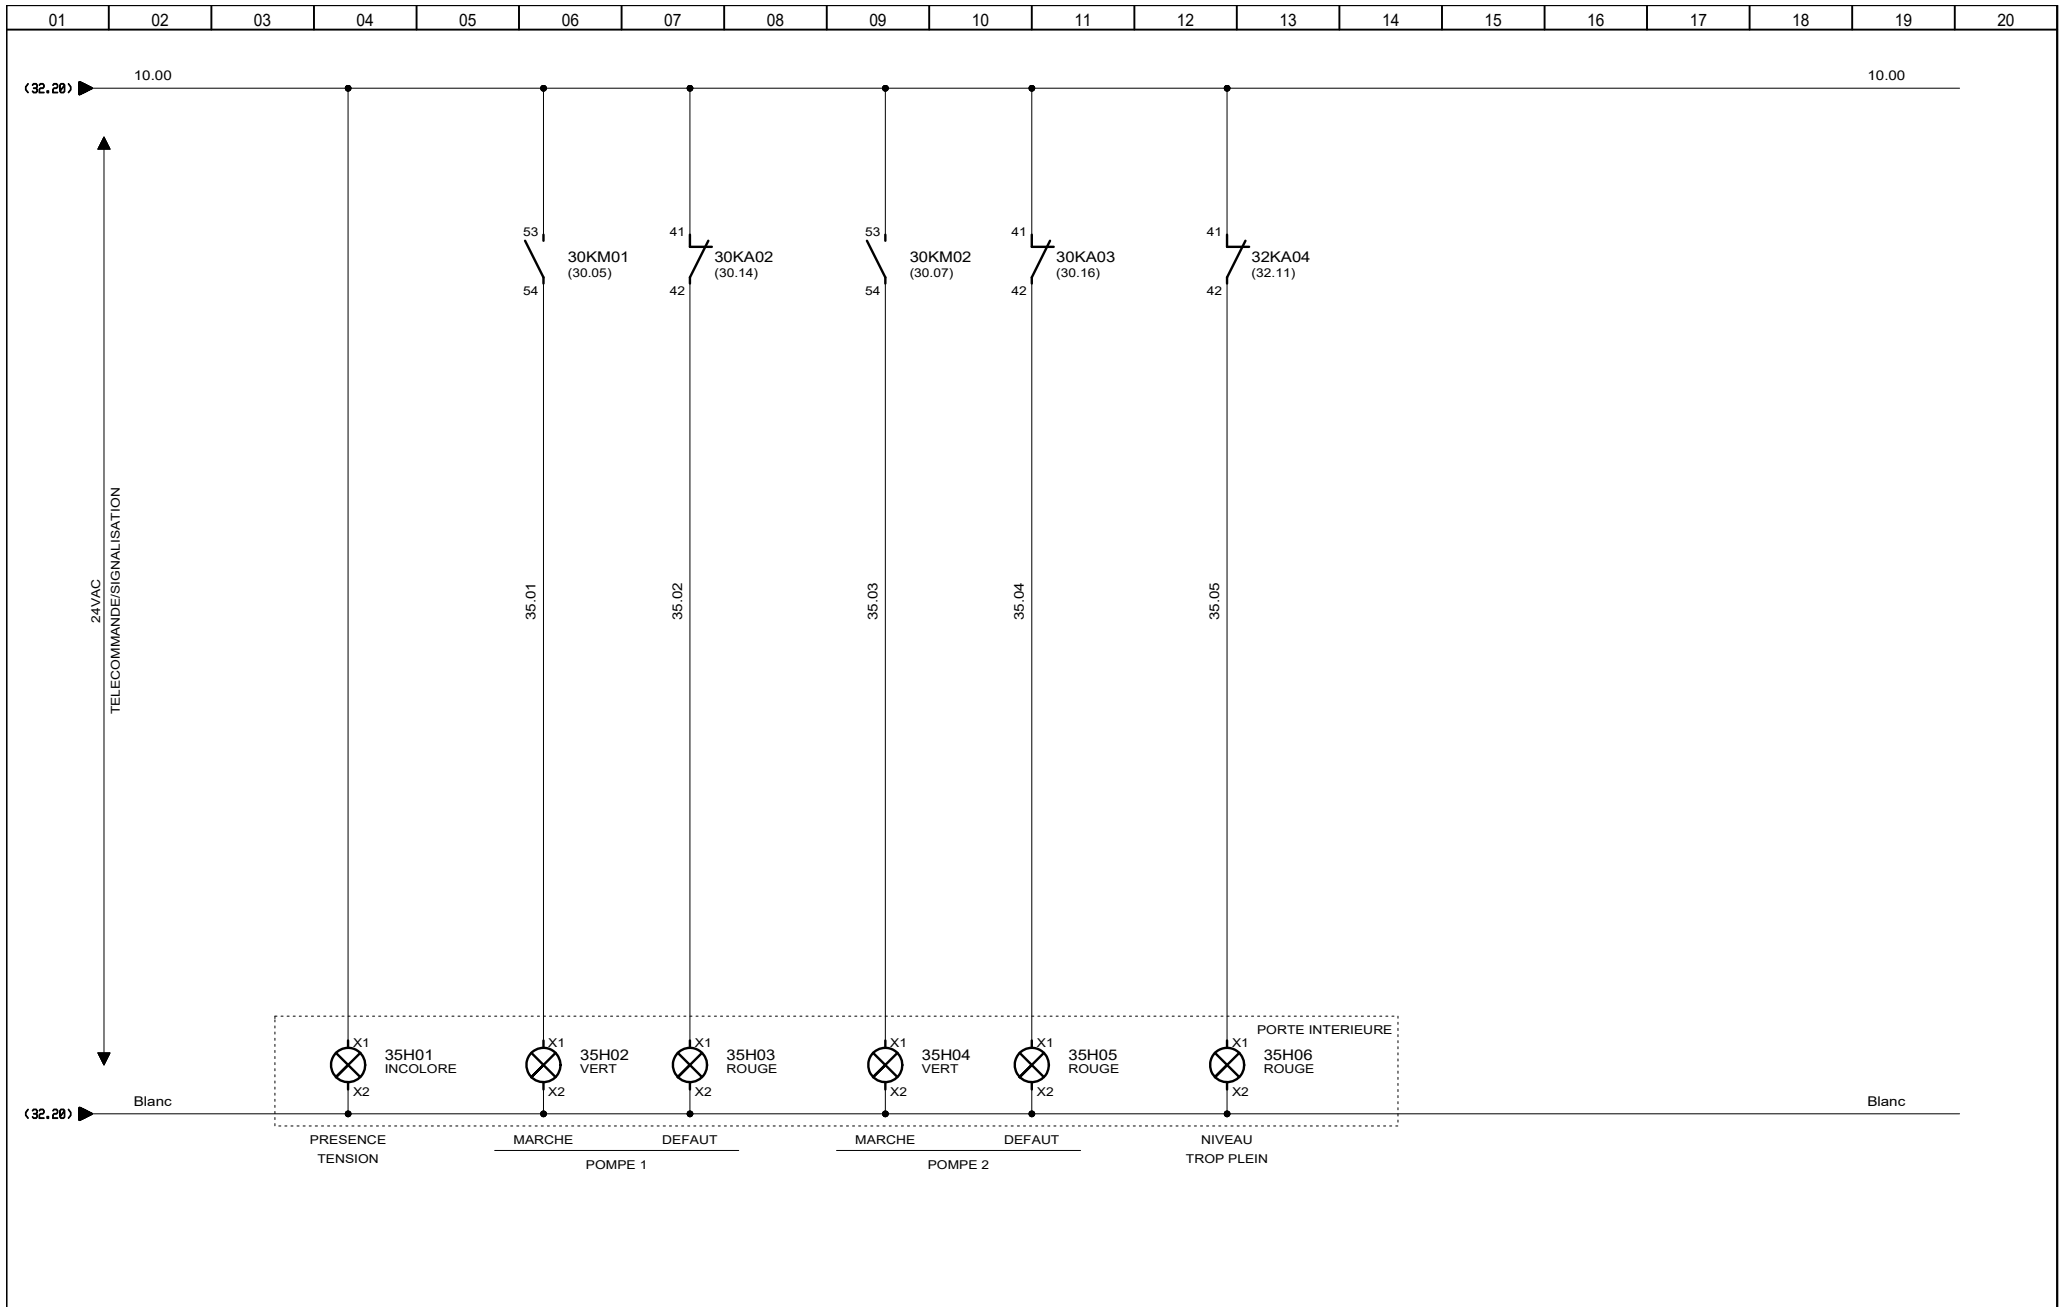


SIGNALISATION

| | | |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | FOLIO/SHEET 35 / 40 |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| | | IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 6 (4.868) |

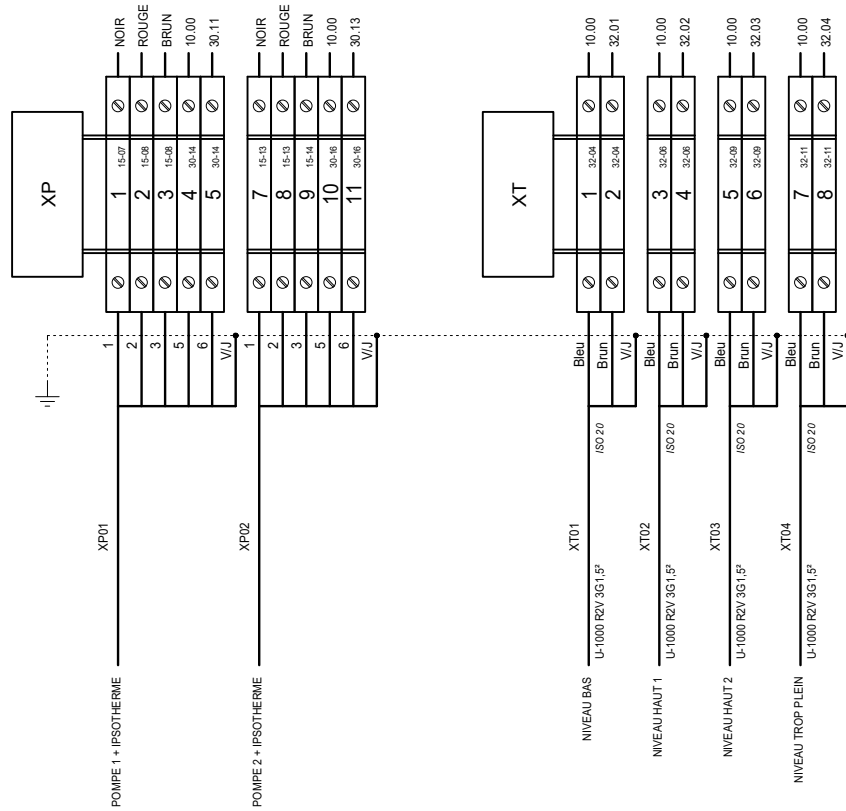

BORNIERS

| | | |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. |  FOLIO/SHEET 40 / 50 <small>VARS SERVICE PACK 6 (4.868)</small> |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |

| REPERE | DESIGNATION | REFERENCE | MARQUE | QTE |
|----------|--|-----------------------------|--------------------|-----|
| | COFFRET UNIVERSEL AVEC PORTE PLEINE SANS CHASSIS 1000x800x300, IP66, RAL7035 | NSYS3D10830 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| | TABLEAU DE DISTRIBUTION 150x250mm | 039141 | LEGRAND | 1 |
| | TABLEAU DE COMPTAGE TRI + NEUTRE AVEC CCPI SANS AGCP 830x250 | 48030 | SEIFEL | 1 |
| | POIGNEE A CLE 1242E | NSYAEDL1242S3D | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| | PORTE INTERNE POUR COFFRET H1000xL800 | NSYPIN108 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| | SOCLE FRONTAL SF/SM 200x800 | NSYSPF8200 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| | JEU 4 TRAPPES LATERALES SOCLE SD 200X300 | NSYSPS3200SD | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| | AUVENT POUR COFFRET L800xP300 | NSYTJ8030 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 10E01 | REPARTITEUR TETRAPOLAIRE TD 80/100 ALL, 14 CONNEXIONS | 563940 | ERICO | 1 |
| 10E02 | BARRETTE DE COUPURE BASSE, PORTE PLASTIQUE 95x20mm, L = 125mm | 034389 | LEGRAND | 1 |
| 10KA01 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 10PF01 | RELAIS DE CONTROLE TRIPHASE POUR L'ORDRE ET LA PERTE DE PHASES, 208-480VAC, 1INV | DPA51CM44 | CARLO GAVAZZI | 1 |
| 10QD01 | DISJONCTEUR IC60N 3P 1A, 440VAC/25kA, 133VDC/6kA, COURBE C | A9F74301 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 10QD02 | DISJONCTEUR IC60N 2P 2A, 440VAC/25kA, 133VDC/6kA, COURBE C | A9F74202 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 10QD03 | DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C | A9N21022 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 10QDG01 | DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFERENTIEL, 4P, 400VAC, 60A, 500mA INSTANTANE | 401011 | LEGRAND | 1 |
| 10QIG01 | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL IID TYPE AC 415VAC 4P 63A 300mA | A9R14463 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 10TR01 | TRANSFORMATEUR DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION MONOPHASEE 230-400V/24-48V, 100VA | 044233 | LEGRAND | 1 |
| 12ECH01 | RESISTANCE CHAUFFANTE PTC CS 060, 120-240V AC/DC, 50W | 06000.0-00 | STEGO | 1 |
| 12ECL01 | LAMPE LED 5W 220V 50-60Hz 500lm | NSYLAMT5LD1 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 12KTH01 | PETIT THERMOSTAT KTO 011, 1NF, 0..60°C | 01146.9-00 | STEGO | 1 |
| 12QD01 | DISJONCTEUR DT40 VIGI 1P+N CLASSE AC 16A 30mA COURBE C | A9N21444 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 12QD02 | DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C | A9N21019 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 12QD03 | DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C | A9N21019 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 12S01 | INTERRUPTEUR DE POSITION 1NO+1NF RB, M12 POUSSOIR A GALET, 1m CABLE | XCMD21F2L1 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 12X01 | PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A, 250VAC A ECLIPS | 004280 | LEGRAND | 1 |
| 15PA01 | AMPEREMETRE ROTEX R72A90-A, 0-30A-150A/5A DEV. 90D | 192D3316 | SOCOMEK | 1 |
| | 2 CAPUCHONS | 192Z1016 | SOCOMEK | 1 |
| 15PA02 | AMPEREMETRE ROTEX R72A90-A, 0-30A-150A/5A DEV. 90D | 192D3316 | SOCOMEK | 1 |
| | 2 CAPUCHONS | 192Z1016 | SOCOMEK | 1 |
| 15QD01 | DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 17-23A, BORNES A VIS | GV2ME21 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| | ADDITIF FRONTAL F+O | GVAE11 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 15QD02 | DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 17-23A, BORNES A VIS | GV2ME21 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| | ADDITIF FRONTAL F+O | GVAE11 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 15TC01 | TRANSFORMATEUR DE COURANT A PRIMAIRE BOBINE 25/5A | 192T0525 | SOCOMEK | 1 |
| 15TC02 | TRANSFORMATEUR DE COURANT A PRIMAIRE BOBINE 25/5A | 192T0525 | SOCOMEK | 1 |
| 20E01 | RACK S550 8 EMBLEMES AVEC ALIM SECTEUR 230VAC | T9950A100 | SOFREL | 1 |
| 20E01-01 | MODULE DE COMMUNICATION GSM/GPRS-3 + ANTENNE BI-BANDE | V5900540 | SOFREL | 1 |
| 20E01-02 | MODULE D'ENTREES, 8E TOR | V5900210 | SOFREL | 1 |
| 20E01-03 | MODULE D'ENTREES, 8E TOR | V5900210 | SOFREL | 1 |
| 20E01-04 | MODULE DE SORTIES, 4S TOR 1S TOR WDG 50V 1A | V5900310 | SOFREL | 1 |
| 20E01-05 | MODULE D'ENTREES, 2E ANA MULTISTANDARD | V5900260 | SOFREL | 1 |
| 20FP01 | PROTECTION SECTEUR 230V, 5kA, Up=1.2kV | T5300011 | SOFREL | 1 |
| 20G01 | BATTERIE 12V, 7Ah | NP7-12FR | YUASA | 1 |
| 20QD01 | DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C | A9N21022 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 22S01 | TETE BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS A SERRURE AVEC CLE N°455 | ZB4BG2 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| | CORPS CONTACT NO | ZB4BZ101 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

NOMENCLATURE

| | | |
|--|--------|-------------------------------|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR | | 0 |
| Armoire PR BUTAGAZ | | |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | IGE XAO |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| FOLIO/SHEET 50 / 51 | | VARS SERVICE PACK 6 - (4.868) |

| REPERE | DESIGNATION | REFERENCE | MARQUE | QTE |
|---------|--|-----------------------------|--|--------|
| 25FP01 | Dispositif de protection antisurtension - TT-2-PE-M-24DC - FLASQUE D'EXTREMITE TT-D-2-PE-M-BK | 2920641 2920654 | PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT | 1 1 |
| 30KA01 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 30KA02 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 30KA03 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 30KM01 | CONTACTEUR DE PUISSANCE 25A 1NO+1NF 24V 50/60Hz BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 2NO FRONTAL | LC1D25B7 LADN20 | SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC | 1 1 |
| 30KM02 | CONTACTEUR DE PUISSANCE 25A 1NO+1NF 24V 50/60Hz BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 2NO FRONTAL | LC1D25B7 LADN20 | SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC | 1 1 |
| 30PCH01 | COMPTEUR HORAIRE TOTALISATEUR 10...30V, 50Hz CADRE POUR COMPTEUR DIN H57 | 3220401071 BT008171 | KUBLER KUBLER | 1 1 |
| 30PCH02 | COMPTEUR HORAIRE TOTALISATEUR 10...30V, 50Hz CADRE POUR COMPTEUR DIN H57 | 3220401071 BT008171 | KUBLER KUBLER | 1 1 |
| 30S01 | TETE BOUTON TOURNANT 3 POSITIONS CORPS CONTACT O+F | ZB4BD3 ZB4BZ105 | SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC | 1 1 |
| 30S02 | TETE BOUTON TOURNANT 3 POSITIONS CORPS CONTACT O+F | ZB4BD3 ZB4BZ105 | SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC | 1 1 |
| 30S03 | TETE BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS CORPS CONTACT NO | ZB4BD2 ZB4BZ101 | SCHNEIDER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC | 1 1 |
| 31KA01 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 31KA02 | RELAIS PERMUTATION FLIP FLOP 24VAC + EMBASE DE RELAIS DETECTEUR DE NIVEAUX S 196 + ETRIER | SL150024 + 9399020101 + HF | CARLO GAVAZZI | 1 |
| 32KA01 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 32KA02 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 32KA03 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 32KA04 | RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER | 2903686 + 2900934 + 2908043 | PHOENIX CONTACT | 1 |
| 35H01 | VOYANT INCOLORE DEL 24V | XB7EV07BP | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 35H02 | VOYANT VERT DEL 24V | XB7EV03BP | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 35H03 | VOYANT ROUGE DEL 24V | XB7EV04BP | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 35H04 | VOYANT VERT DEL 24V | XB7EV03BP | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 35H05 | VOYANT ROUGE DEL 24V | XB7EV04BP | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |
| 35H06 | VOYANT ROUGE DEL 24V | XB7EV04BP | SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

NOMENCLATURE

| | | |
|--|--------|--|
| CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER | | INDICE / REVIEW |
| SAUR Armoire PR BUTAGAZ | | 0 |
| DESSINATEUR DRAWER | A.C. | IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 6 - (4.868) |
| N° AFFAIRE N° PROJECT | 190386 | |
| FOLIO/SHEET | | 51 / 51 |