

17/12/2018	0	Q.D.	RETOUR ESSAI	F.C.	R.M.
20/11/2018	D	F.CO.	MISE A JOUR	F.C.	R.M.
08/11/2018	C	F.CO.	MISE A JOUR	F.C.	R.M.
06/11/2018	B	F.CO.	MISE A JOUR	F.C.	R.M.
18/10/2018	A	F.CO.	PREMIERE EMISSION	F.C.	R.M.
DATE DATE	REV. REV.	DESSINE PAR DRAWN BY	MODIFICATIONS REVISIONS	VERIFIE PAR CHECKED BY	APPROUVE PAR APPROVED BY

SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DRAWING



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
<http://www.automatismes-seguin.fr>

PLAN: 180317

REV: 0

CDE: 18108065YP00900

Ce document est notre propriété. Il ne peut être reproduit et / ou communiqué sans autorisation.
This document is our property. It cannot be reproduced and / or transmitted without authorization.



Armoire COURTOIS SUR YONNE

LETTRE DE REPERAGE DES ELEMENTS DU SCHEMA

QI	INTERRUPTEUR	PCPI	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	KT	RELAIS TEMPORISE	SA	COMMUTATEUR D'AMPEREMETRE
QIG	INTERRUPTEUR GENERAL	TR	TRANSFORMATEUR DE TENSION	KAU	RELAIS ARRÊT D'URGENCE	SV	COMMUTATEUR DE VOLTMETRE
QD	DISJONCTEUR	TC	TRANSFORMATEUR DE COURANT	UF	VARIATEUR	ECH	RESISTANCE CHAUFFANTE
QDG	DISJONCTEUR GENERAL	U	ONDULEUR, ALIMENTATION	UM	DEMARREUR	ECL	ECLAIRAGE
FP	PARAFONDRE	KIC	INTER CREPUSCULAIRE	S	ORGANE DE COMMANDE	G	BATTERIE
FU	FUSIBLE	KIH	HORLOGE	H	VOYANT, SIRENE	P	INSTRUMENTATION
F	THERMIQUE	KTH	THERMOSTAT	PCH	COMPTEUR HORAIRE	X	PRISE DE COURANT, BORNIER
QF	SECTIONNEUR FUSIBLE	KM	CONTACTEUR	PA	AMPEREMETRE	E	MATERIELS AUTRES
PF	CONTROLEUR DE PHASE	KA	RELAIS	PV	VOLTMETRE	KTL	TELERUPTEUR

LETTER CODES FOR ITEMS DESIGNATION ON THE DRAWING

QI	SWITCH	PCPI	INSULATION CONTROLLER	KT	TEMPORIZES RELAY	SA	AMPEREMETER SWITCH
QIG	GENERAL SWITCH	TR	TENSION TRANSFORMER	KAU	EMERGENCY STOP RELAY	SV	VOLTMETER SWITCH
QD	BREAKER	TC	CURRENT TRANSFORMER	UF	VELOCITY VARIATOR	ECL	LIGHT
QDG	GENERAL BREAKER	U	INVERTER, SUPPLY	UM	MOTOR STARTER	ECH	HEATER
FP	LIGHTNING PROTECTOR	KIC	DIMMER	S	CONTROL UNIT	G	BATTERY
FU	FUSE	KIH	CLOCK	H	INDICATOR	P	INSTRUMENTATION
F	THERMAL RELAY	KTH	THERMOSTAT	PCH	TIMER	X	SOCKET, TERMINAL BLOCK
QF	DISCONNECTING SWITCH	KM	CONTACTOR	PA	AMPEREMETER	E	OTHER EQUIPMENTS
PF	PHASE CONTROLLER	KA	RELAY	PV	VOLTMETER	KTL	TELEBREAKER

COULEURS DE FILS

TRI 400V: <= 6 mm2 Noir Rouge Brun
> 6 mm2 Noir Bagué Noir Rouge Brun

NEUTRE: Bleu Clair

230VAC: Rouge avec Commun Bobines Blanc (*)

230VAC ONDULE: Neutre Bleu Clair Bagué Orange
Phase Noir Bagué Orange

110VAC: Noir avec Commun Bobines Blanc (*)

24VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (*)

24VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (*)

48VAC: Violet avec Commun Bobines Blanc (*)

48VDC: Bleu Foncé avec Commun Bobines Blanc (*)

REPORTS: Orange

TERRE: Vert/Jaune

ANALOGIQUE: Une Paire + Brun - Blanc
Unifilaire Blanc

TENSION EXTERNE PERMANENTE INTER GENERAL OUVERT: Orange

ATTENTION

Si plusieurs tensions de télécommande, alors prendre uniquement le 230VAC avec Commun Bobines Blanc

(*) Si Télécommande

WIRE COLOR

TRI 400V: <= 6 mm2 Black Red Brown
> 6 mm2 Black with Ring Black Red Brown

NEUTRE: Light Blue

230VAC: Red with Spods Common White (*)

230VAC UPS: Neutre Light Blue with Ring Orange
Phase Black with Ring Orange

110VAC: Black with Spods Common White (*)

24VAC: Purple with Spods Common White (*)

24VDC: Dark Bleu with Spods Common White (*)

48VAC: Purple with Spods Common White (*)

48VDC: Dark Bleu with Spods Common White (*)

REPORTS: Orange

GROUND: Green/Yellow

ANALOGICAL: One Pair + Brown - White
Unifilar White

PERMANENTLY EXTERNAL POWER GENERAL BREAKER OPEN: Orange

CAUTION


If There are Several Tensions of Command Then to take Only the 230VAC with Spods Common White

(*) If Command

TYPE DE RELAIS ET DE CONTACT DANS LE SCHEMA



RELAY AND CONTACT TYPE IN THE DRAWING

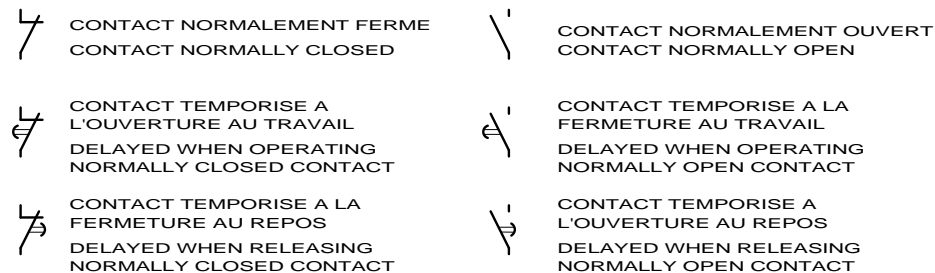

LE SCHEMA EST REPRESENTÉ HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE

THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	FOLIO/SHEET 03/04
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
IGE-XAO		VARS SERVICE PACK 4 - (L84C)

CODE DU REPERAGE

LETTER CODE

1/ DES APPAREILS DANS LES ARMOIRES
APPARATUS IN THE CABINETS




52 KA 01

N° D'ORDRE DANS LE FOLIO D'ORIGINE
ORDER NUMBER ON ORIGINAL SHEET

LETTRE DE REPERAGE
LETTER CODES FOR ITEM

N° DU FOLIO D'ORIGINE
ORIGINAL SHEET NUMBER

2/ DES FILS DE CABLAGE
WIRING



N° DU FOLIO D'ORIGINE
ORIGINAL SHEET NUMBER

N° DU FIL DANS LE FOLIO D'ORIGINE
NUMBER OF THE WIRE ON ORIGINAL SHEET

3/ REPORT DES CONTACTS DANS LE SCHEMA
CONTACT REPORT IN THE DRAWING



17.29

N° DE LA COLONNE OU EST UTILISE LE CONTACT
COLUMN NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

N° DU FOLIO OU EST UTILISE LE CONTACT
SHEET NUMBER WHERE THE CONTACT IS USED

4/ REPRESENTATION DES BORNES ET BORNIERES DANS LE SCHEMA
BINDINGS SCREWS VIEW IN THE DRAWING



N° D'ORDRE (SI NECESSAIRE)
ORDER NUMBER (IF NECESSARY)

NATURE DU BORNIER
NATURE OF TERMINAL BLOCK

- A : ALIMENTATION
- P : PUISSANCE
- T : TELECOMMANDE
- M : MESURE
- R : REPORTS



LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET GENERATEUR HORS SERVICE


THE DRAWING IS SHOWN OUT OF VOLTAGE AND WITH GENERATOR OUT OF SERVICE




3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE-XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	FOLIO/SHEET 04/05
		VARS SERVICE PACK 4 - (L84C)

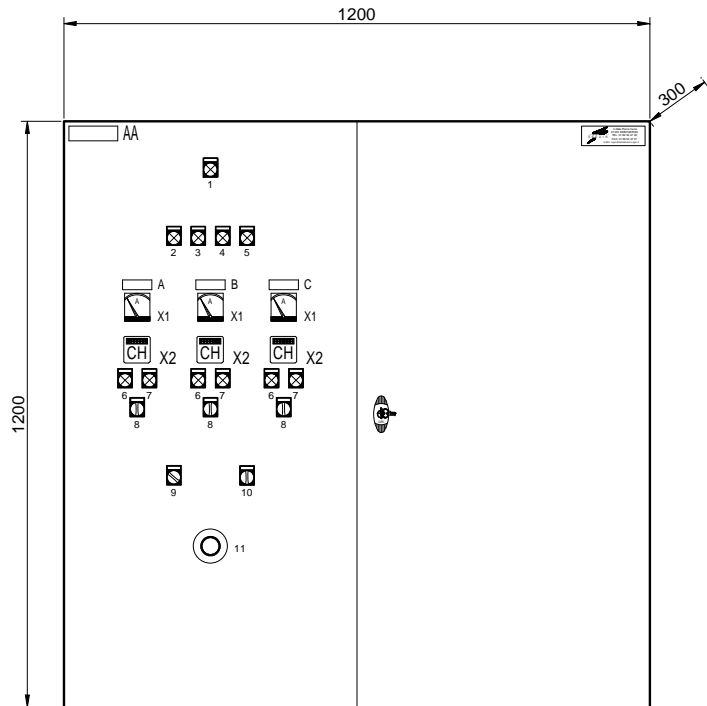

FACADE

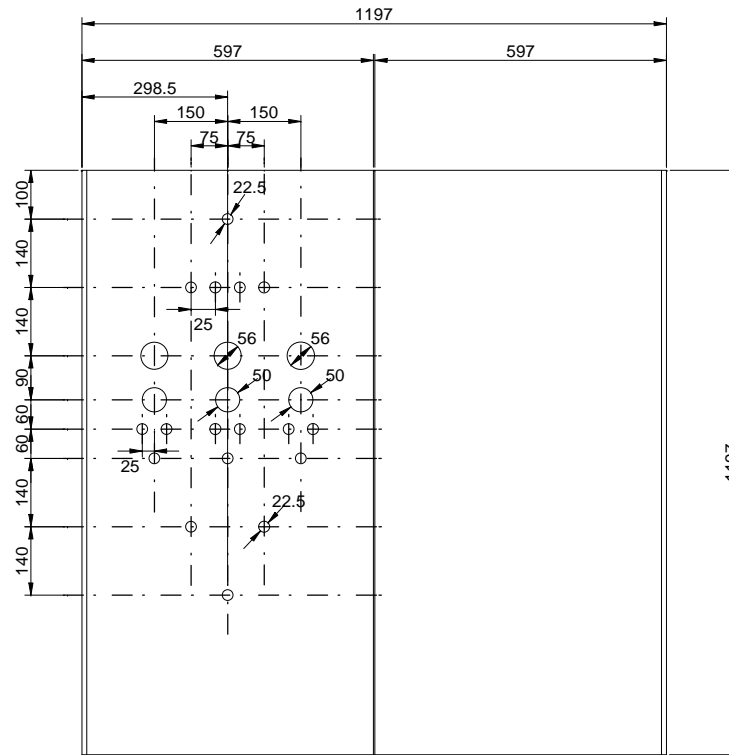

PLAN DE DECOUPE

ETIQUETTES 100x30

AA - COURTOIS SUR YONNE

ETIQUETTES 60x20


A - POMPE 1
 B - POMPE 2
 C - POMPE CHLORATION

ETIQUETTES SCHNEIDER

- 1 - SOUS TENSION
- 2 - NIVEAU BAS
- 3 - NIVEAU MOYEN
- 4 - NIVEAU HAUT
- 5 - MANQUE D'EAU
- 6 - MARCHE
- 7 - DEFAUT
- 8 - AUTO / 0 / MAIN
- 9 - HIVER / ETE
- 10 - HORLOGE+NIVEAUX / HORLOGE / NIVEAUX
- 11 - COUPURE D'URGENCE

DIVERS


X1 - AMPEREMETRE
 X2 - COMPTEUR HORAIRE

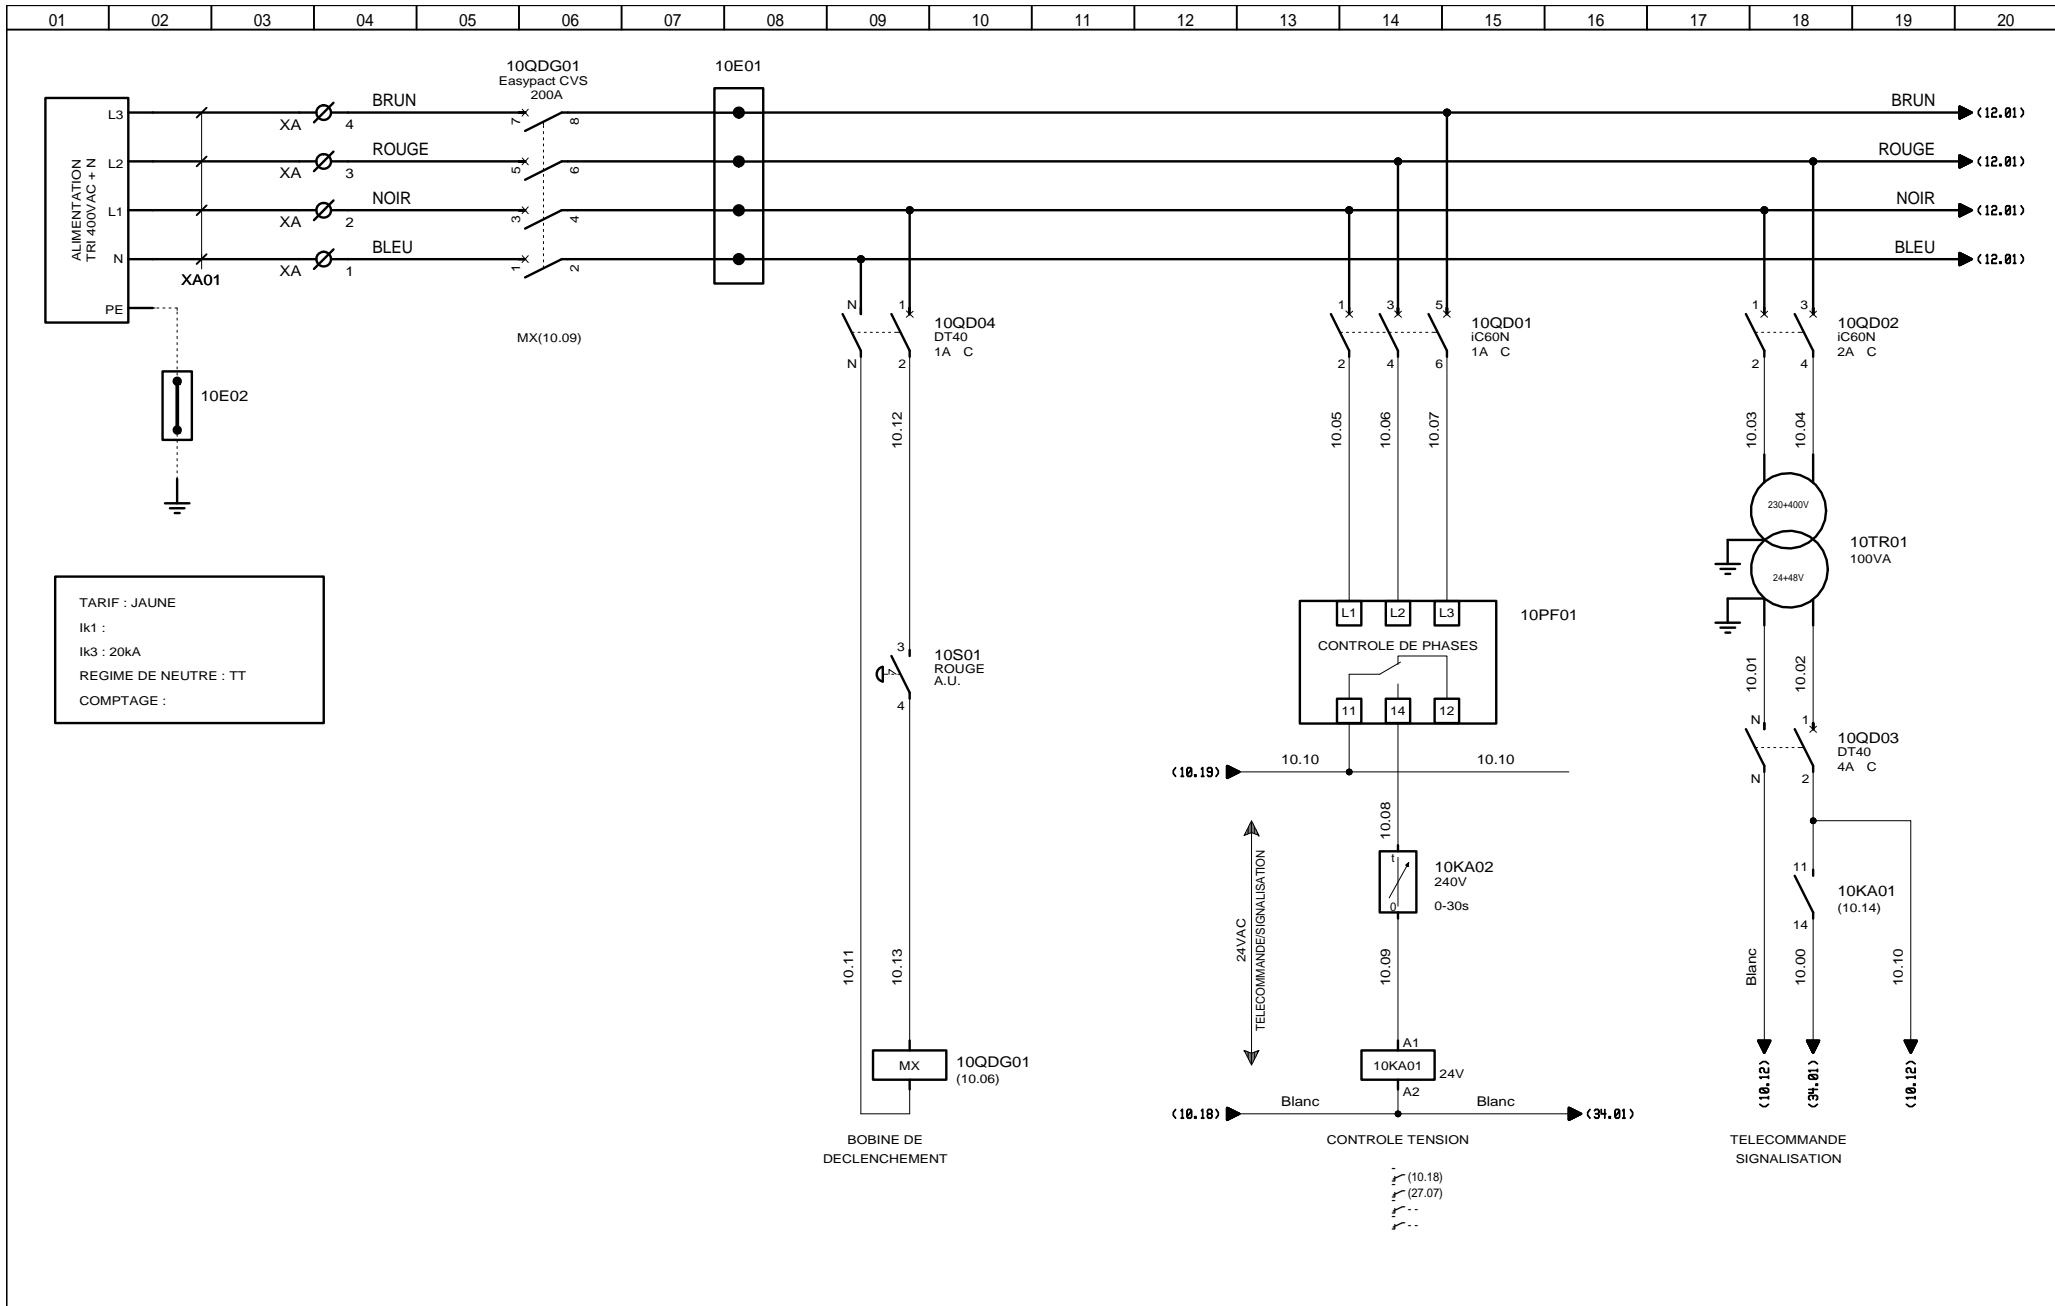

3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

ARRIVEE GENERALE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		O
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE-XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET		10 / 12
VARS SERVICE PACK 4 - (4.84C)		

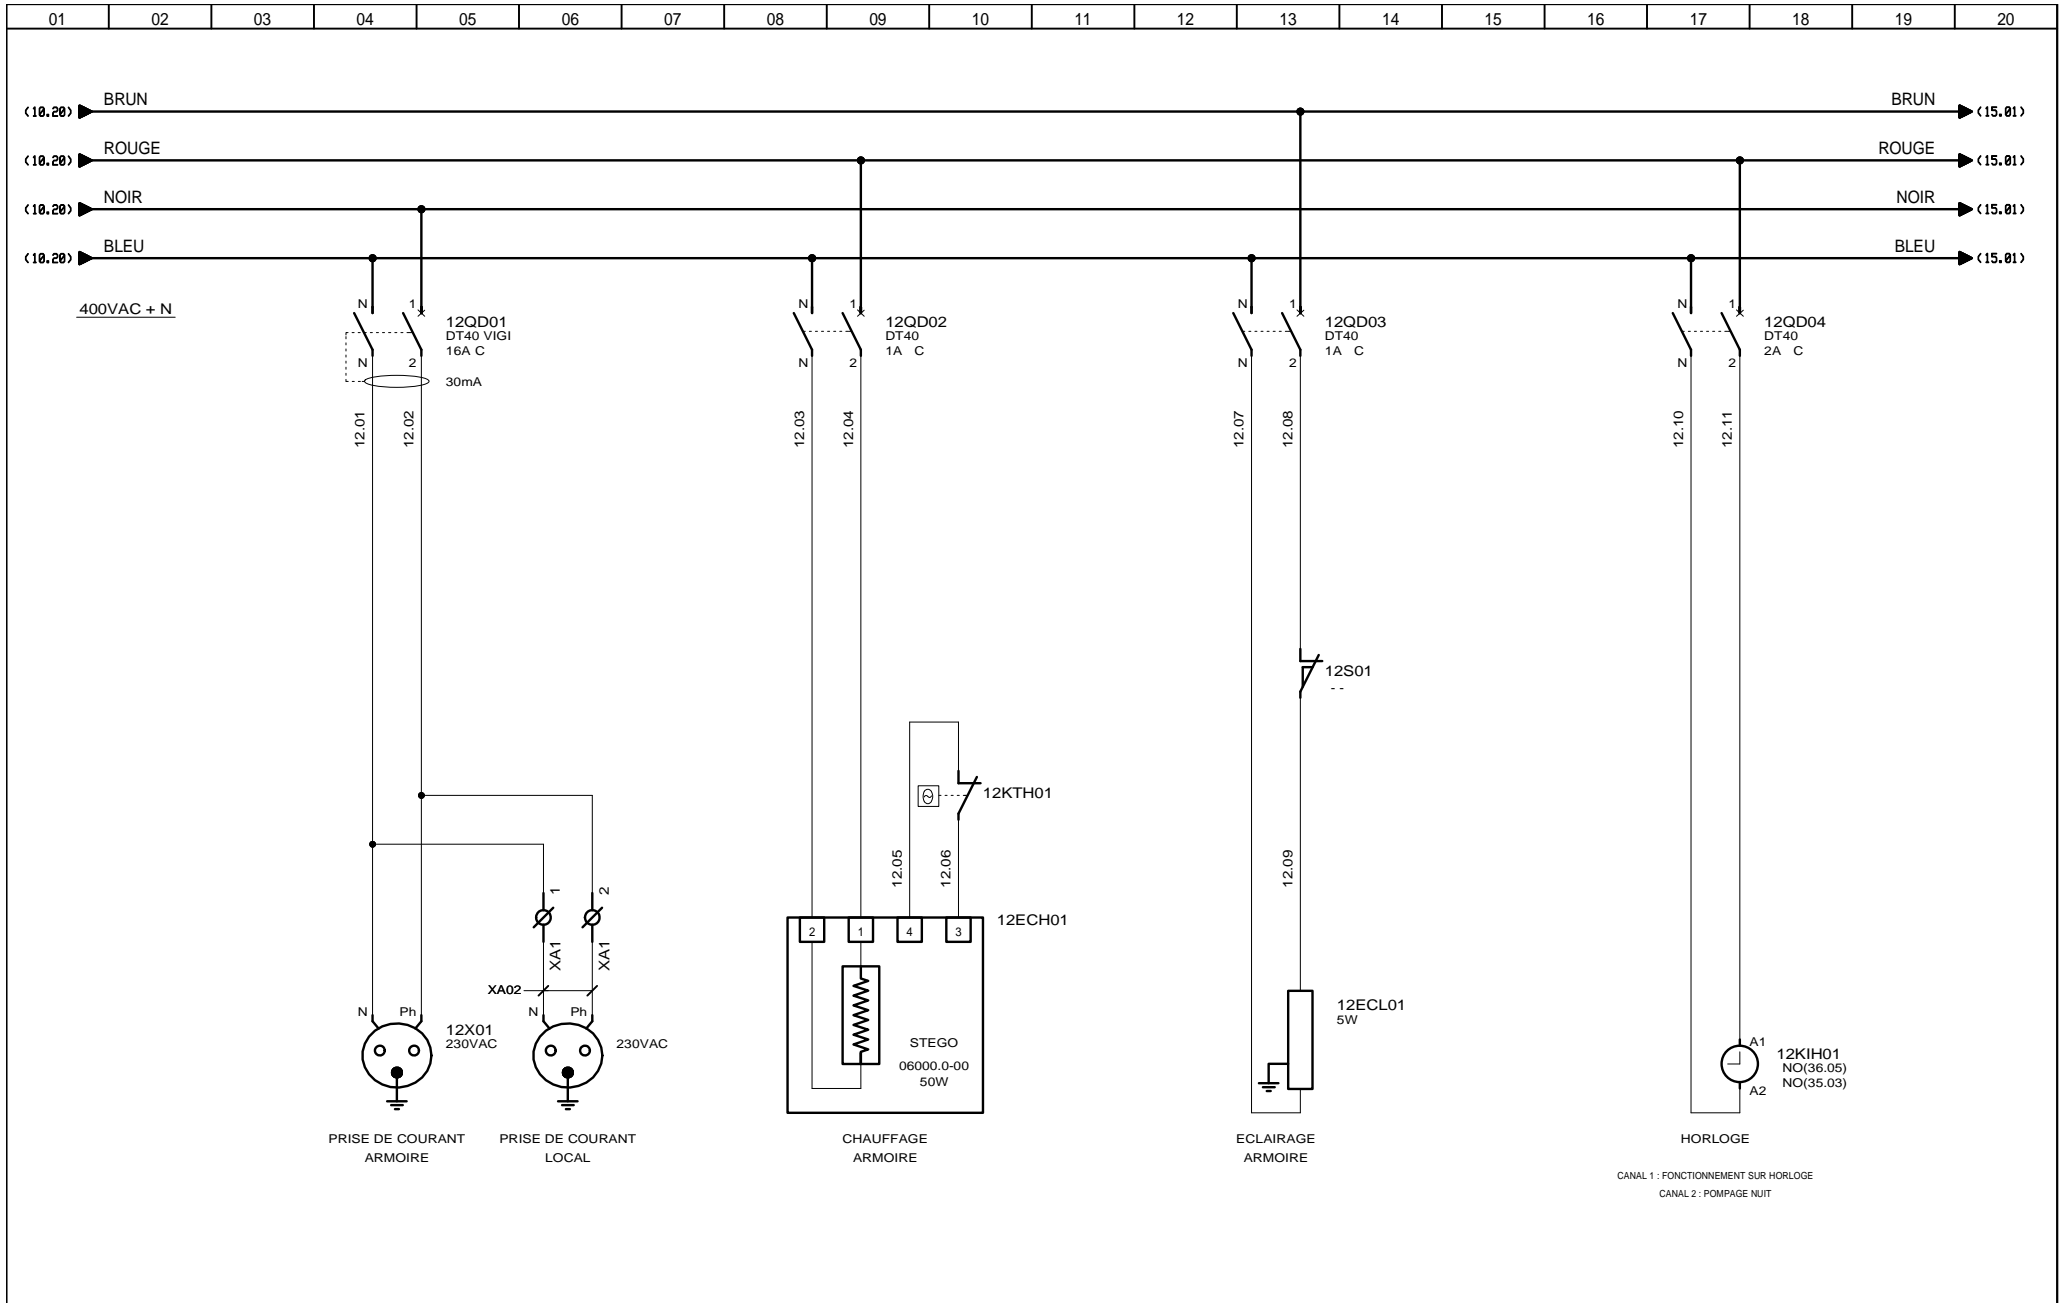

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
<http://www.automatismes-seguin.fr>

DISTRIBUTION 400VAC + N UTILITES













CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	FOLIO/SHEET 12 / 15
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	IGE-XAO VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.843)

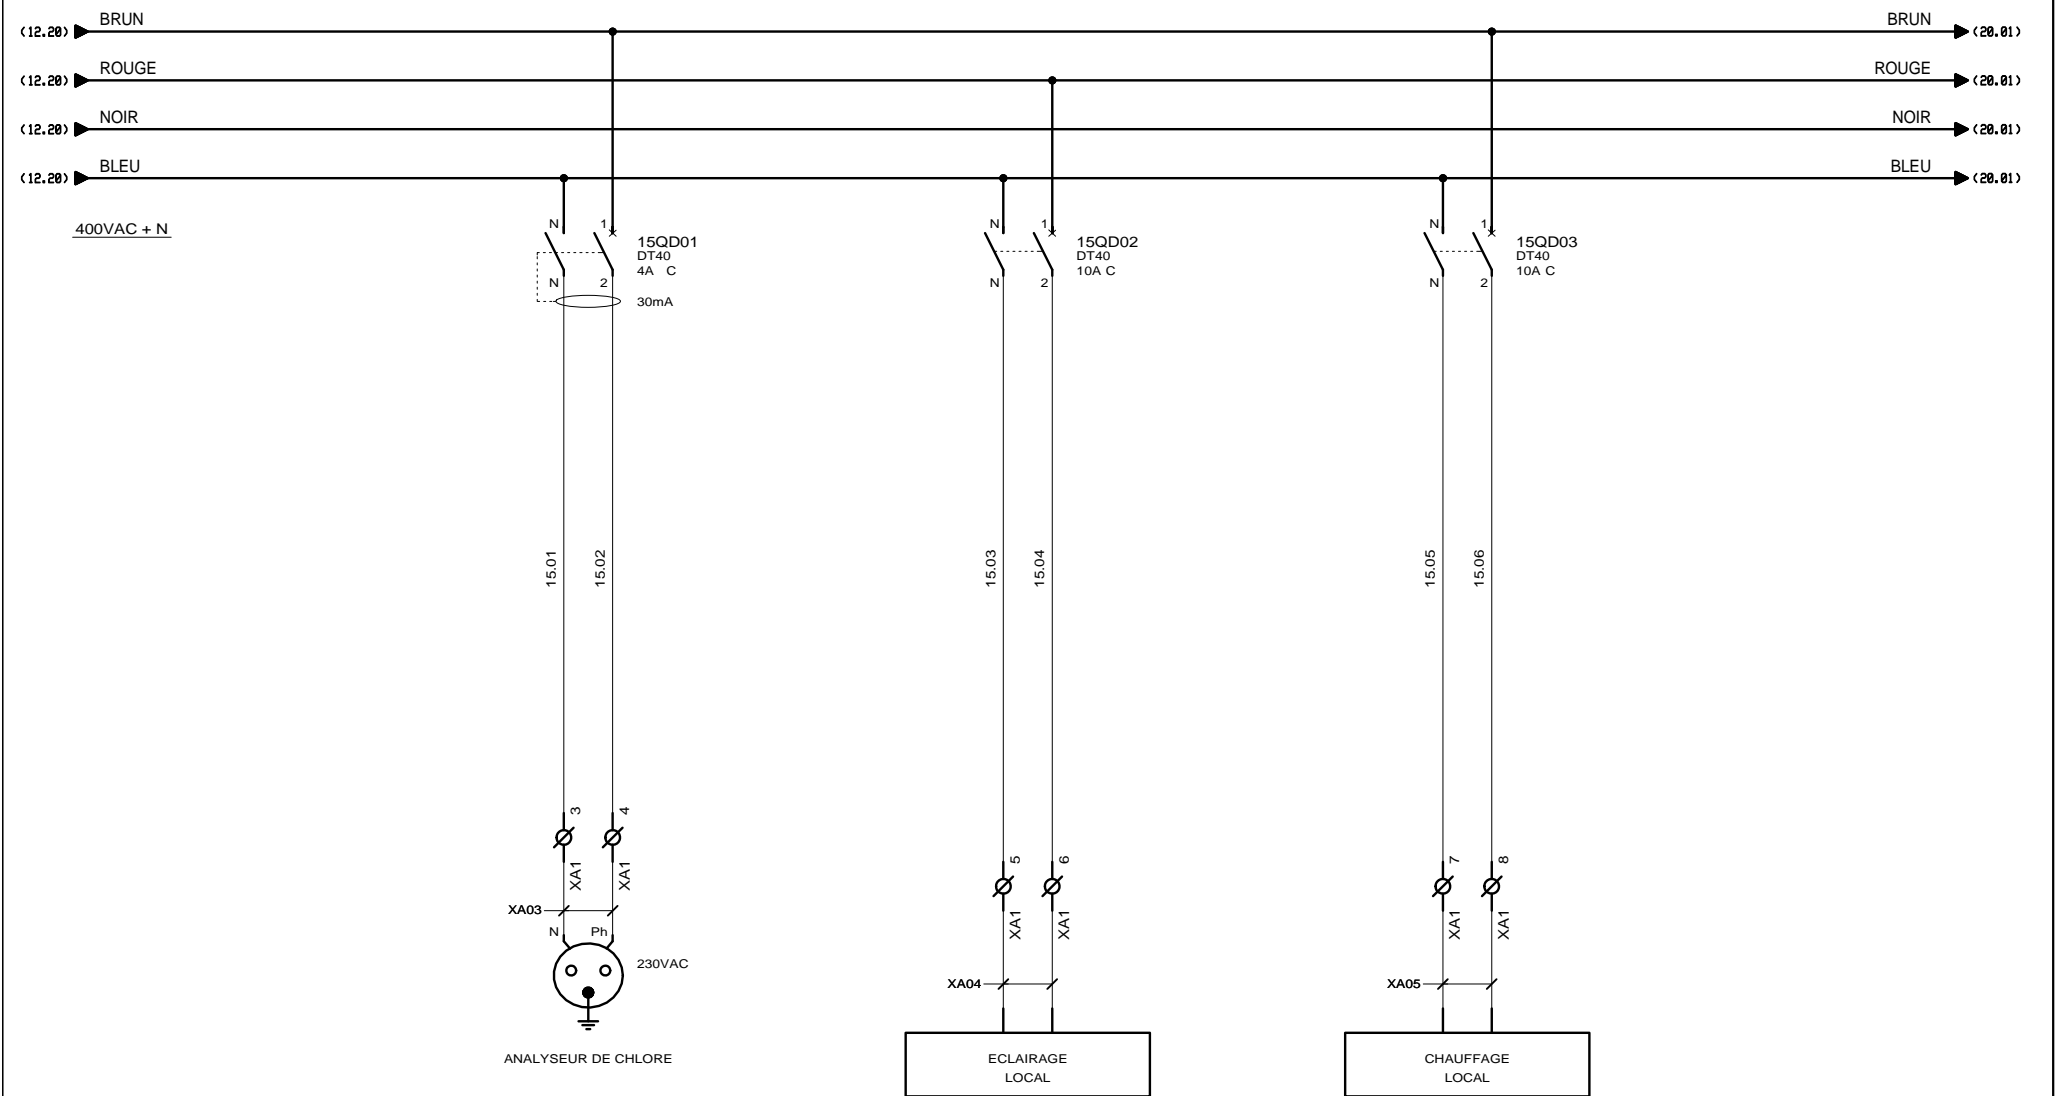

AUTOMATISMES SEGUIN
 Systeme Qualité
 3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

DISTRIBUTION 400VAC + N LOCAL

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE-XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET 15 / 20		VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.843)

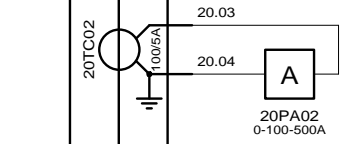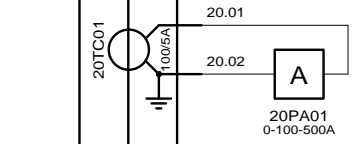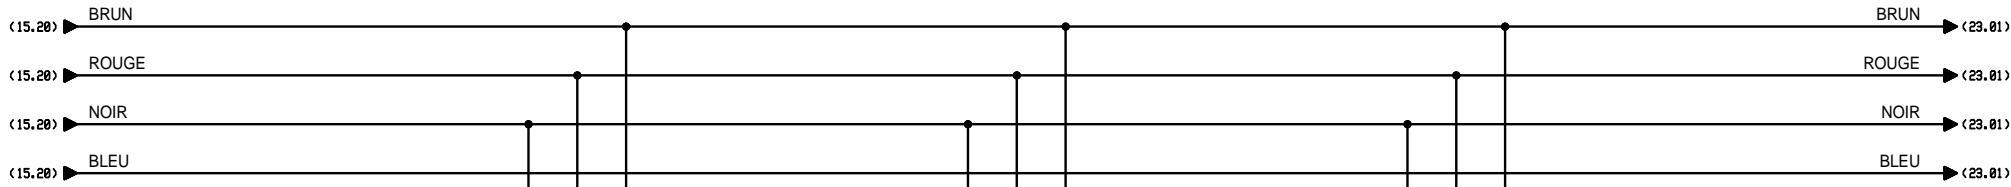

POMPE 1	
Pmax	* kW
In	74 A


POMPE 2	
Pmax	* kW
In	74 A


POMPE CHLORATION	
Pmax	2.2 kW
In	* A

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

PUISSANCE POMPES


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR / DRAWER	F.CO.	IGE XAO
N° AFFAIRE / N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET 20 / 23		VARS SERVICE PACK 4 - (4.843)

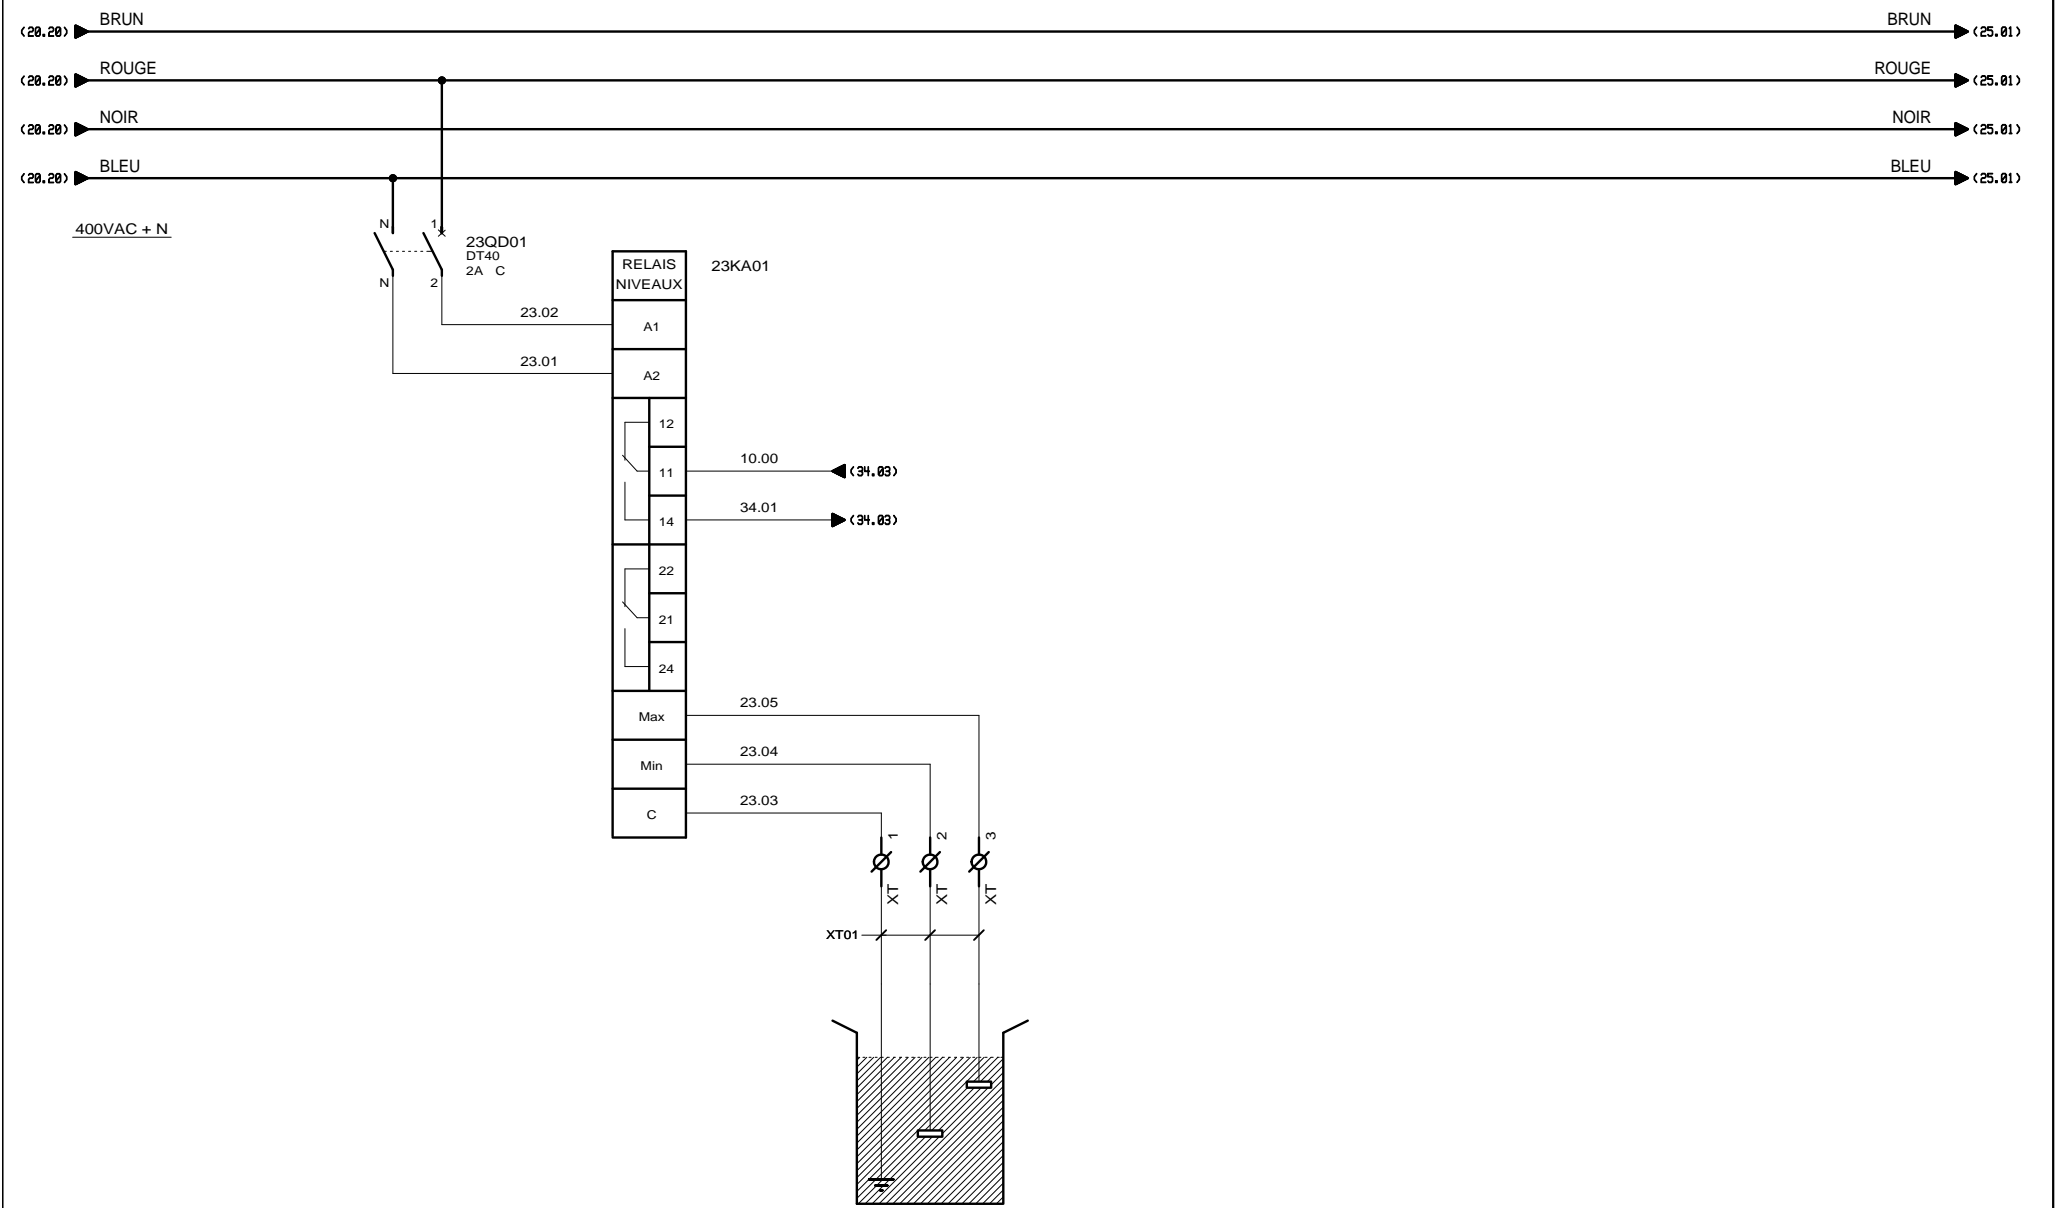


 3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr


MANQUE D'EAU PUIITS

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	FOLIO/SHEET 23 / 25
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
VARS SERVICE PACK 4 - (A.843)		

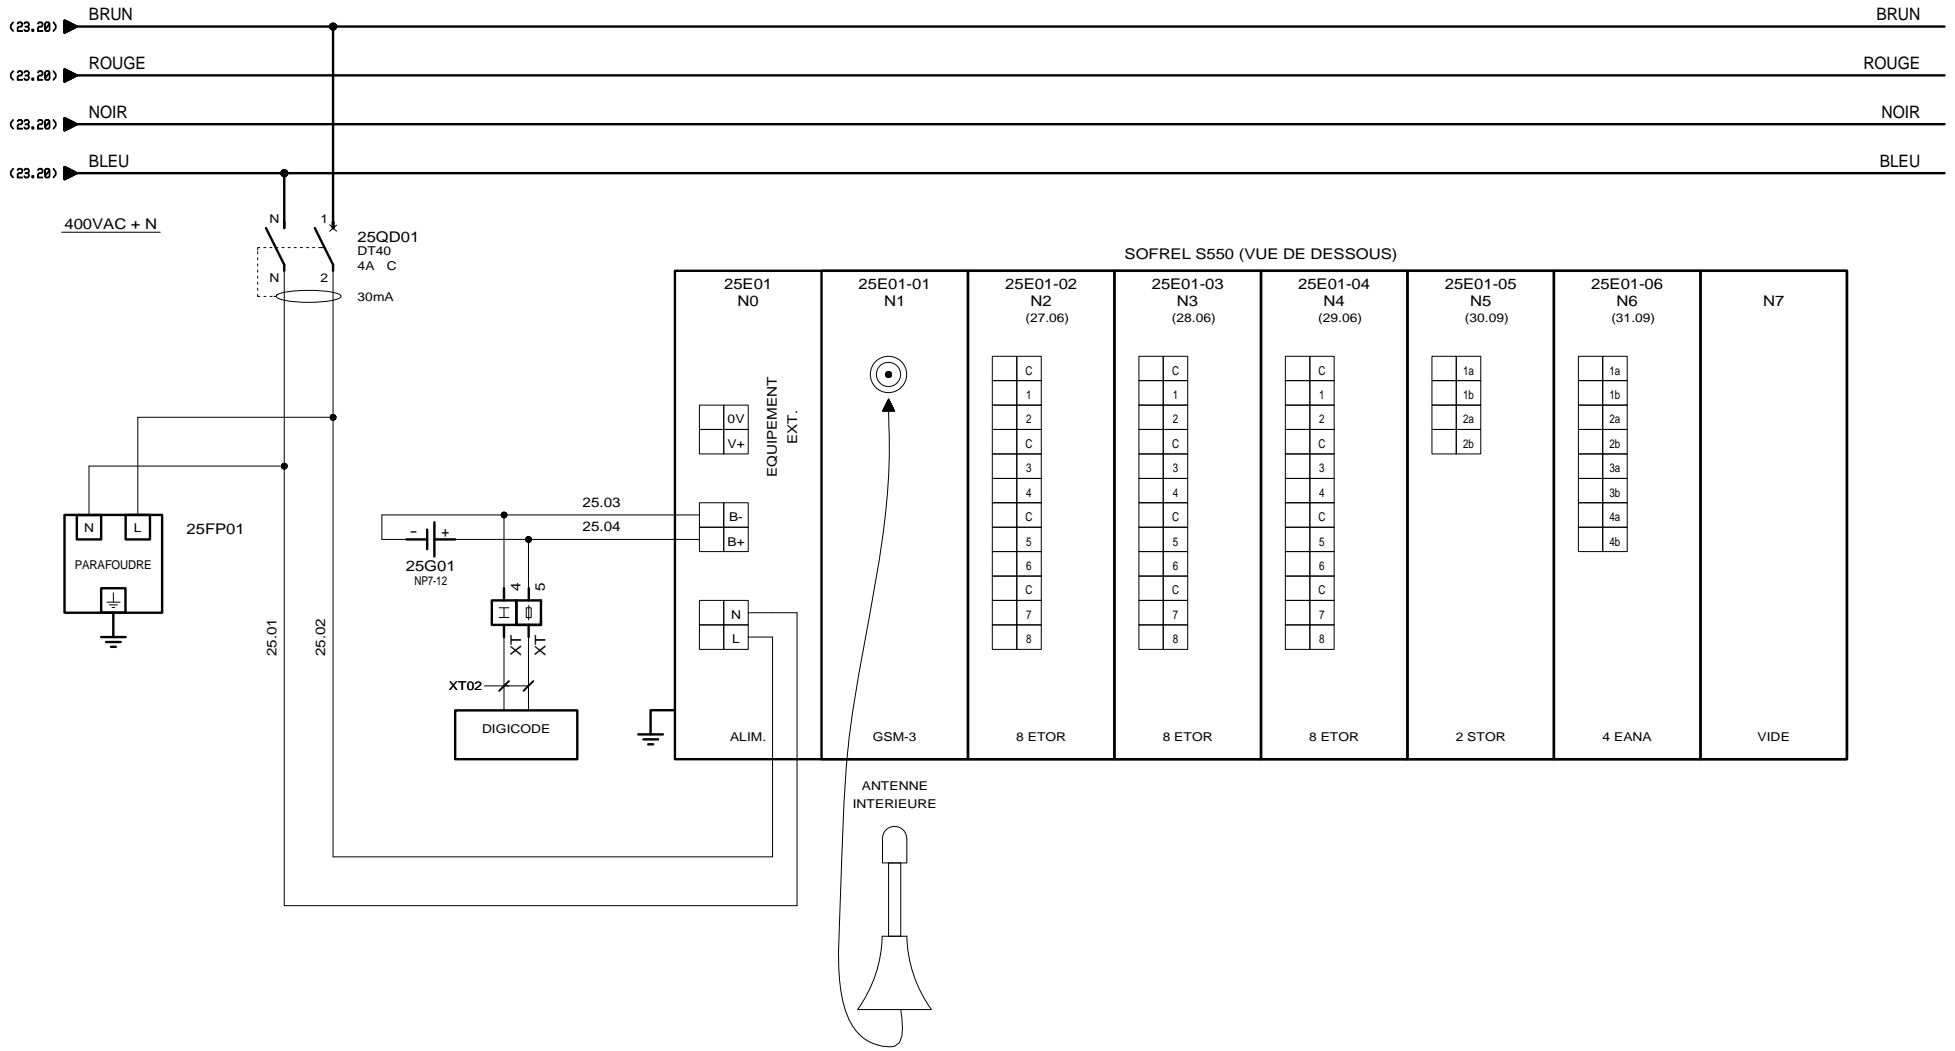

ALIMENTATION SOFREL S550

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET 25 / 27		VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.84C)

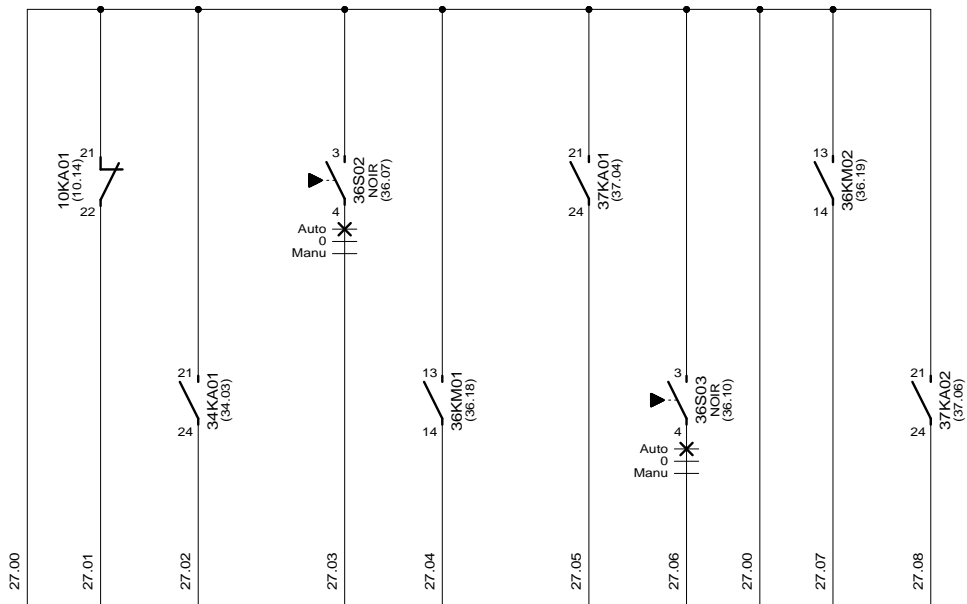


BORNIER	C	1	2	C	3	4	C	5	6	C	7	8
VOIES		1	2		3	4		5	6		7	8
DESIGNATION		(COMMUN VOIES 1 ET 2)	PRESENCE TENSION	MANQUE D'EAU PUIITS (COMMUN VOIES 3 ET 4)	POSITION AUTO POMPE 1	RETOUR DE MARCHE POMPE 1	(COMMUN VOIES 5 ET 6)	DEFAULT POMPE 1	POSITION AUTO POMPE 2	(COMMUN VOIES 7 ET 8)	RETOUR DE MARCHE POMPE 2	DEFAULT POMPE 2
CARTE 8 ETOR SOFREL S550												

25E01-02
(25.10)


**CARTE 8 ENTrees TOR
EMPLACEMENT 2**

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE-XAO VARS SERVICE PACK 4 - (4.843)
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET		27 / 28

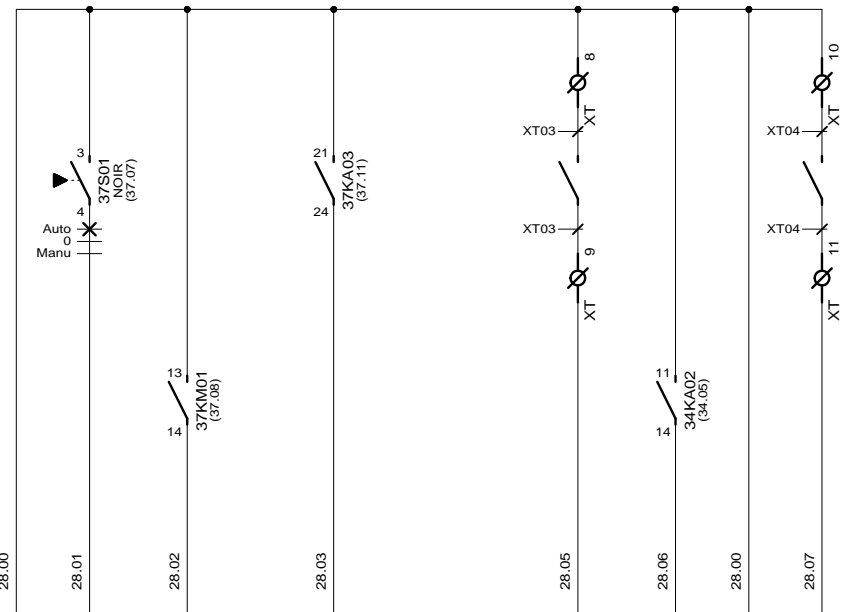

BORNIER	C	1	2	C	3	4	C	5	6	C	7	8
VOIES		1	2		3	4		5	6		7	8
DESIGNATION		(COMMUN VOIES 1 ET 2) POSITION AUTO POMPE CHLORATION	RETOUR DE MARCHÉ POMPE CHLORATION		DEFAULT POMPE CHLORATION			(COMMUN VOIES 5 ET 6) COMPTEUR EAU	POINTE EDF		(COMMUN VOIES 7 ET 8) DEFAULT ANALYSEUR	
CARTE 8 ETOR SOFREL S550												

25E01-03
(25.11)

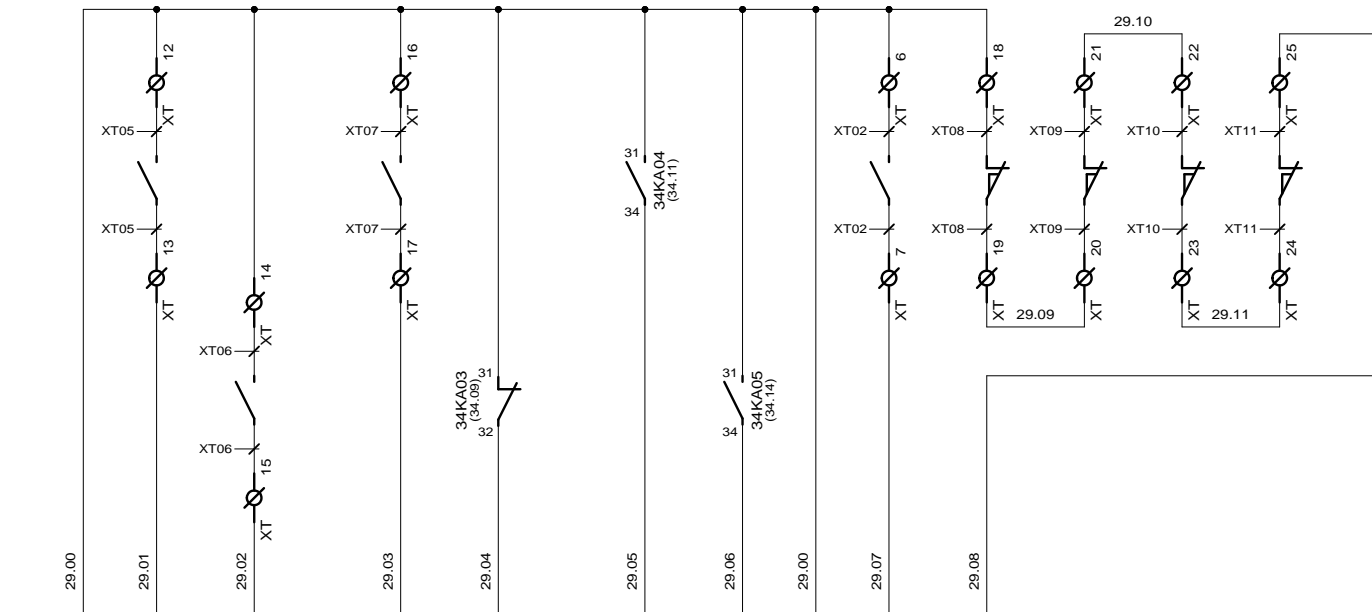


BORNIER	C	1	2	C	3	4	C	5	6	C	7	8	
VOIES		1	2		3	4		5	6		7	8	
DESIGNATION		(COMMUN VOIES 1 ET 2)	BOUTEILLE CHLORE 1 VIDE	BOUTEILLE CHLORE 2 VIDE	(COMMUN VOIES 3 ET 4)	MANQUE CHLORE	NIVEAU BAS	(COMMUN VOIES 5 ET 6)	NIVEAU MOYEN	NIVEAU HAUT	(COMMUN VOIES 7 ET 8)	DIGICODE	INTRUSION
CARTE 8 ETOR SOFREL S550													


25E01-04
(25.13)

CARTE 2 STOR SOFREL S550				
DESIGNATION	ARRET POMPAGE			
	1		2	
	1a	1b	2a	2b



25E01-05
(25.14)



RACCORDEMENT :
POUR CAPTEUR AUTONOME




RACCORDEMENT :
POUR CAPTEUR TELEALIMENTE

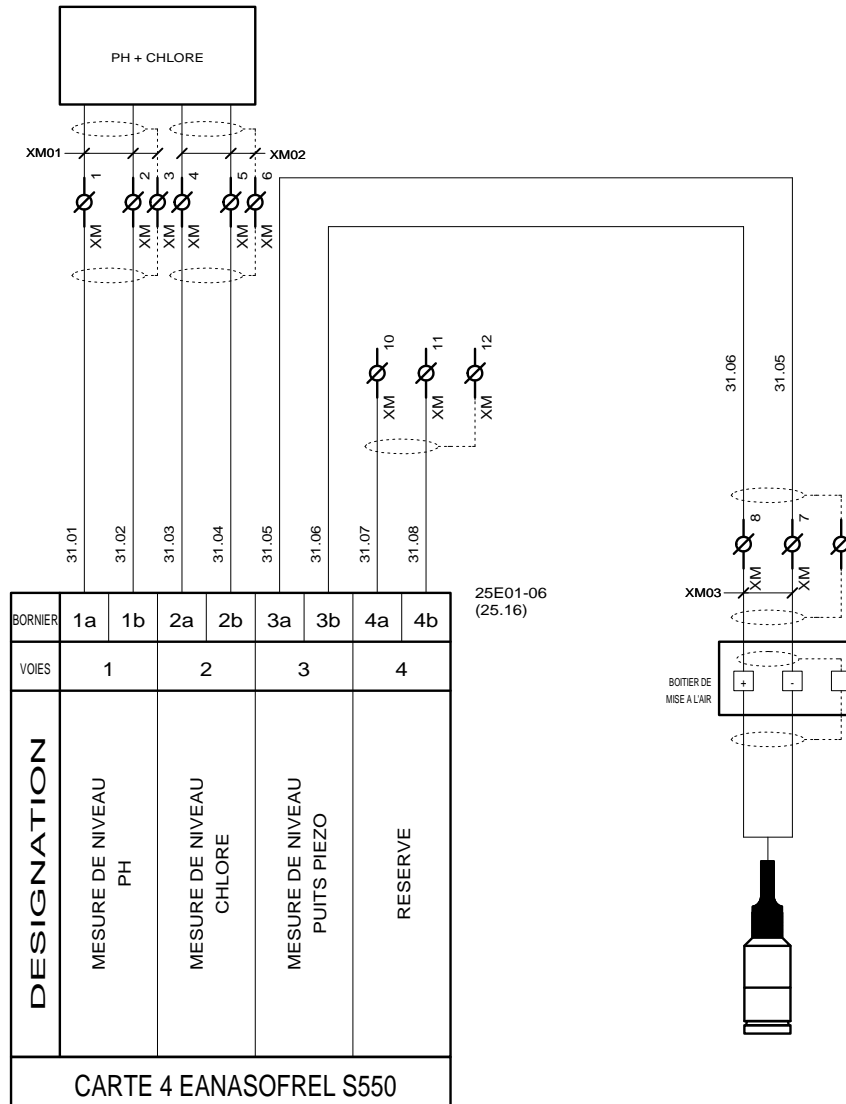

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

CARTE 4 ENTREES ANALOGIQUES EMPLACEMENT 6

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE-XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET		31 / 34
		VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.84C)

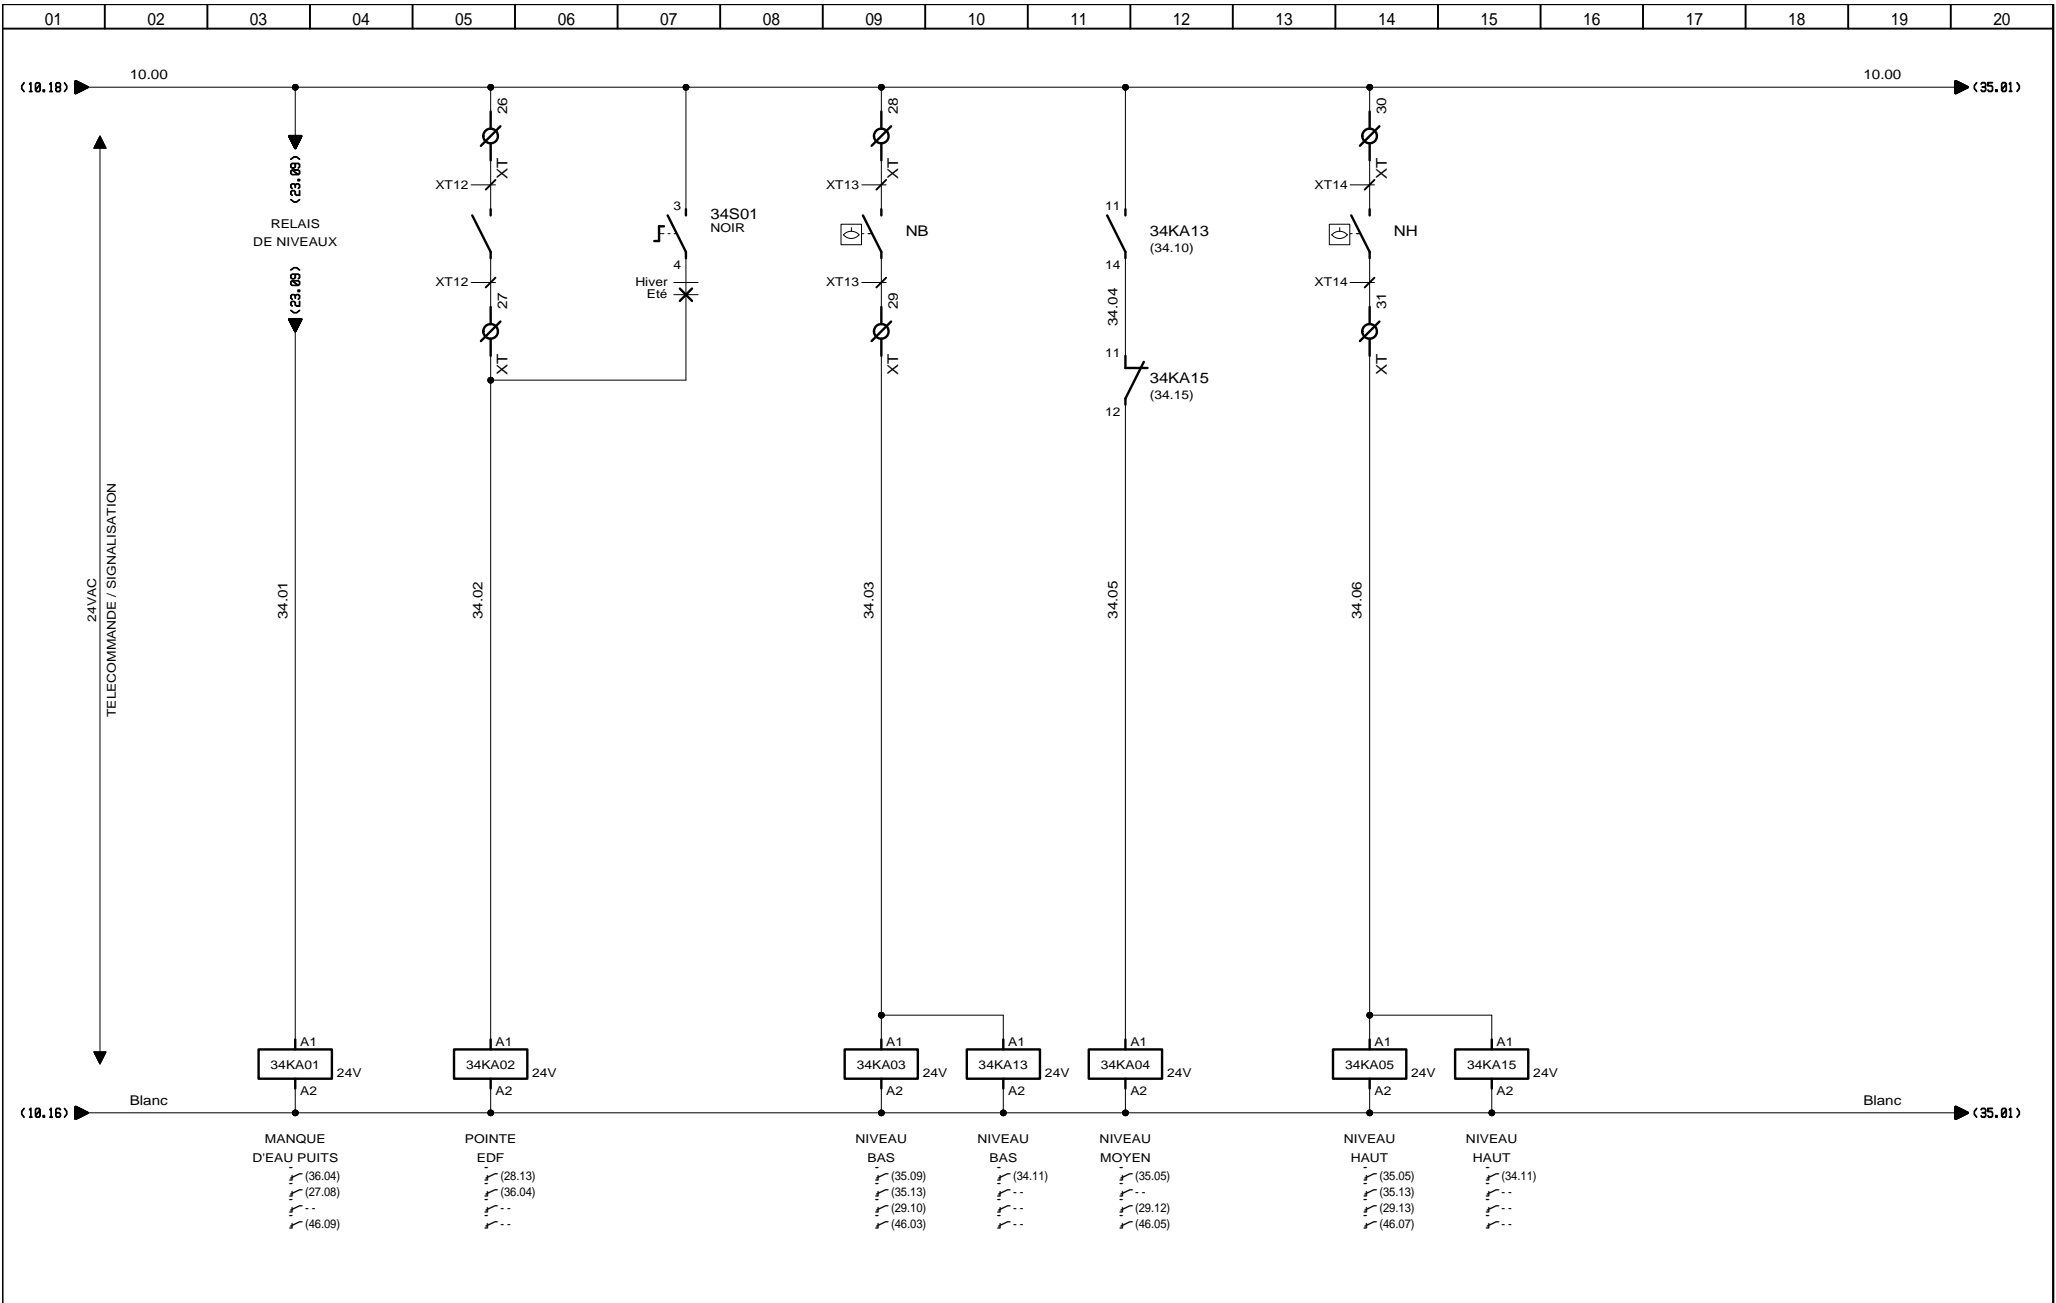


AUTOMATISMES SEGUIN
 Systeme Qualité

3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

TELECOMMANDE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		O
Armoire COURTOIS SUR YONNE		IGE XAO
DESSINATEUR / DRAWER	F.CO.	FOLIO/SHEET 34 / 35
N° AFFAIRE / N° PROJECT	180317	VAR3 SERVICE PACK 4 - (L84C)

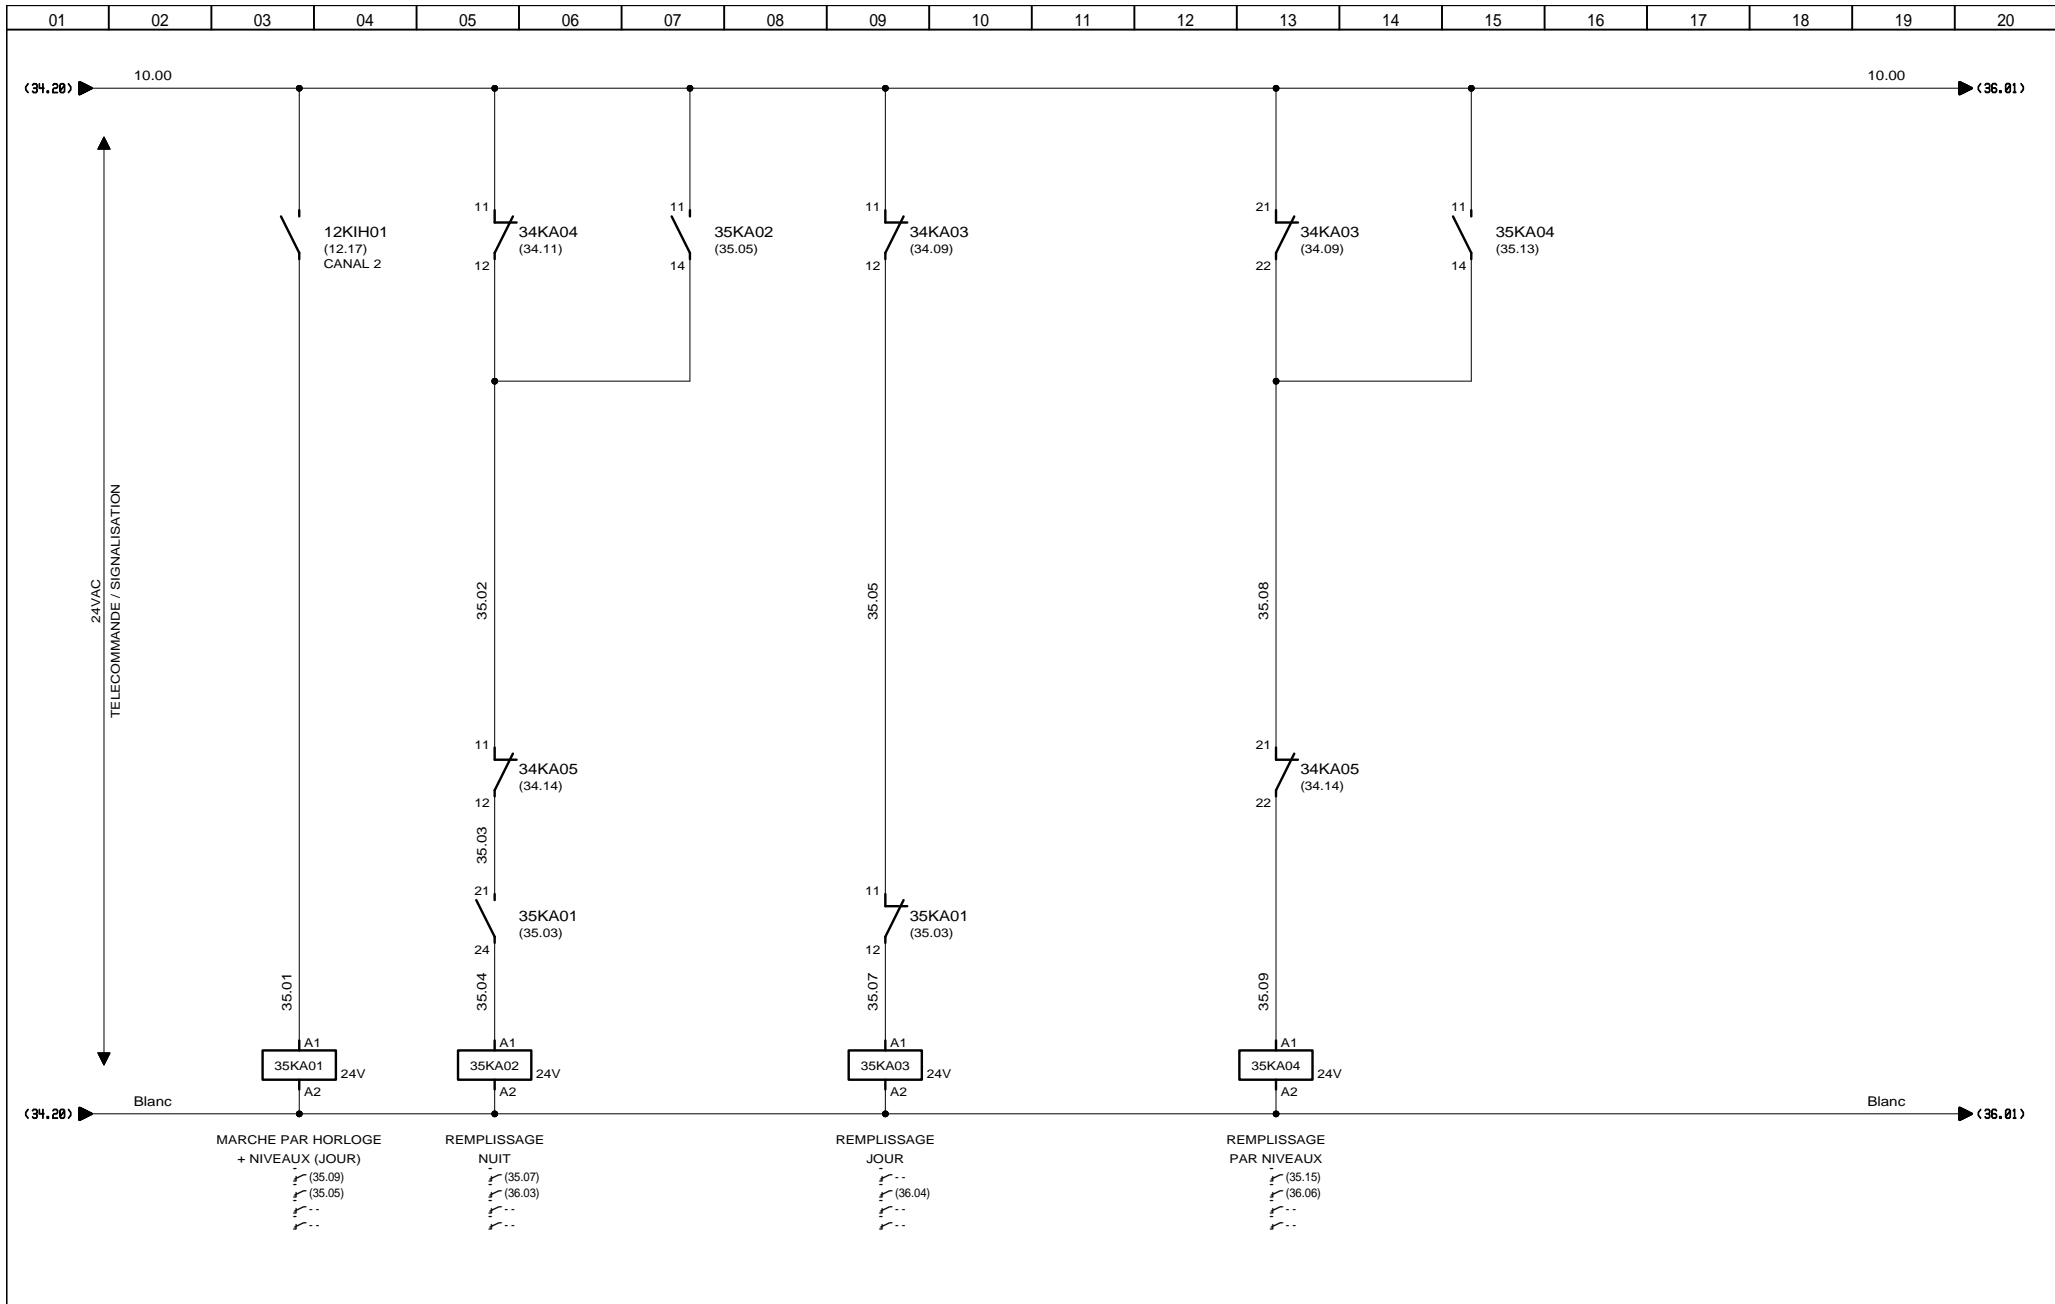

3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

TELECOMMANDE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		 <small>VARS SERVICE PACK 4 - (L84C)</small>
DESSINATEUR / DRAWER	F.CO.	
N° AFFAIRE / N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET		35 / 36

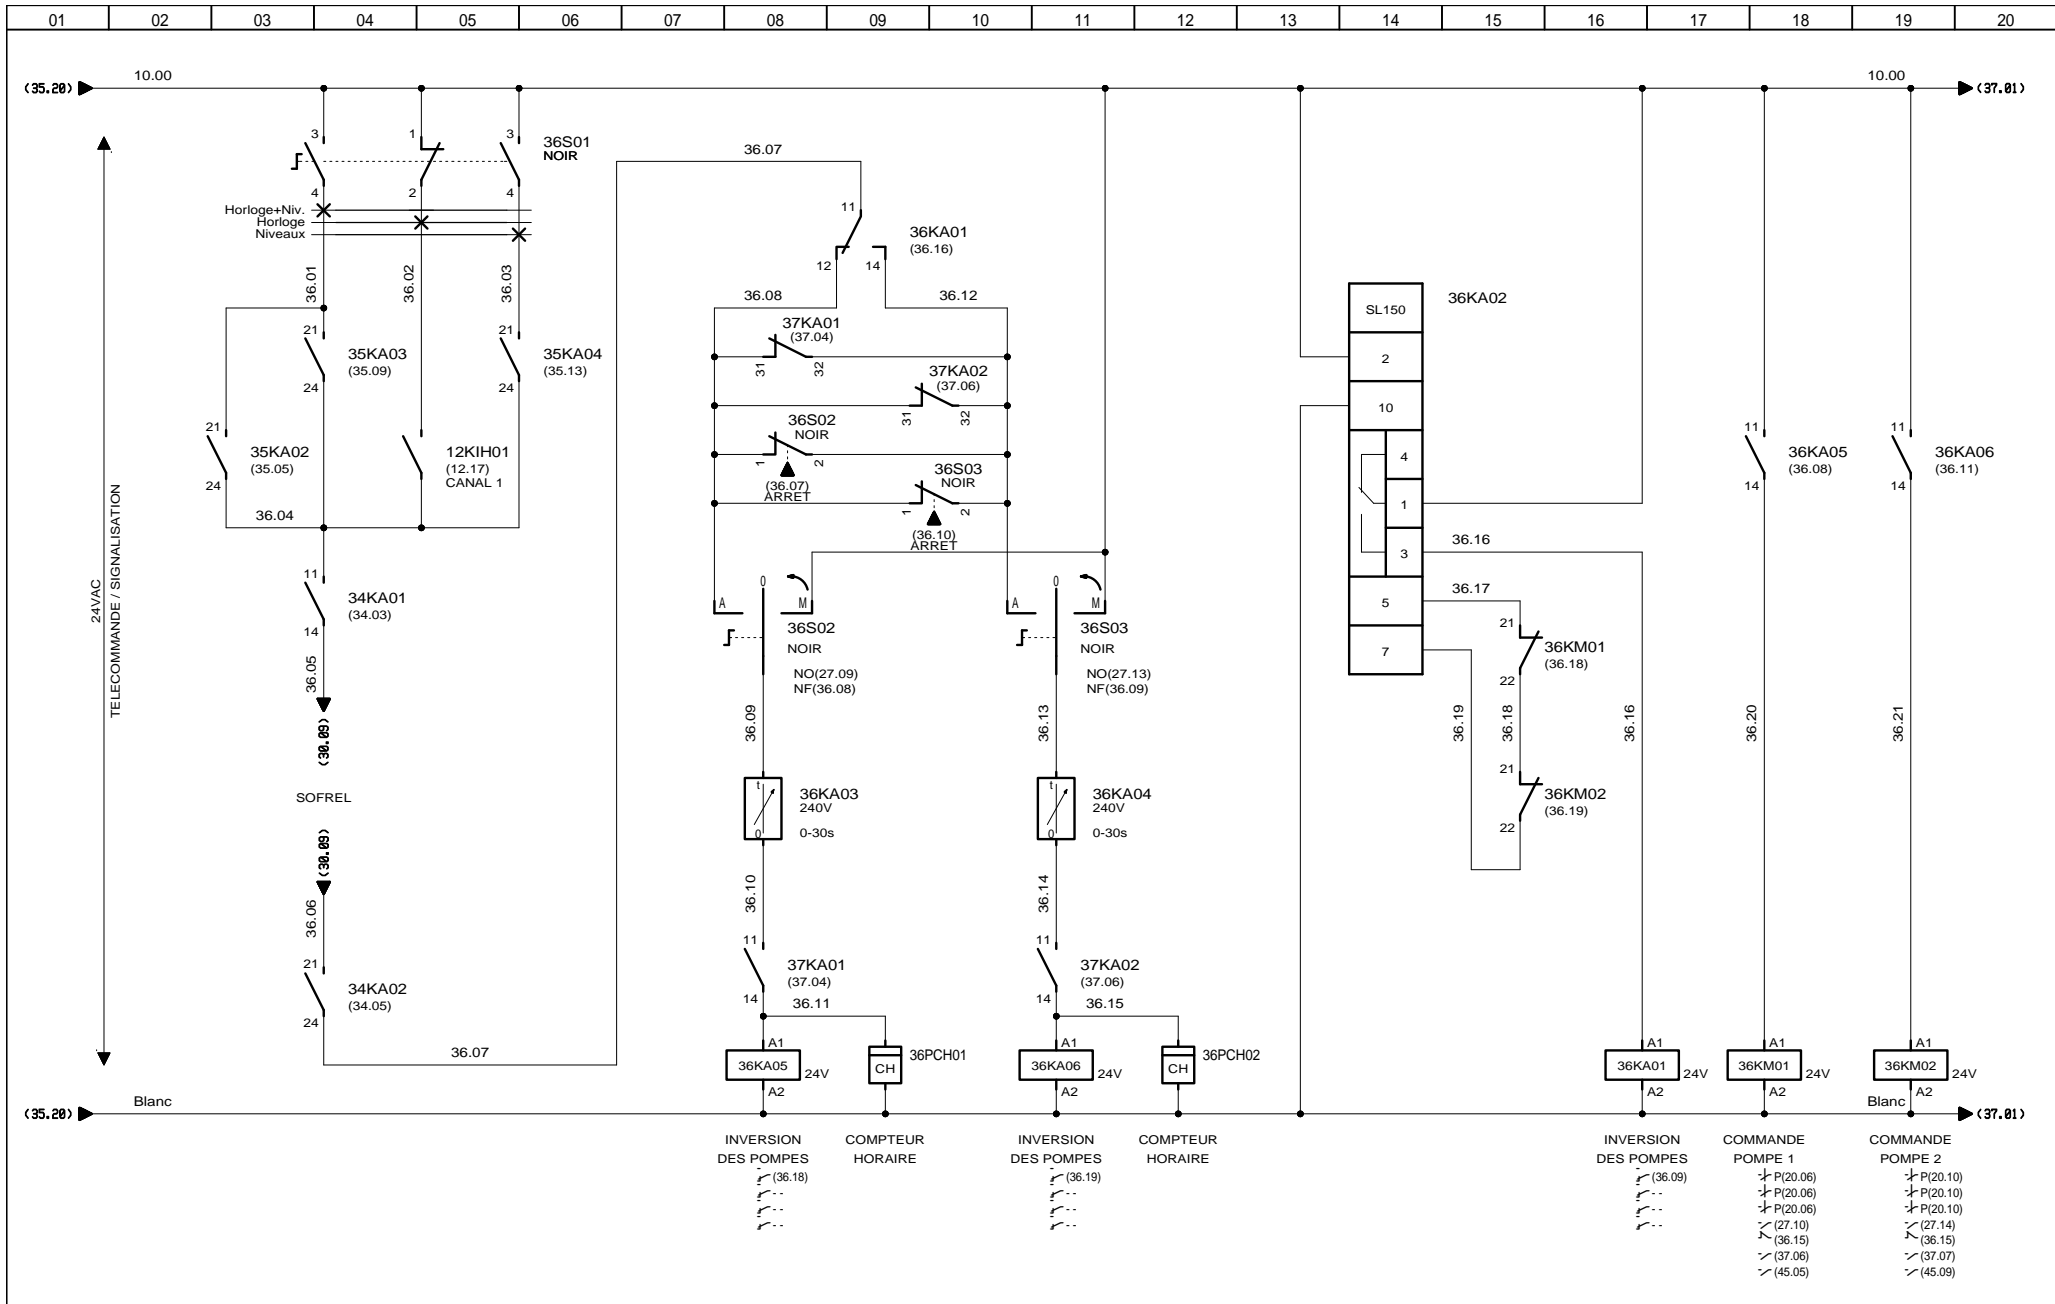

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

TELECOMMANDE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		O
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET		36 / 37
VAR3 SERVICE PACK 4 - (L84C)		

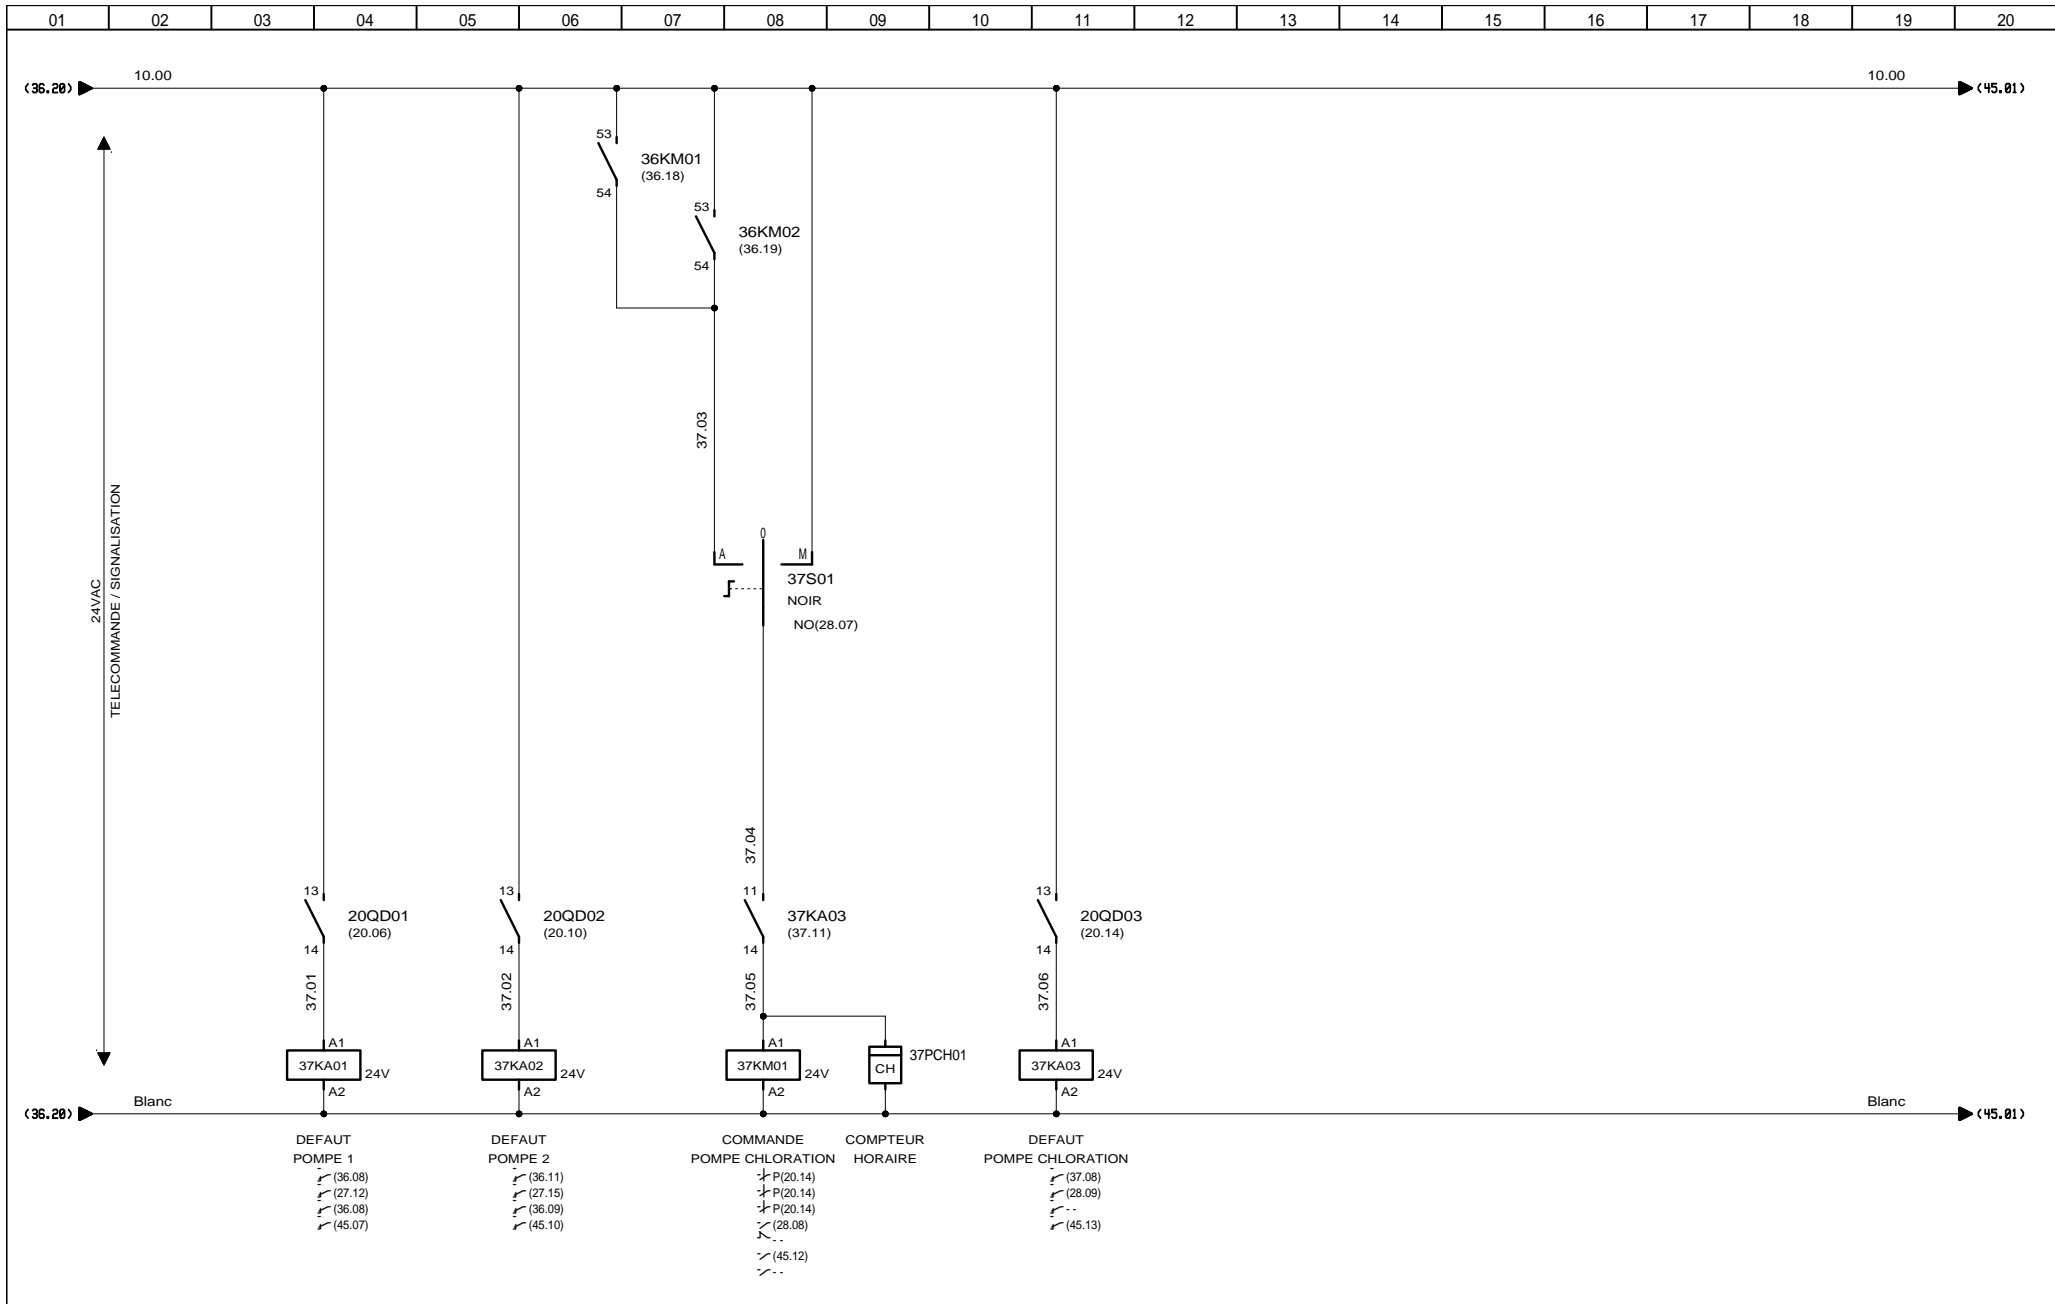

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

TELECOMMANDE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	FOLIO/SHEET 37 / 45
VARS SERVICE PACK 4 - (4.84)		

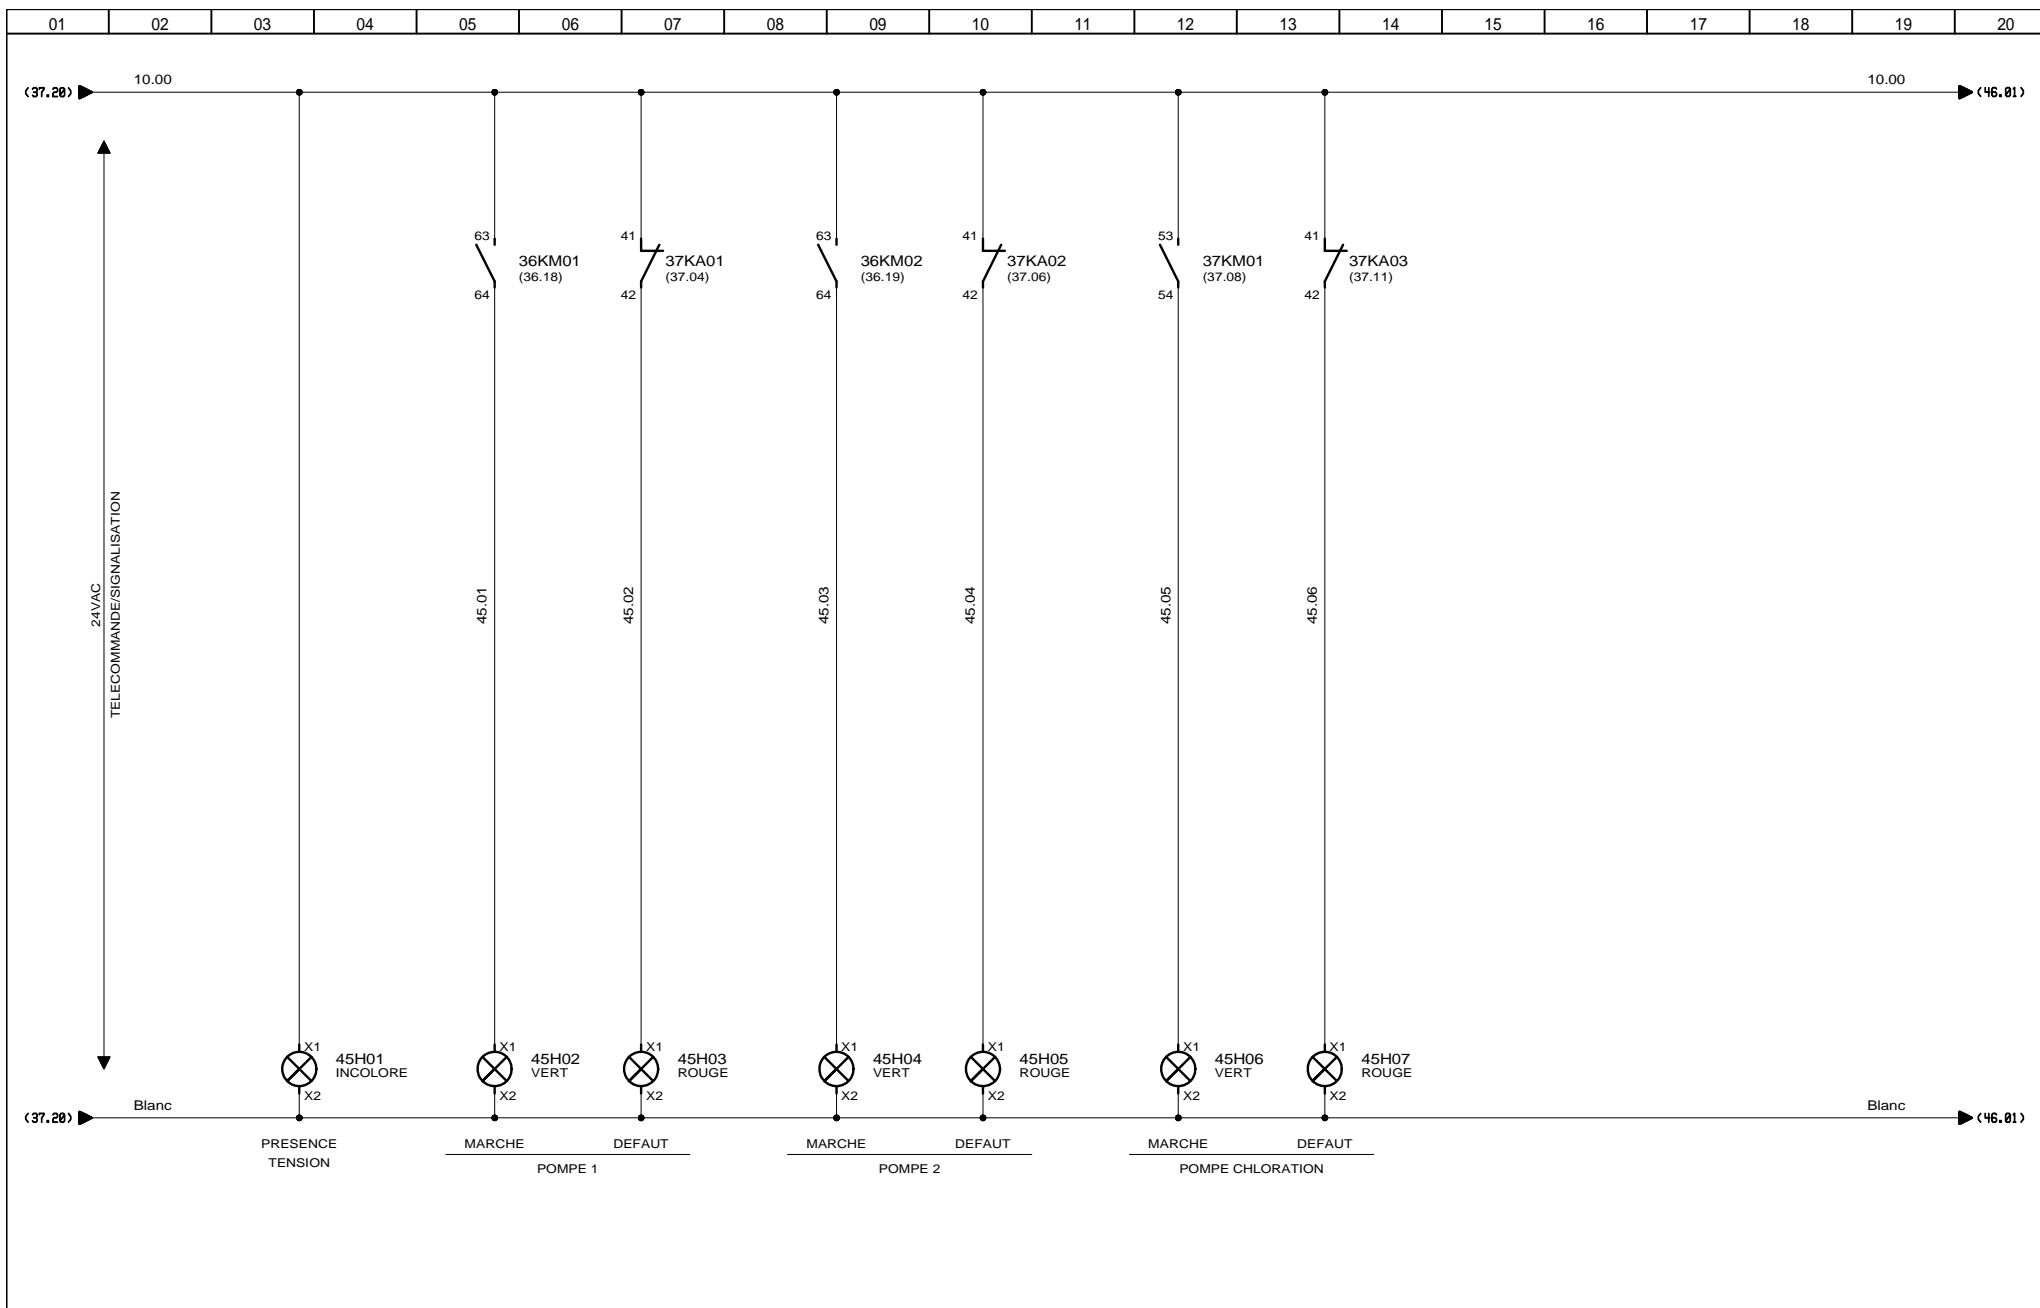

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
<http://www.automatismes-seguin.fr>

SIGNALISATION


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE XAO
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET		45 / 46
VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.843)		

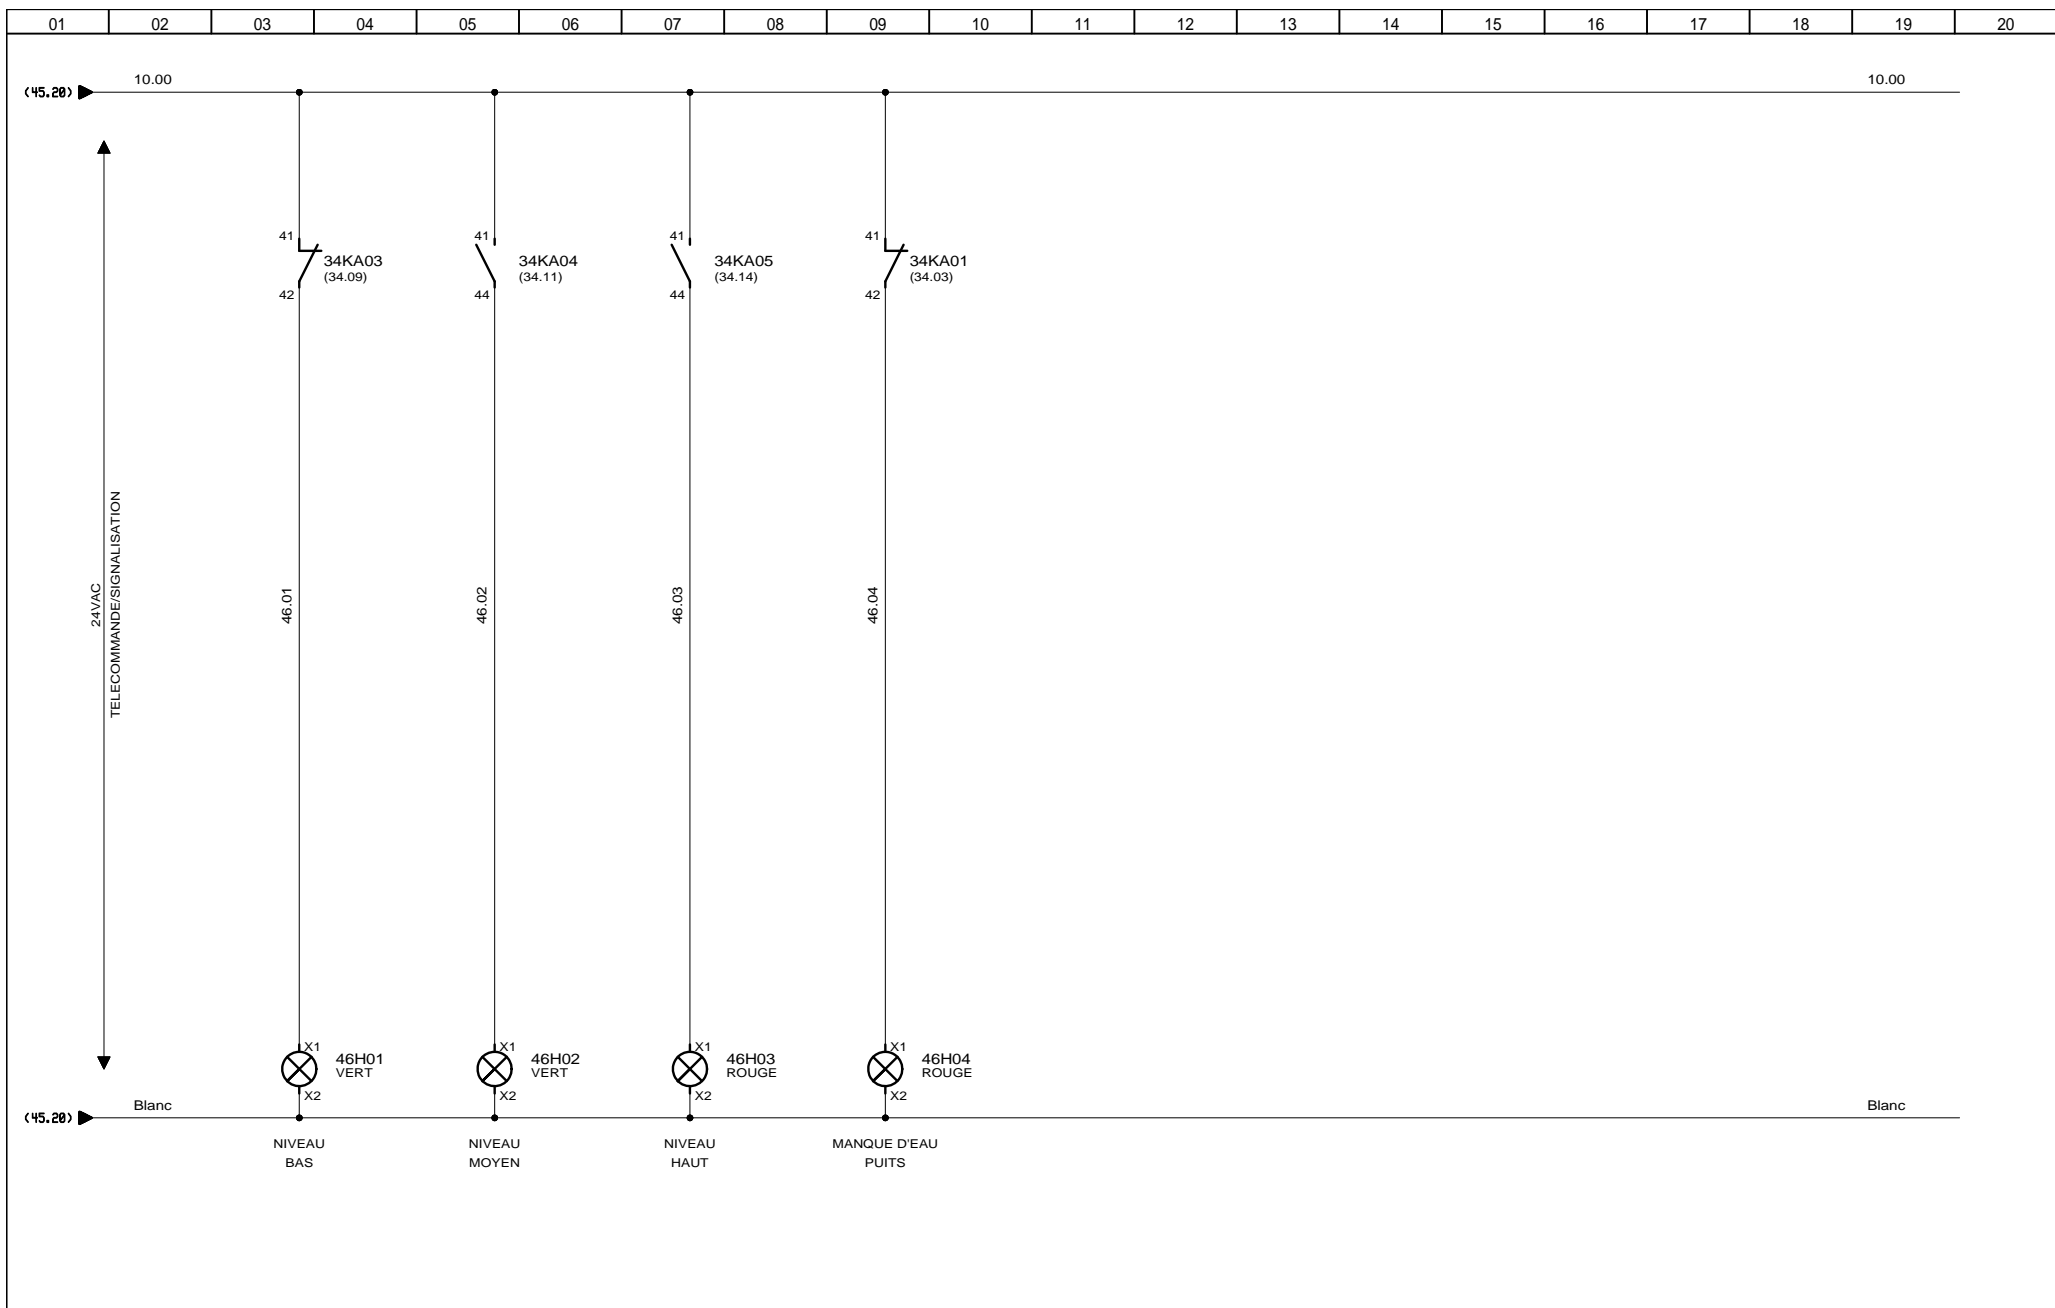

3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

SIGNALISATION


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	FOLIO/SHEET 46 / 50
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
		<small>IGE XAO</small> <small>VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.843)</small>

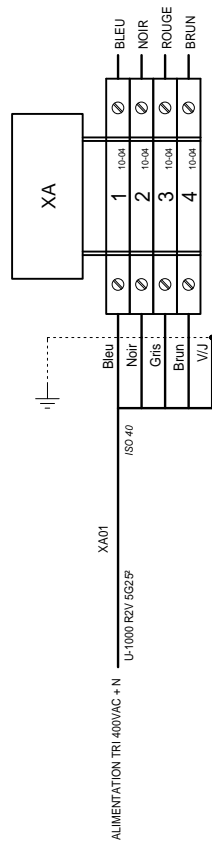

3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

BORNIER XA ALIMENTATION


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.843)
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET		50 / 51

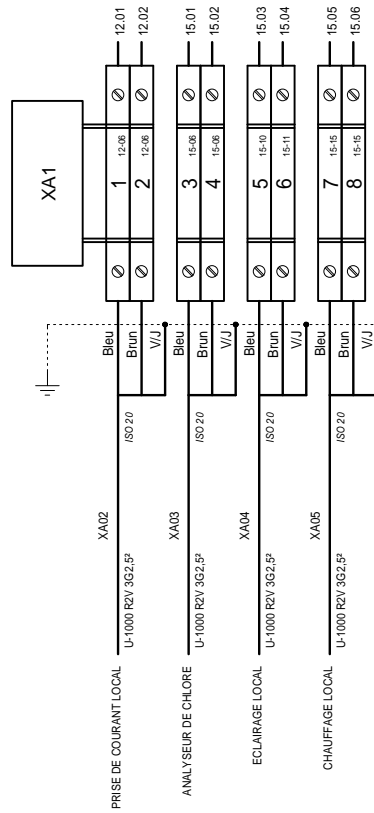

3, Rue Pierre Curie
 91230 MONTGERON
 Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
 e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
 http://www.automatismes-seguin.fr

BORNIER XA1 ALIMENTATION


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	Q.D.	FOLIO/SHEET 51/52
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
		IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.843)

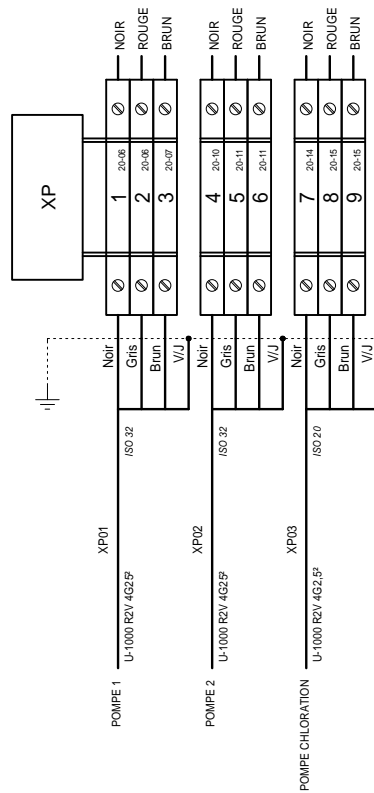

3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

BORNIER XP PUISSANCE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET 52 / 53		VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.84C)

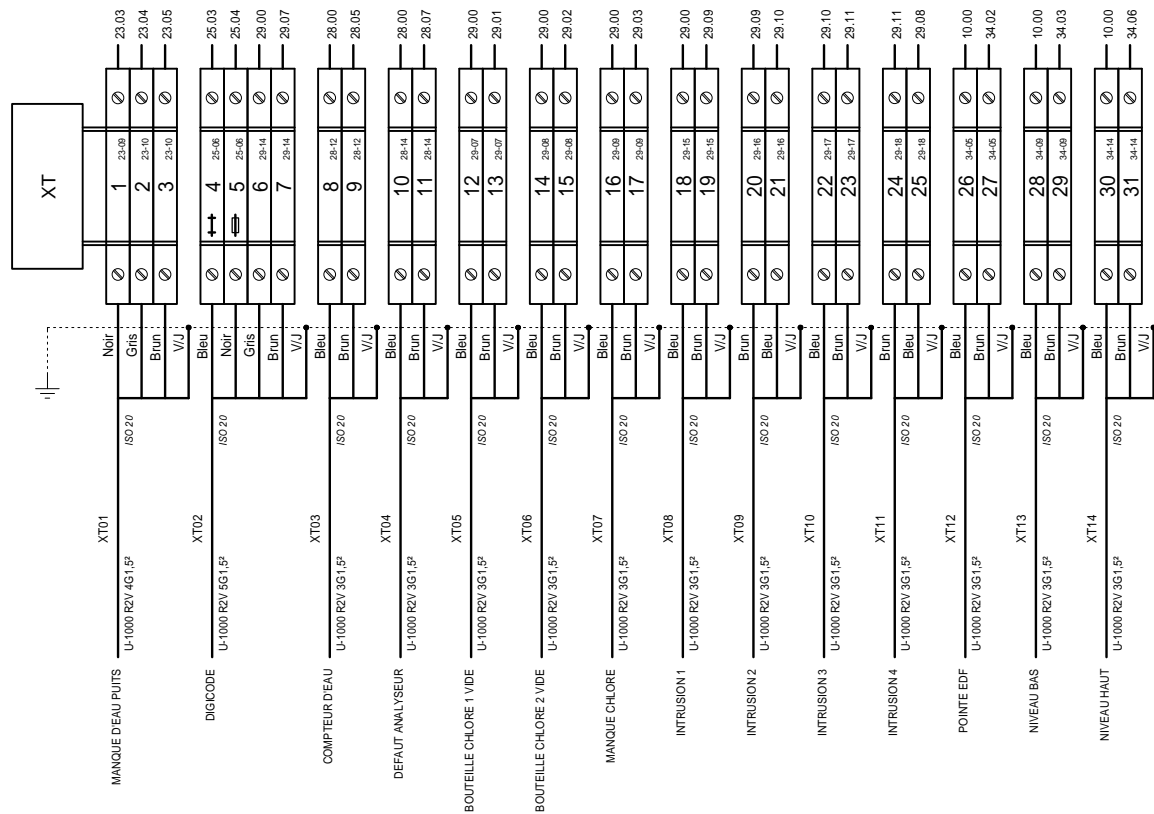


3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

BORNIER XT TELECOMMANDE


CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	FOLIO/SHEET 53/54
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
		IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 4 - (L84C)

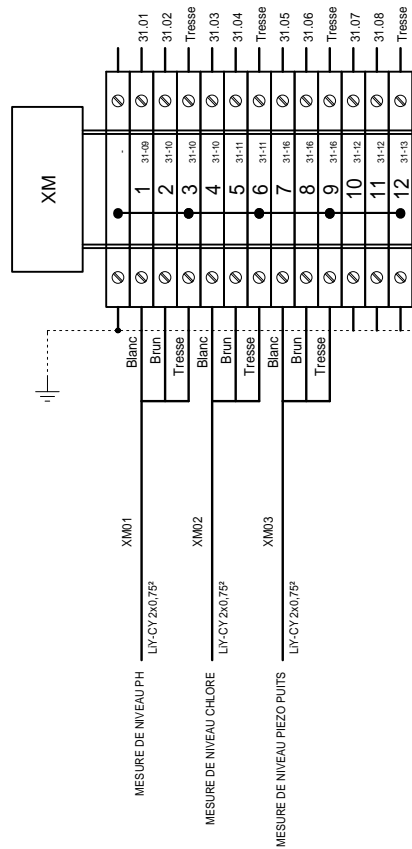

BORNIER XM MESURE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR Armoire COURTOIS SUR YONNE		0
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	 VARS SERVICE PACK 4 - (4.843)
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
FOLIO/SHEET		54 / 60

REPERE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	QTE
TOLERIE	COFFRET UNIVERSEL AVEC PORTE PLEINE SANS CHASSIS 1200x1200x300, IP55, RAL7035	NSYS3D121230D	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	POCHETTE OUVERTE POUR PLANS AUTOCOLLANTE, 340x235mm (ACC D'ENVELOPPES)	036580	LEGRAND	1
	POIGNEE A CLE 1242E	NSYAEDL1242S3D	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	JEU 4 PATTES DE FIXATION MURALE EN ACIER + CACHES	NSYAEFPFSC2	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10E01	BARRE CUIVRE A TROUS TARAUDES, POUR REPARTITEUR SECTION 18x4	037434	LEGRAND	1
	BARREAUX CRANTES P300mm	NSYSDCR300	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10E02	BARRETTE DE COUPURE BASSE, PLATINE PLASTIQUE 95x20mm, L = 125mm	034389	LEGRAND	1
10KA01	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
10KA02	RELAIS TEMPORISE ELECTRONIQUE STATIQUE AU TRAVAIL 0.1-100h, 24-240V AC/DC	RE17LAMW	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10PF01	RELAIS DE CONTROLE TRIPHASE POUR L'ORDRE ET LA PERTE DE PHASES, 208-480VAC, 1INV	DPA51CM44	CARLO GAVAZZI	1
10QD01	DISJONCTEUR IC60N 3P 1A, 440VAC/25kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74301	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD02	DISJONCTEUR IC60N 2P 2A, 440VAC/25kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74202	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD03	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QD04	DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C	A9N21019	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10QDG01	DISJONCTEUR EASYPACT CVS250B TMD200 200A 4P	LV525322	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	DECLENCHEUR VOLMETRIQUE MX 220-240VAC 50/60Hz ET 208-277VAC 60Hz	LV429387	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CACHE-BORNE LONG POUR DISJONCTEUR OU SOCLE 4P	LV429518	SCHNEIDER ELECTRIC	2
10S01	TETE ARRET D'URGENCE	ZB4BS844	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	GARDE POUR BOUTON C.D. P	ZBZ1605	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CORPS CONTACT NO	ZB4BZ101	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CONTACT VIS ETRIER 1NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10TR01	TRANSFORMATEUR DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION MONOPHASEE 230-400V/24-48V, 100VA	044233	LEGRAND	1
12ECH01	RESISTANCE CHAUFFANTE PTC CS 060, 120-240V AC/DC, 50W	06000.0-00	STEGO	1
12ECL01	LAMPE LED 5W 220V 50-60Hz 500lm	NSYLAMT5LD1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12KIH01	INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE MULTIFONCTION DIGITAL LEXIC, 230VAC, 2 SORTIES 16A, 2 MODULES	412641	LEGRAND	1
12KTH01	PETIT THERMOSTAT KTO 011, 1NF, 0..60°C	01146.9-00	STEGO	1
12QD01	DISJONCTEUR DT40 VIGI 1P+N CLASSE AC 16A 30mA COURBE C	A9N21444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD02	DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C	A9N21019	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD03	DISJONCTEUR DT40 1P+N 1A 6kA, COURBE C	A9N21019	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12QD04	DISJONCTEUR DT40 1P+N 2A 6kA, COURBE C	A9N21020	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12S01	CONTACT DE PORTE	NSYINLCRN	SCHNEIDER ELECTRIC	1
12X01	PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A, 250VAC A ECLIPS	004280	LEGRAND	1
15QD01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	BLOC VIGI TG40 1P+N CLASSE AC 25A 30mA 230VAC	A9N21480	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15QD02	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15QD03	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20PA01	AMPEREMETRE ROTEX R72A90-A, 0-100A-500A/5A DEV. 90D	192D3306	SOCOMEK	1
	2 CAPUCHONS	192Z1016	SOCOMEK	1
20PA02	AMPEREMETRE ROTEX R72A90-A, 0-100A-500A/5A DEV. 90D	192D3306	SOCOMEK	1
	2 CAPUCHONS	192Z1016	SOCOMEK	1
20PA03	AMPEREMETRE ROTEX R72A90-A, 0-10A-50A DIRECT DEV. 90D	192D1301	SOCOMEK	1
	2 CAPUCHONS	192Z1016	SOCOMEK	1
20QD01	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETHOTHERMIQUE AC3 37kW/415V, Ith 56-80A	GV3ME80	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CONTACT AUXILIAIRE O+F	GV3A01	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20QD02	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETHOTHERMIQUE AC3 37kW/415V, Ith 56-80A	GV3ME80	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CONTACT AUXILIAIRE O+F	GV3A01	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20QD03	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 4-6.3A, BORNES A VIS	GV2ME10	SCHNEIDER ELECTRIC	1



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

NOMENCLATURE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	FOLIO/SHEET 60 / 61
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
		IGE XAO VAR3 SERVICE PACK 4 - (4.84C)

REPERE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	QTE
	ADDITIF FRONTAL F+O	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20TC01	TRANSFORMATEUR DE COURANT A BARRE OU CABLE PASSANT 100/5A	192T2110	SOCOMEK	1
20TC02	TRANSFORMATEUR DE COURANT A BARRE OU CABLE PASSANT 100/5A	192T2110	SOCOMEK	1
23KA01	RELAIS DE CONTROLE DE NIVEAU, 2INV, ALIM. 24/230V AC/DC	RM35LM33MW	SCHNEIDER ELECTRIC	1
23QD01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 2A 6kA, COURBE C	A9N21020	SCHNEIDER ELECTRIC	1
25E01	RACK S550 8 EMBLEMENTS AVEC ALIM SECTEUR 230VAC	T9950A100	SOFREL	1
25E01-01	MODULE DE COMMUNICATION GSM/GPRS-3 + ANTENNE BI-BANDE	V5900540	SOFREL	1
25E01-02	MODULE D'ENTREES, 8E TOR	V5900210	SOFREL	1
25E01-03	MODULE D'ENTREES, 8E TOR	V5900210	SOFREL	1
25E01-04	MODULE D'ENTREES, 8E TOR	V5900210	SOFREL	1
25E01-05	MODULE DE SORTIES 2S 50V 1A	V5900320	SOFREL	1
25E01-06	MODULE D'ENTREES, 4E ANA MULTISTANDARD	V5900250	SOFREL	1
25FP01	PROTECTION SECTEUR 230V, 5kA, Up=1.2kV	T5300011	SOFREL	1
25G01	BATTERIE 12V, 7Ah	NP7-12	YUASA	1
25QD01	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE AC 25A 30mA 230VAC	A9N21450	SCHNEIDER ELECTRIC	1
34KA01	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
34KA02	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
34KA03	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
34KA04	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
34KA05	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
34KA13	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
34KA15	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
34S01	TETE BOUTON TOURNANT 2 POSITIONS	ZB4BD2	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CORPS CONTACT NO	ZB4BZ101	SCHNEIDER ELECTRIC	1
35KA01	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
35KA02	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
35KA03	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
35KA04	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
36KA01	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
36KA02	RELAIS PERMUTATION FLIP FLOP 24VAC + EMBASE DE RELAIS DETECTEUR DE NIVEAUX S 196 + ETRIER	SL150024 + ZPD11A + HF	CARLO GAVAZZI	1
36KA03	RELAIS TEMPORISE ELECTRONIQUE STATIQUE AU TRAVAIL 0.1-100h, 24-240V AC/DC	RE17LAMW	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36KA04	RELAIS TEMPORISE ELECTRONIQUE STATIQUE AU TRAVAIL 0.1-100h, 24-240V AC/DC	RE17LAMW	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36KA05	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
36KA06	RELAIS INDUSTRIEL EMBROCHABLE, MONOSTABLE, 4INV, 24VAC + EMBASE + ETRIER	2903686 + 2900934 + 2908043	PHOENIX CONTACT	1
36KM01	CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D80B7	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 2NO FRONTAL	LADN20	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36KM02	CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D80B7	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 2NO FRONTAL	LADN20	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36PCH01	COMPTEUR HORAIRE TOTALISATEUR 10...30V, 50Hz	3220401071	KUBLER	1
	CADRE POUR COMPTEUR DIN H57	BT008171	KUBLER	1
36PCH02	COMPTEUR HORAIRE TOTALISATEUR 10...30V, 50Hz	3220401071	KUBLER	1
	CADRE POUR COMPTEUR DIN H57	BT008171	KUBLER	1
36S01	TETE BOUTON TOURNANT 3 POSITIONS	ZB4BD3	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CORPS CONTACT 2NO	ZB4BZ103	SCHNEIDER ELECTRIC	1
	CONTACT VIS ETRIER 1NF	ZBE102	SCHNEIDER ELECTRIC	1
36S02	TETE BOUTON TOURNANT 3 POSITIONS, RAPPEL DE DROITE AU CENTRE	ZB4BD8	SCHNEIDER ELECTRIC	1



3, Rue Pierre Curie
91230 MONTGERON
Tél. : 01.69.52.47.00 - Fax : 01.69.52.47.01
e-mail : seguin@automatismes-seguin.fr
http://www.automatismes-seguin.fr

NOMENCLATURE

CLIENT ET NOM DU DOSSIER / CUSTOMER AND NAME OF FOLDER		INDICE / REVIEW
SAUR		0
Armoire COURTOIS SUR YONNE		
DESSINATEUR DRAWER	F.CO.	FOLIO/SHEET 61/62
N° AFFAIRE N° PROJECT	180317	
		IGE-XAO VAR3 SERVICE PACK 4 - (L84C)

